


2.1.6 冷媒系統図

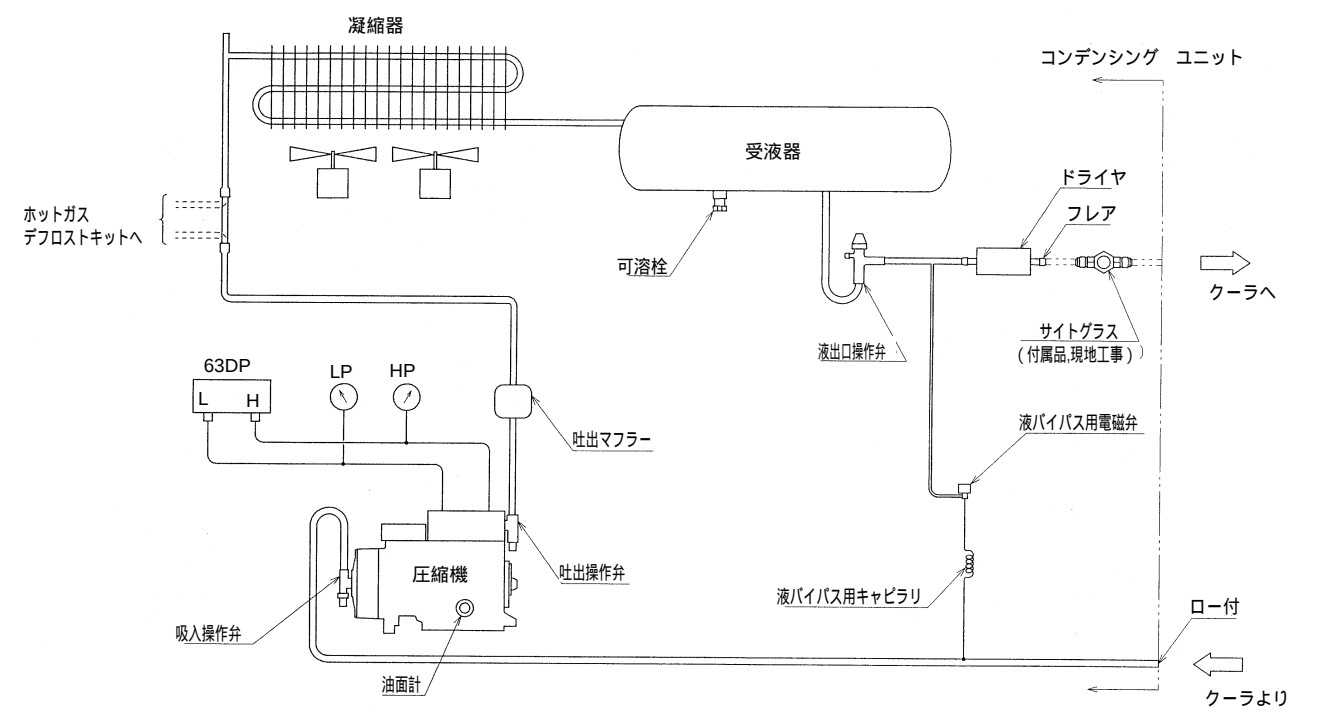

2.1.7 運 転 音

コンデンシングユニット共通事項228ページをご覧ください。

2.1.8 据付工事関連事項

- (1) 計画上の注意コンデンシングユニット共通事項231ページをご覧ください。
- (2) 据付工事要領コンデンシングユニット共通事項247ページをご覧ください。
- (3) 配線工事コンデンシングユニット共通事項256ページをご覧ください。
- (4) 運転上の注意コンデンシングユニット共通事項259ページをご覧ください。
- (5) 電源仕様

形 式 項 目			ACA222		ACA302		ACA372		ACA552		ACA752		ACA1052		
			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
最 大 消 費 電 力			kW	3.0	3.6	3.7	4.5	5.1	6.2	8.3	10.5	11.5	14.7	15.6	20.6
最 大 運 転 電 流			A	10.5	12.8	13.2	15.0	17.7	21.0	28.3	35.3	40.4	49.7	54.3	69.1
⁽¹⁾ 力 率			%	72	79	72	83	71	83	79	87	76	84	77	84
始 動 電 流	圧 縮 機	A	45	40	62	54	79	69	145	124	190	168	265	237	
	凝 縮 器	A	0.58	0.62	1.25	1.26	1.93	1.81	2.9	2.6	7.2	7.0	9.6	9.4	
⁽²⁾ 公 称 電 力			kW	2.24		3.10		3.82		5.68		7.8		10.9	
⁽³⁾ 電 源 容 量			kVA	4.5		6.2		8.7		13	15	18	21	23	28
手 元 開 閉 器 容 量			A	30		60				100					
ヒ ュ ー ズ 容 量			A	30		50				75		100			
電 線 サイズ	⁽⁴⁾ ユニット電源	mm ²	3.5(21m)		5.5(25m)				8(25m)		14(31m)		22(36m)		
	ア ー ス		φ 1.6mm		φ 2.0mm				φ 2.6mm				14mm ²		

注(1) 力率算出条件：吸入圧力飽和温度・- 15℃，凝縮器吸込温度・32℃
(2) 各機器の定格を合計したもので，電力会社の契約電力算出の基準となります。
(3) 電源トランス決定の参考値として使用してください。
(4) () 内の数値は，電線最大こう長を示します。