

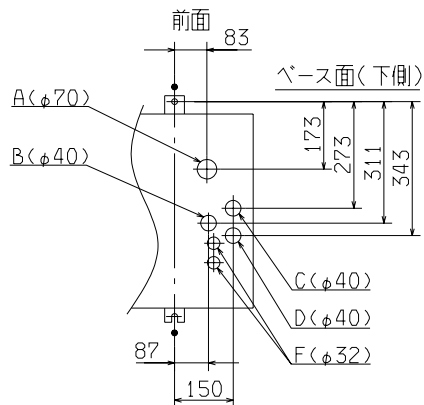
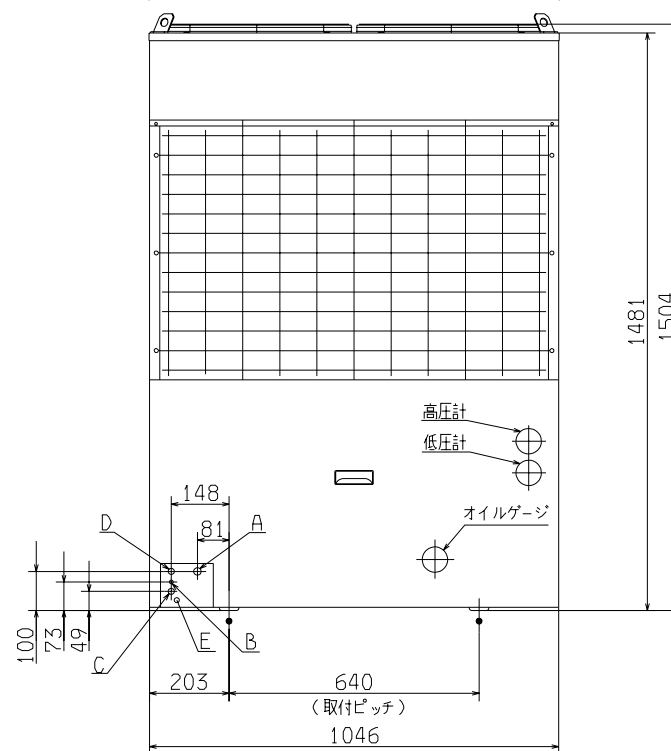
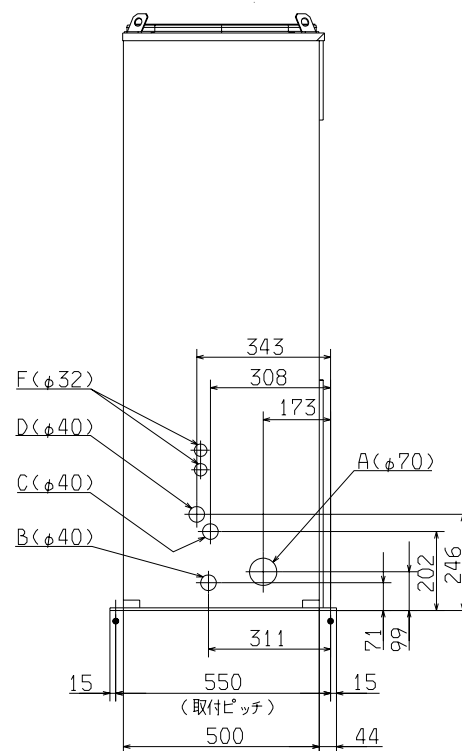
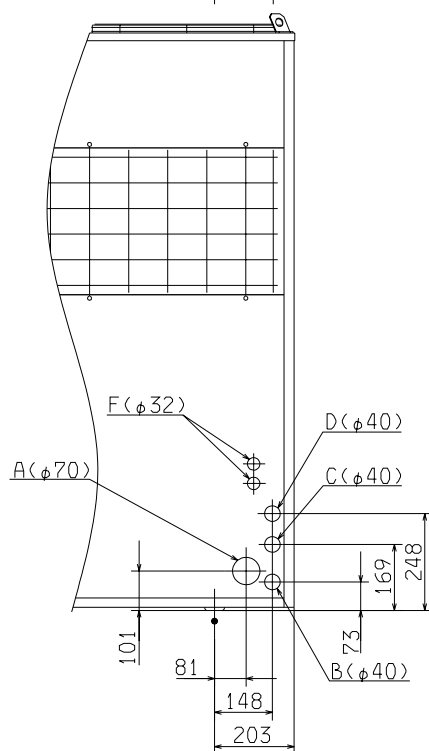


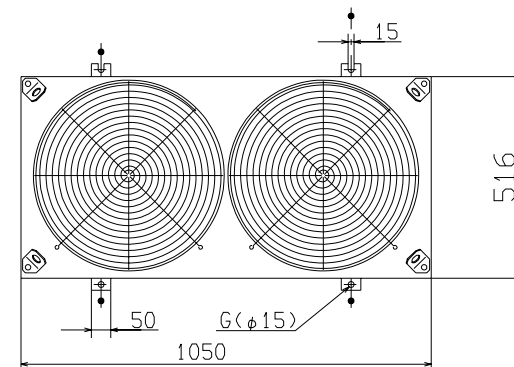

記事 1. 据付は下記スペースを確保して下さい。
上部空間はファンガード上面から500mm以上必要です。

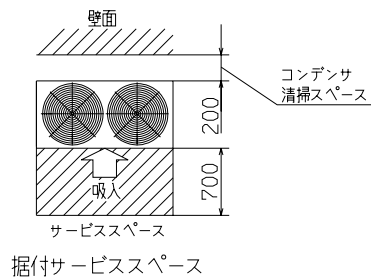

記号	ACA222	ACA302, ACA372
A 吸入ガス配管取出口	φ19.05(ろう付)	φ25.4(ろう付)
B 液配管取出口	φ9.52(ろう付)	
C ホットガス配管(出口)取出口	φ15.88(ろう付)	
D ホットガス配管(入口)取出口	φ15.88(ろう付)	
E 配管取出口		
F 配管取出口		
G アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所(●印)	

適用機種
ACA222
ACA302
ACA372

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	観 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先
認 可 APPD					検 図 CHKD	製 図 DRAWN		品 別 SUFFIX	訂 符 REV. MARK
高 橋					図 種 DWG. NO.		品 別 SUFFIX		訂 符 REV. MARK
					ZLJF000Z440		品 別 SUFFIX		訂 符 REV. MARK
					1/1		品 別 SUFFIX		訂 符 REV. MARK
					XX		品 別 SUFFIX		訂 符 REV. MARK
					A3		品 別 SUFFIX		訂 符 REV. MARK