




三方向配管接続要領

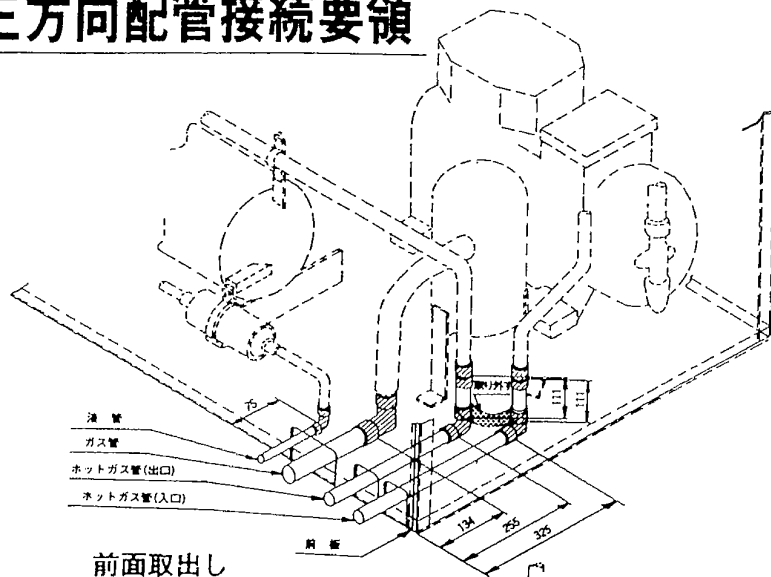

前面取出し

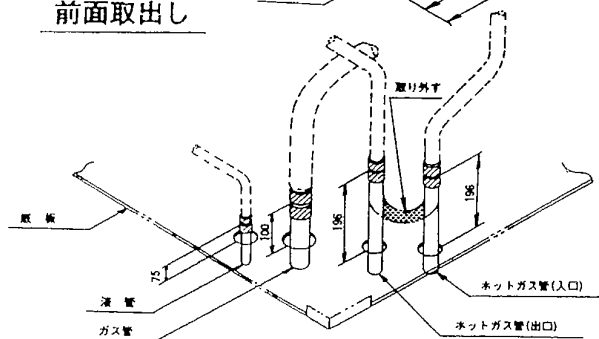

下側取出し

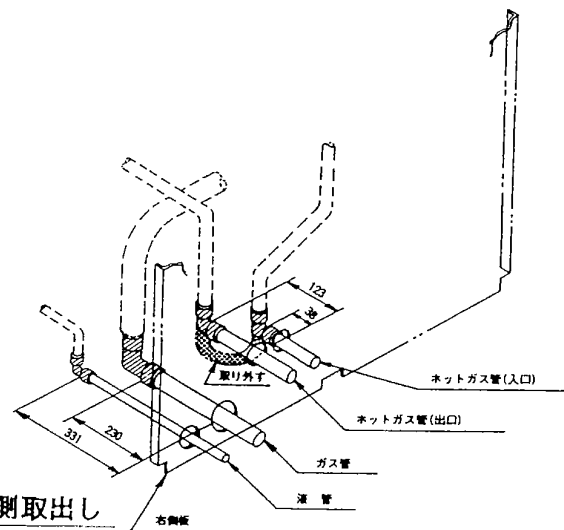

右側取出し

接続配管

機種	配管サイズ			
	ガス管	液管	ネットガス管(出口)	ネットガス管(入口)
ACA160M				
ACA145M	φ41.28	φ19.05	φ31.75	φ31.75
ACA130M				

配管仕様

線の種類	内	容
-----	ユニット本体	
=====	現地手配の配管	
	付属品 (パーツセットに入っています)	

1. 寸法は現地で加工する配管寸法を示します。
2. 配管名称のラベルがパーツセットに入っていますので、外板の配管近辺に貼り付けて下さい。
3. パーツセットに入っているサイトグラスは、ユニットと冷却器の液管の途中に設置して下さい。

適用形式

ACA160M
ACA145M
ACA130M

訂行 MARK		訂 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	形式 MODEL	上記	継部 NEXT ASSY	実用サイズ
認可 APPD					図面 DRAWN	配管接続要領図		実用サイズ	
飯田 堀内					P.I.P.I.N.G. INSTALLATION		実用サイズ		
90.3.30					ZLJG000Z081		実用サイズ		
三井重工業株式会社 エアコン製作所					MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.		実用サイズ		
A3							実用サイズ		

＜改訂＞
A=追加
C=変更
D=削除

＜新旧＞
N=新部番
R=変更部番

図形
寸法
単位
材料
公差
仕上
材料
組立
加工
電気
配管
部品
名称
部品
記号