





配管取出し方向

記事

1. 据付は下記スペースを確保してください。  
上部空間はファンガード上面から1m以上必要です。



機種	液管
ARC55A	φ12.7
ARC75A	φ15.88

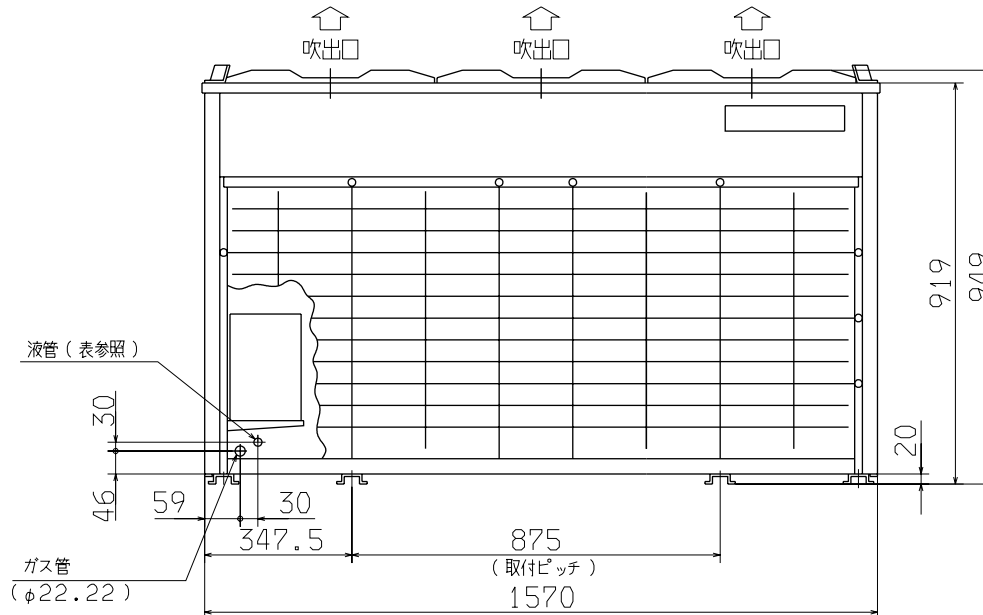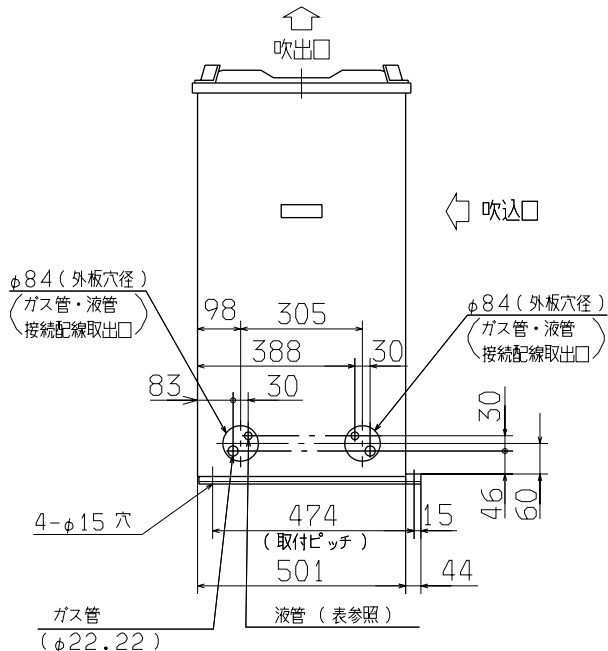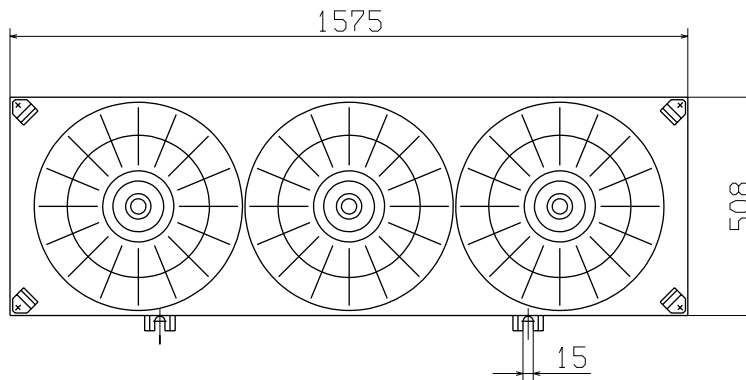

訂符 MARK		訂番 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	形式 MODEL	親部番 NEXT ASSY	特別配布先
					CONDENSA ユニット外形図	ARC55A ARC75A		1
					OUTLINE (COND. UNIT)			2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9