


2.5.6 運転-停止フローチャート


ACA-Mの運転-停止フローチャートの91ページをご覧ください。

2.5.7 冷媒系統図

ARU130AM-L , ARU145AM-L , ARU160AM-L , ARU180AM-L , ARU195AM-L , ARU210AM-L

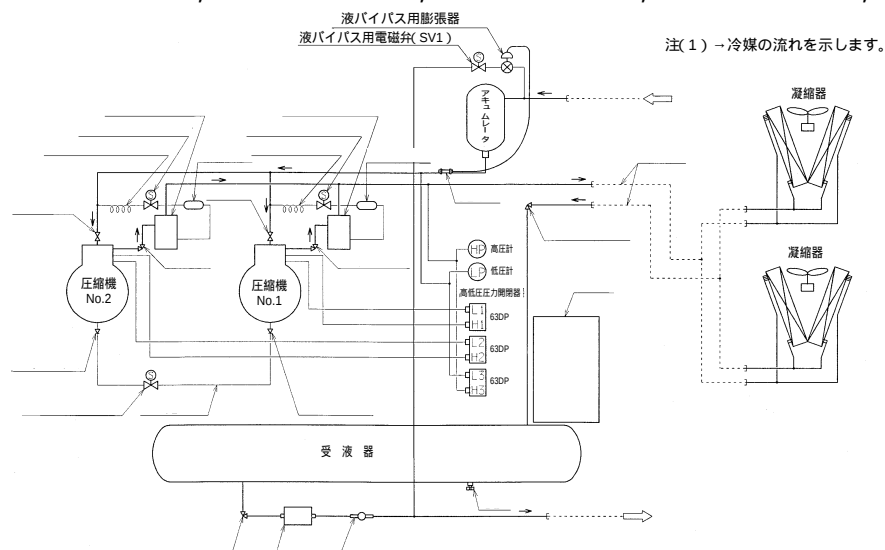

ARU255AM-L , ARU351AM-L

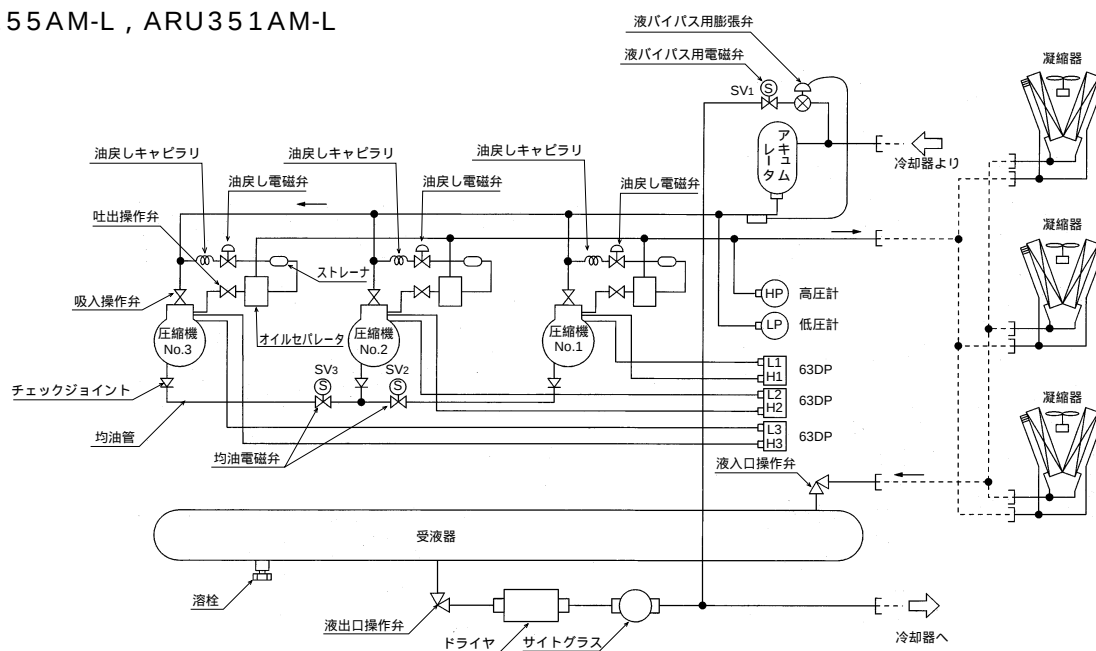

2.5.8 運 転 音

コンデンシングユニット共通事項228ページをご覧ください。

2.5.9 据付工事関連事項

- (1) 計画上の注意コンデンシングユニット共通事項231ページをご覧ください。
- (2) 据付工事要領コンデンシングユニット共通事項247ページをご覧ください。
- (3) 配線工事コンデンシングユニット共通事項256ページをご覧ください。
- (4) 運転上の注意コンデンシングユニット共通事項259ページをご覧ください。