

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 $\phi 30$ 3ヶ所

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットの必ずアンカーボルトで固定してください。





アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニットの上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

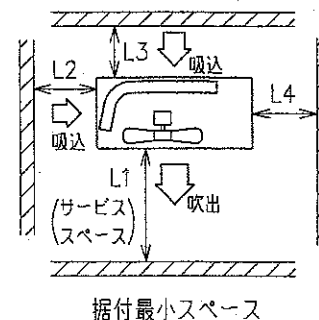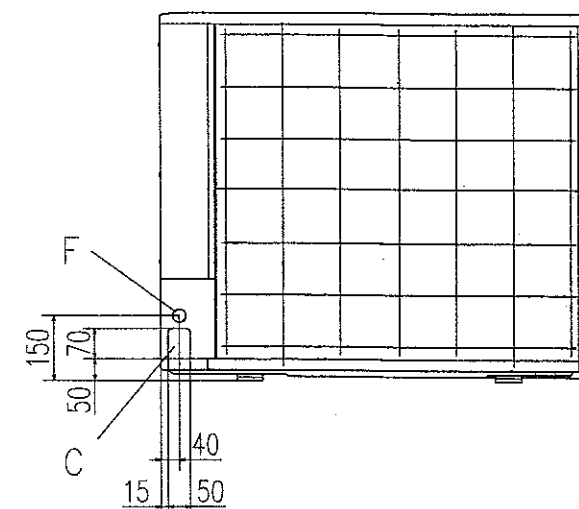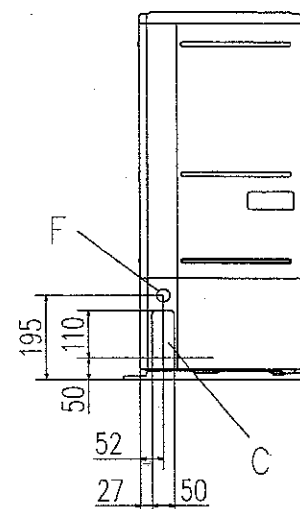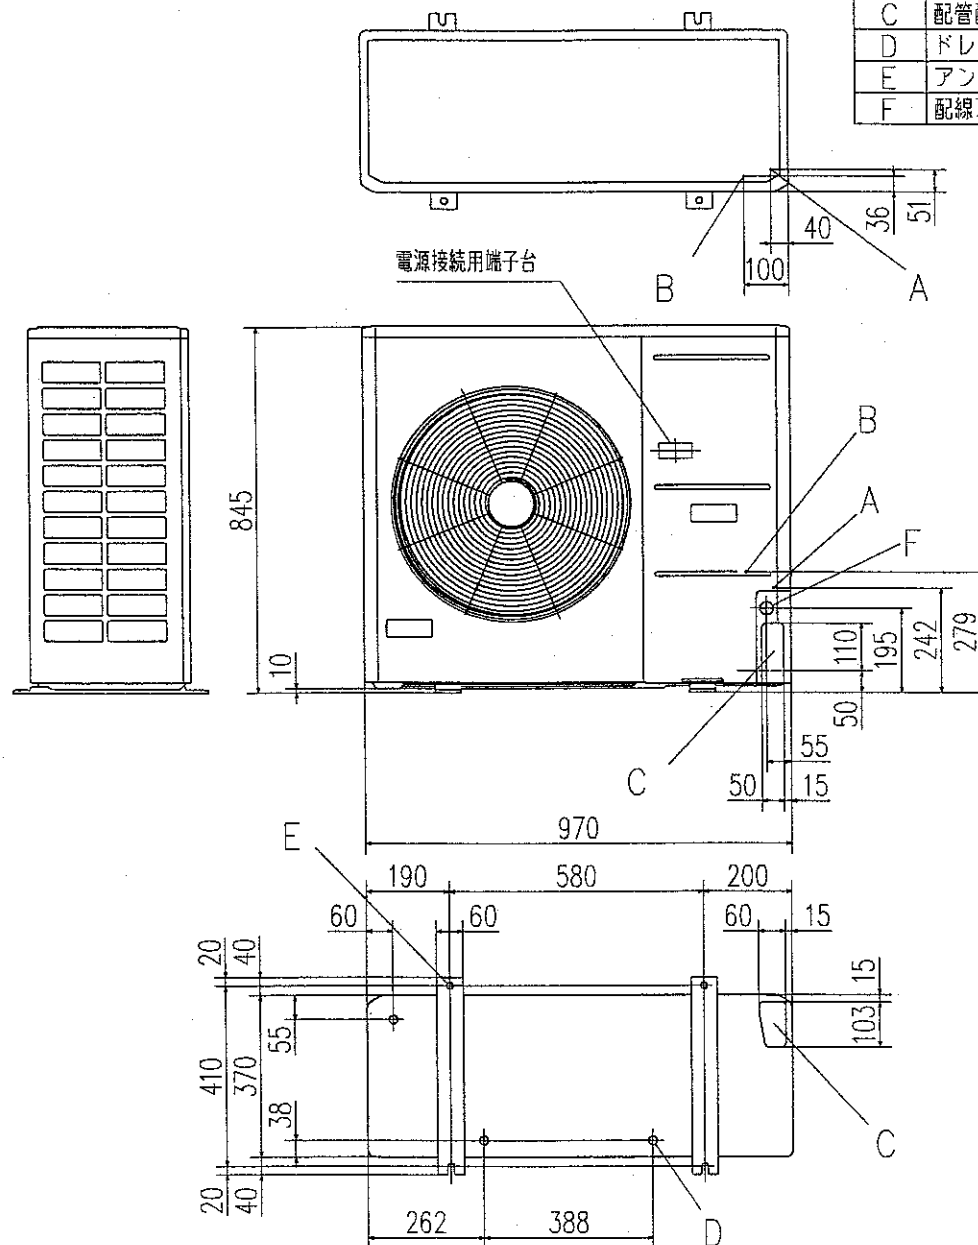

		据付例		
		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	5	5	5

適用機種		FDCXP1122HM, 1402HM	
形 式		FDCXP	
発行所	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)	
笠原	図 番	PCA001Z424	
051130	訂 行 英 別	1/1	