


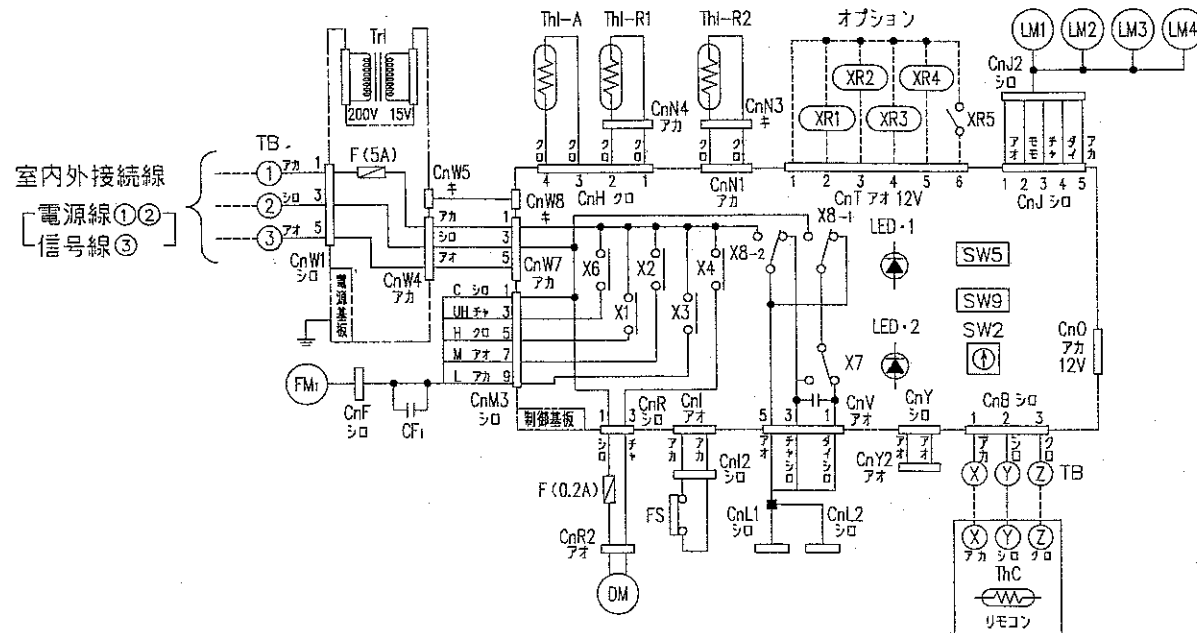

FMi	ファンモータ (サーモ付)
CFi	FMi用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ルーバモータ
Tr	トランス
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付温度センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
LED・1	表示灯 (赤-点検表示)
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
CnB~Z	コネクタ (口印)
J4	暖房室温検知補正+3℃
J5	ルーバフリー停止制御
J8	加湿器ドレン運転切換
26	バイメタルスイッチ
Tf	温度ヒューズ
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンボON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB	端子台 (口印)
口印	閉路接続子
F	ヒューズ

記事1. ----- は現地配線を示します。

2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

3. リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。

やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の「リモコン」の項目をご覧ください。

適用機種	FDT P802M, 1122M
形式	FDT
発行所	笠原
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	051130 PJA003Z124
訂正	1/1