


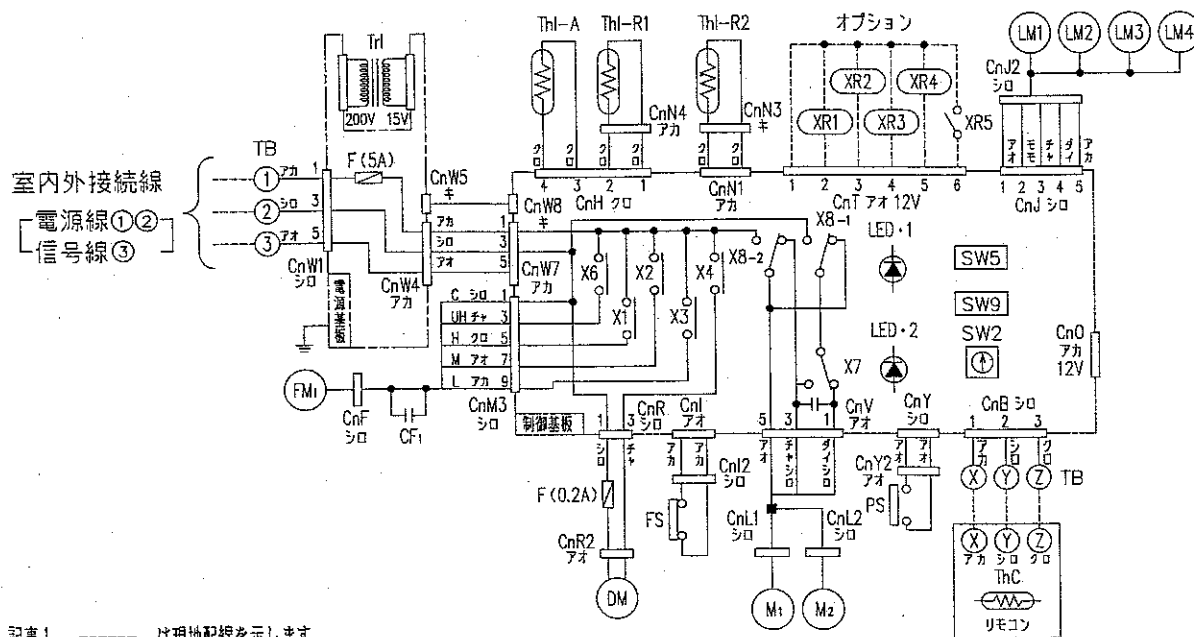

記事1. ----- は現地配線を示します。

2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は、0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。
4. 吸込グリル自動昇降長さの設定（本体コントロール基板上）

SW9-1	OFF	OFF	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF
昇降長 (m)	1.3	1.6	2.0
パネル	2m対応		

FM1	ファンモータ（サーモ付）
CF1	FM用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ループモータ
PS	パネルスイッチ
Tr1	トランス
M1,2	グリル自動昇降用モータ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付露点センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井（ファン回転アップ）
LED・1	表示灯（赤—点検表示）
LED・2	表示灯（緑—マイコン正常表示）
CnB~Z	コネクタ（口印）
J4	暖房室温検知補正+3℃
J5	ルーバフリー停止制御
J8	加湿器ドレン運転切換
26	バイメタルスイッチ
Tf	温度ヒューズ
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB	端子台（口印）
■印	閉端接線子
F	ヒューズ

適用機種		FDTP802M, 1122M	
形式	FDT	ラクリーナパネル	☑
発行者	笠原	名称	室内機配線図（WIRING）
図番	051130	訂符	PJA003Z121
業別	1/1		