


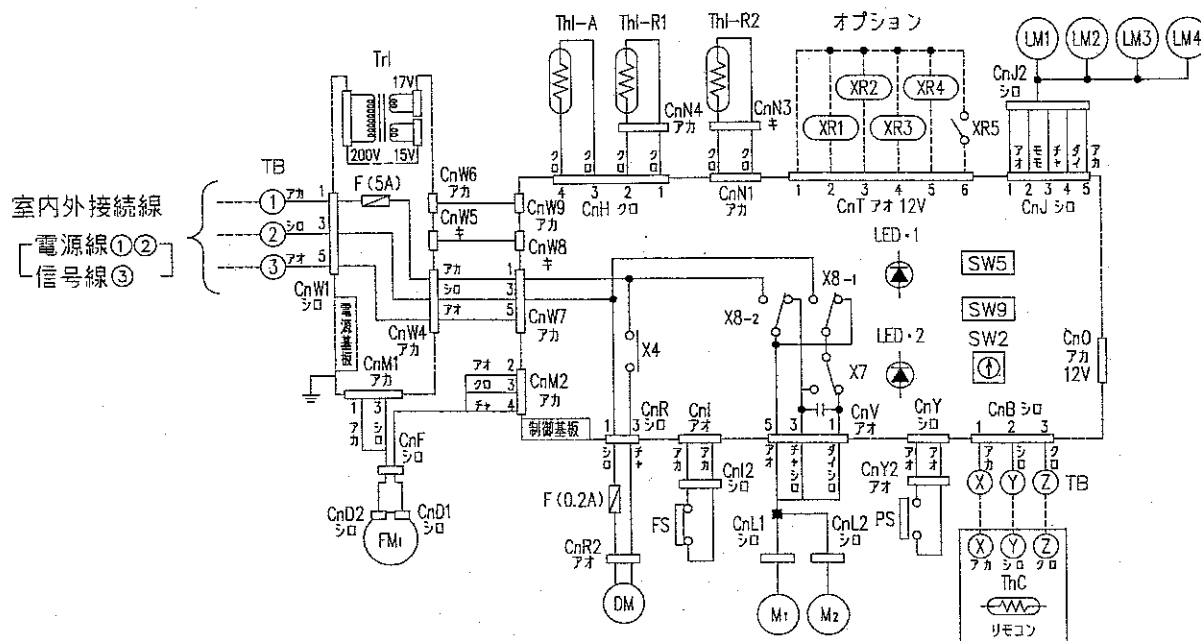

記事1. ----- は現地配線を示します。

2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

3. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。

やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、

〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

4. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

SW9-1	OFF	OFF	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF
昇降長 (m)	1.3	1.6	2.0
パネル	2m対応		

FMi	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ルーバモータ
PS	パネルスイッチ
Trl	トランス
M1,2	グリル自動昇降用モータ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
CnB~Z	コネクタ(口印)
J4	暖房室温度検知補正+3℃
J5	ルーバフリー停止制御
J8	加湿器ドレン運転切換
26	バイメタルスイッチ
Tf	温度ヒューズ
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンパON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB	端子台(口印)
■印	閉路接続子
F	ヒューズ

適用機種		FDTP1402M	
形式	FDT	ラクリーナパネル	●
発行者	笠原	室内機配線図(WIRING)	
図番	051130	PJA003Z122	1/1