

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 $\phi 30$ 2ヶ所 (前) $\phi 45$ (横) $\phi 50$ (後)

注 (1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。





アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

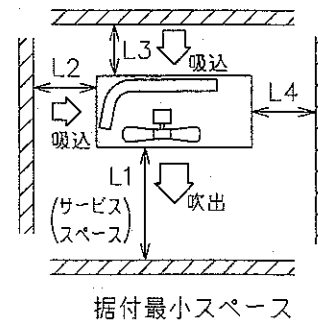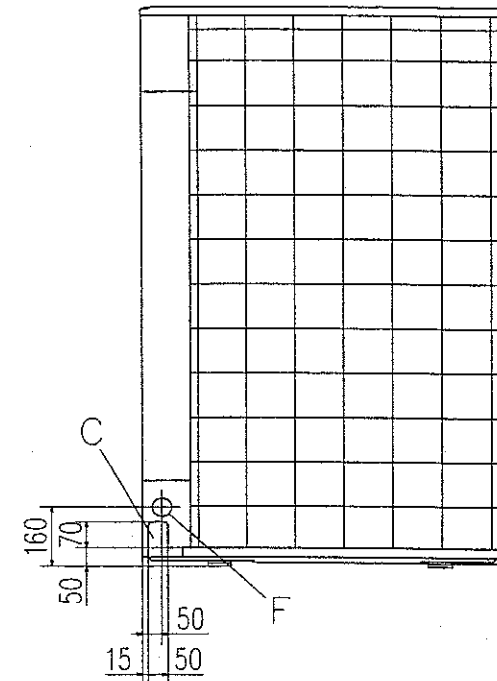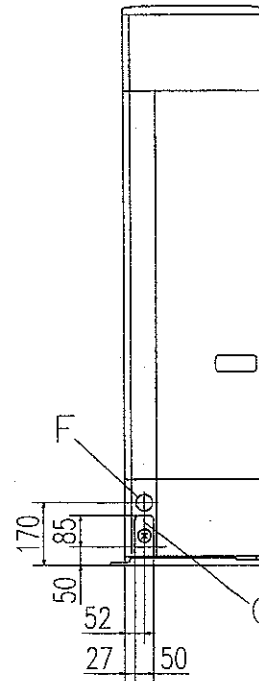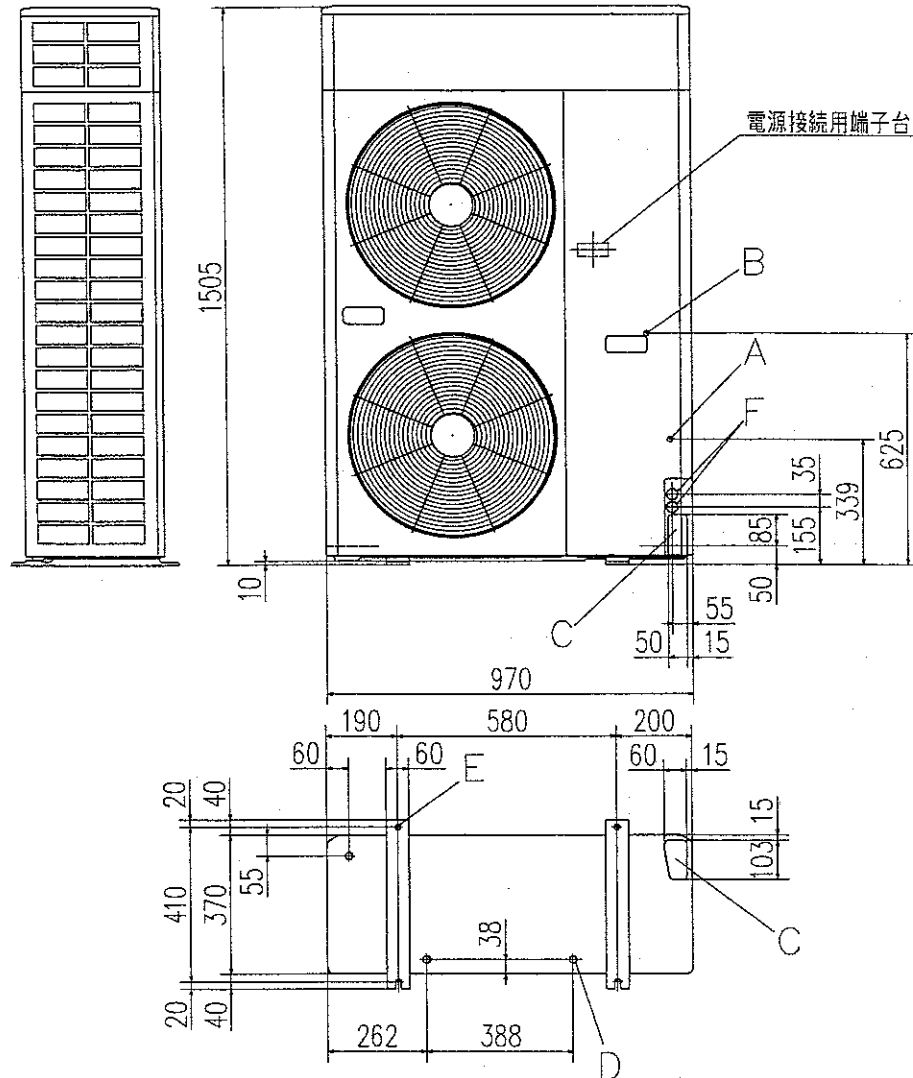

据付例			
	I	II	III
寸 法	L1 開放	L2 開放	L3 500
	L2 300	L3 5	L4 開放
	L3 150	L4 300	
	L4 5		

適用機種	FDCXP2242HM, 2802HM
形 式	FDCXP
発行所	笠原
名 称	室外機外形図
図 番	PCA001Z425
訂 符	1/1