
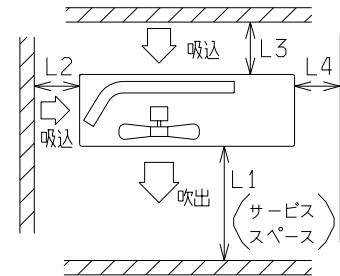
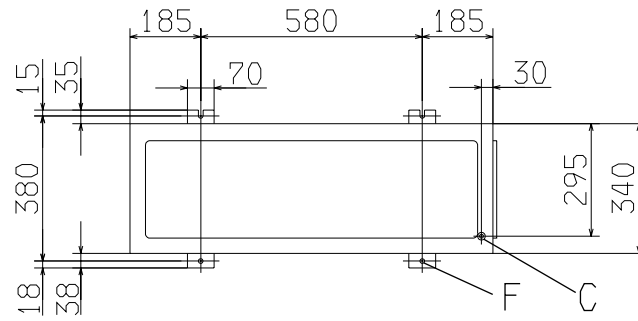
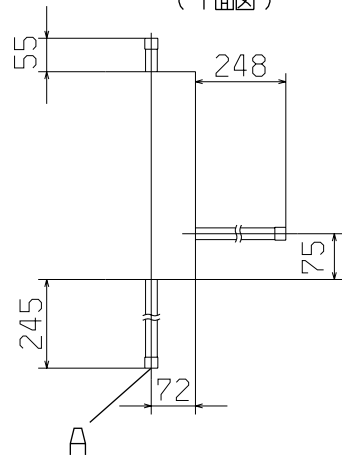
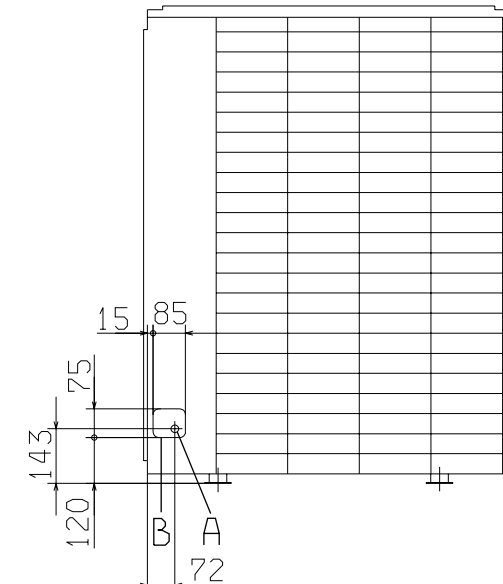
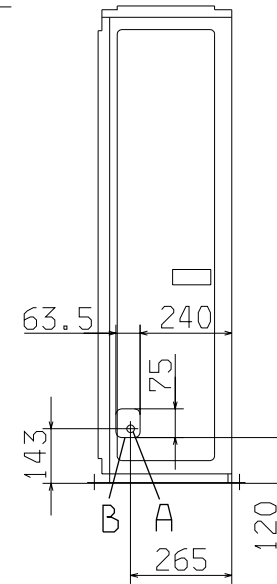
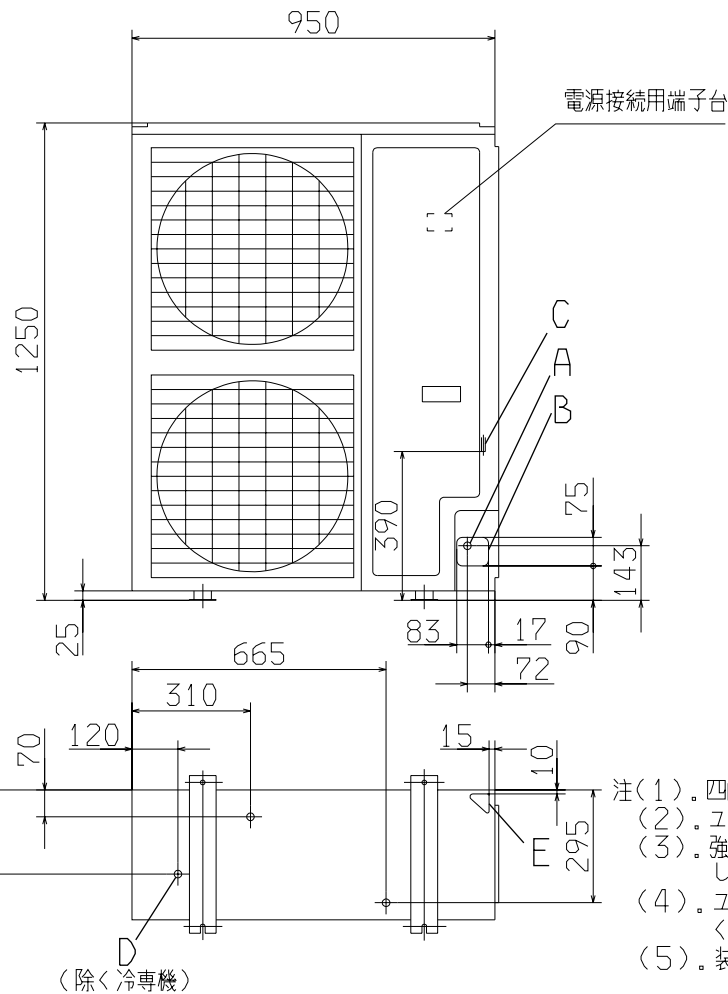


付属冷媒ガス側配管接続後の寸法
(平面図)

据付スペース

据付例(単位=mm)				
寸法		I	II	III
	L ₁	開放	開放	500
	L ₂	300	0	開放
	L ₃	150	300	150
法	L ₄	0	0	0

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管(付属) $\phi 19.05$ (フレア)
B	配管配線取出口
C	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	配管配線下抜き用穴
F	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

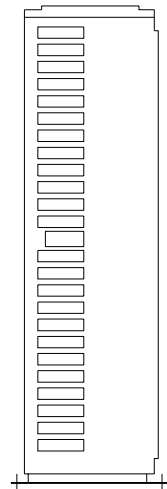

- 注(1)。四面障壁は不可です。
 (2)。ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (3)。強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4)。ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5)。装置銘板は正面下方に付いています。

(除く冷専機)

適用機種	
形 式	FDC100HC8, 100C8, 100MB
発行者	名 称 室外機外形図(OUTLINE)
佐藤	図 番 PCA000Z928
97, 224	訂 符 業 別 B 1/1