

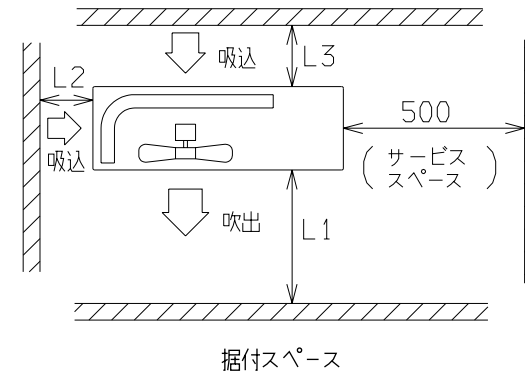
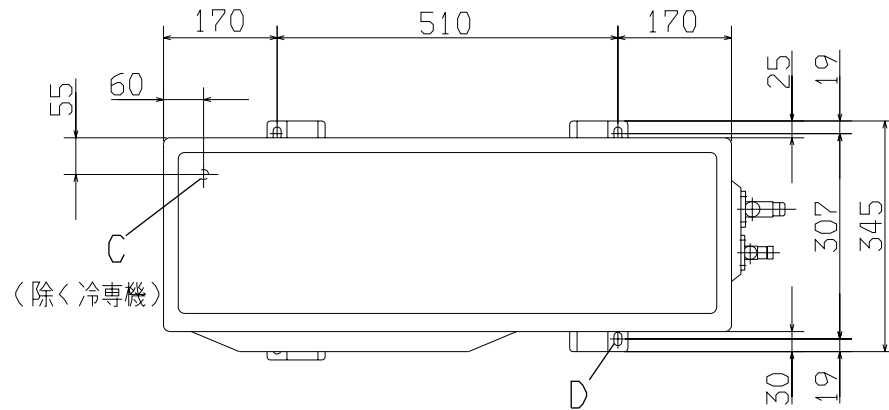


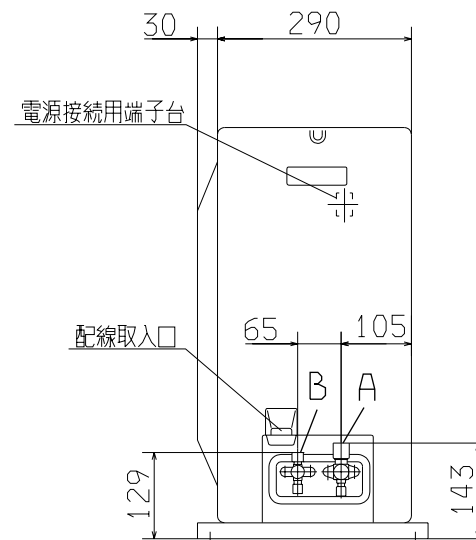

据付例(単位=mm)			
寸法		I	II
	L ₁	開放	100
	L ₂	100	開放
	L ₃	100	500

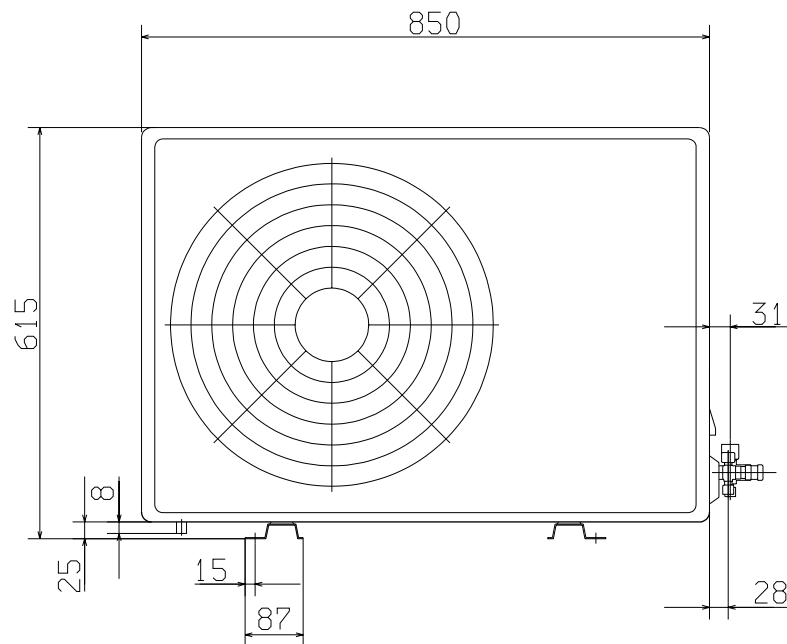

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管接続口φ6.35(フレア)
C	ドレン排水口外径φ16
D	アンカーボルト用穴M10用4ヶ所

- 注) 1. 四面障壁は不可です。
 2. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 3. 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 4. ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 5. 装置銘板は右側面に付いています。

形 式	FDC45HC8, 45C8, 45M8	名 称	室外機外形図(OUTLINE)
発行所	佐藤	図 番	PCA000Z923
図 番	97.224	訂 正	B
		符 号	1/1