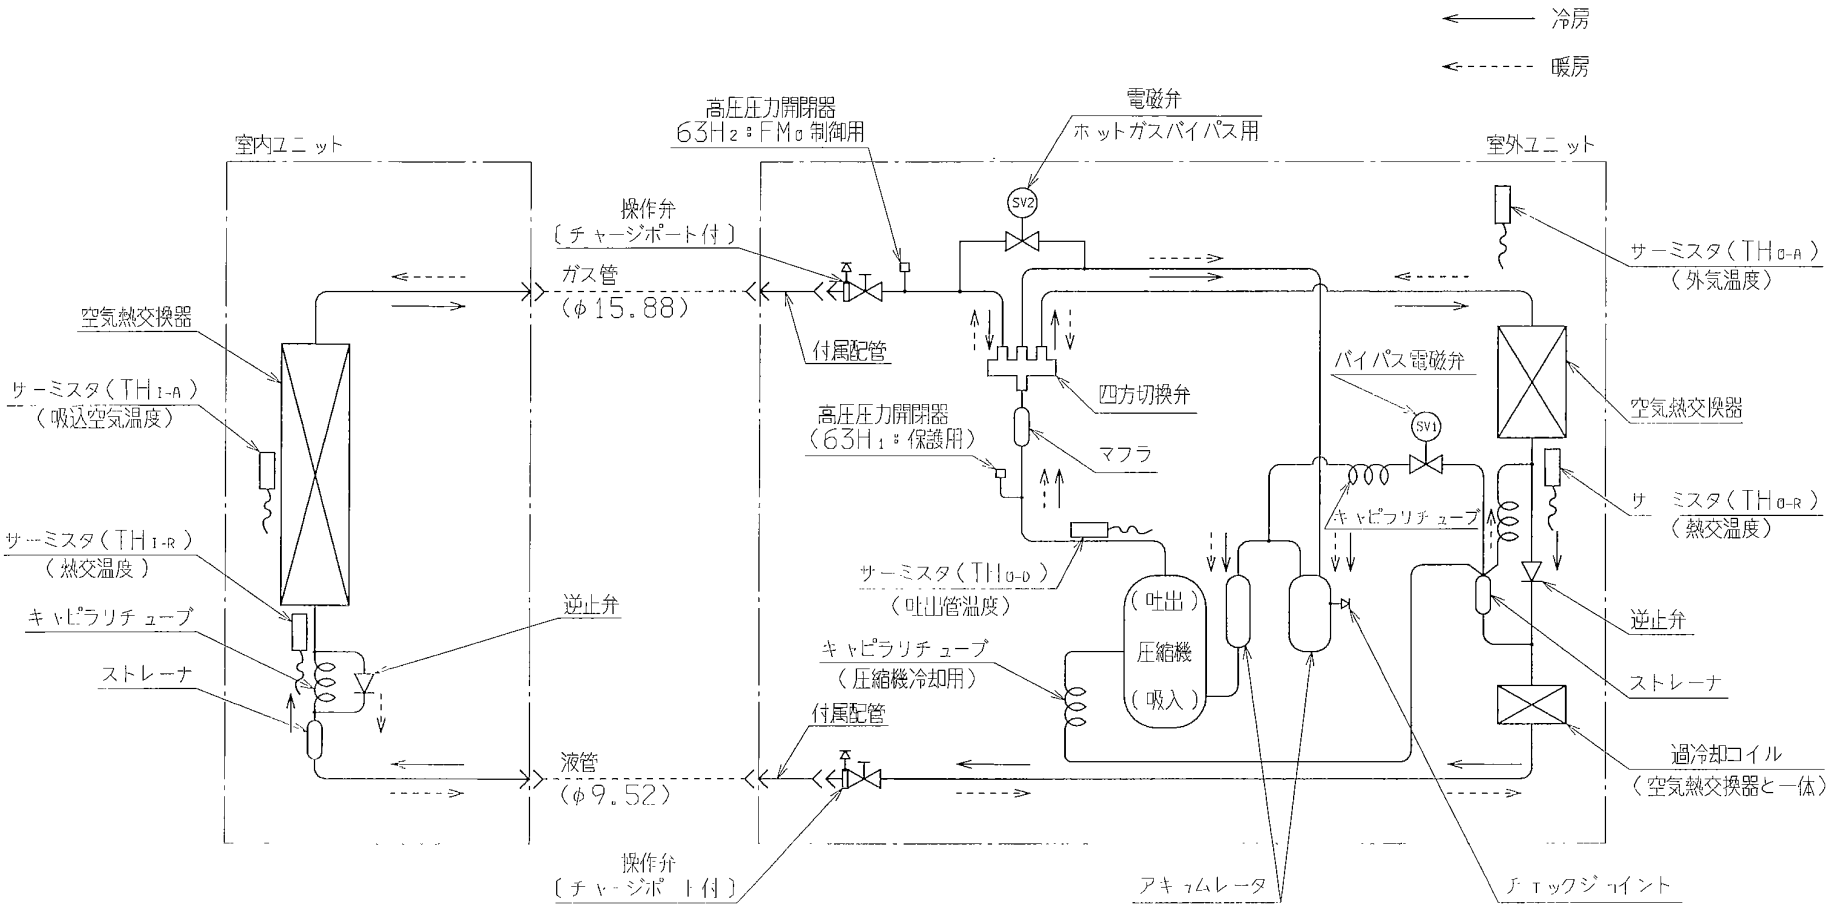

記事1. <——はフレア接続を示す。

設定値一覧表

名　　称	設　　定　　値
サーミスタ(TH1-R・熱交温度)	1開/13閉---冷房時フロスト防止，68開/61閉(℃)---暖房時過負荷保護
サーミスタ(TH0-R・熱交温度)	70開/60閉(℃)---冷房時過負荷保護
サーミスタ(TH0-D・吐出管温度)	120開/90閉(℃)---吐出温度異常上昇保護 105開/98閉(℃)---冷暖房時吐出温度制御用(SV1を開) 105開/98閉(℃)---吐出温度制御(FM0を発停)——〔暖房時〕
高圧圧力開閉器(63H2)	2.55開/1.9閉(MPa)---高圧制御(FM0を発停)——〔暖房時〕
高圧圧力開閉器(63H1)	3.0開/2.4閉(MPa)---高圧保護

A	PJB1566	98.4.8		尺度SCALE ×	形式MODEL FDTW71HC8	親部番 NEXT ASSY	
訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	冷媒系統図 DIAGRAM, REF. SYSTEM	CAD	
認可 APPD 舟橋	検図 CHKD 堀岩 内田	製図 DRAWN EMILE 95.314		図種 Z	図番 DWG NO. PJB000Z388	品別 SUFFIX ~	訂入符 REV.MARK A / 葉別 PAGE 1/1 / 標準配布 ST.DISTR. PA

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD

業別毎サイズ
特別配布先
1 2 3 4 5 6 7 8 9
翻訳 A3