


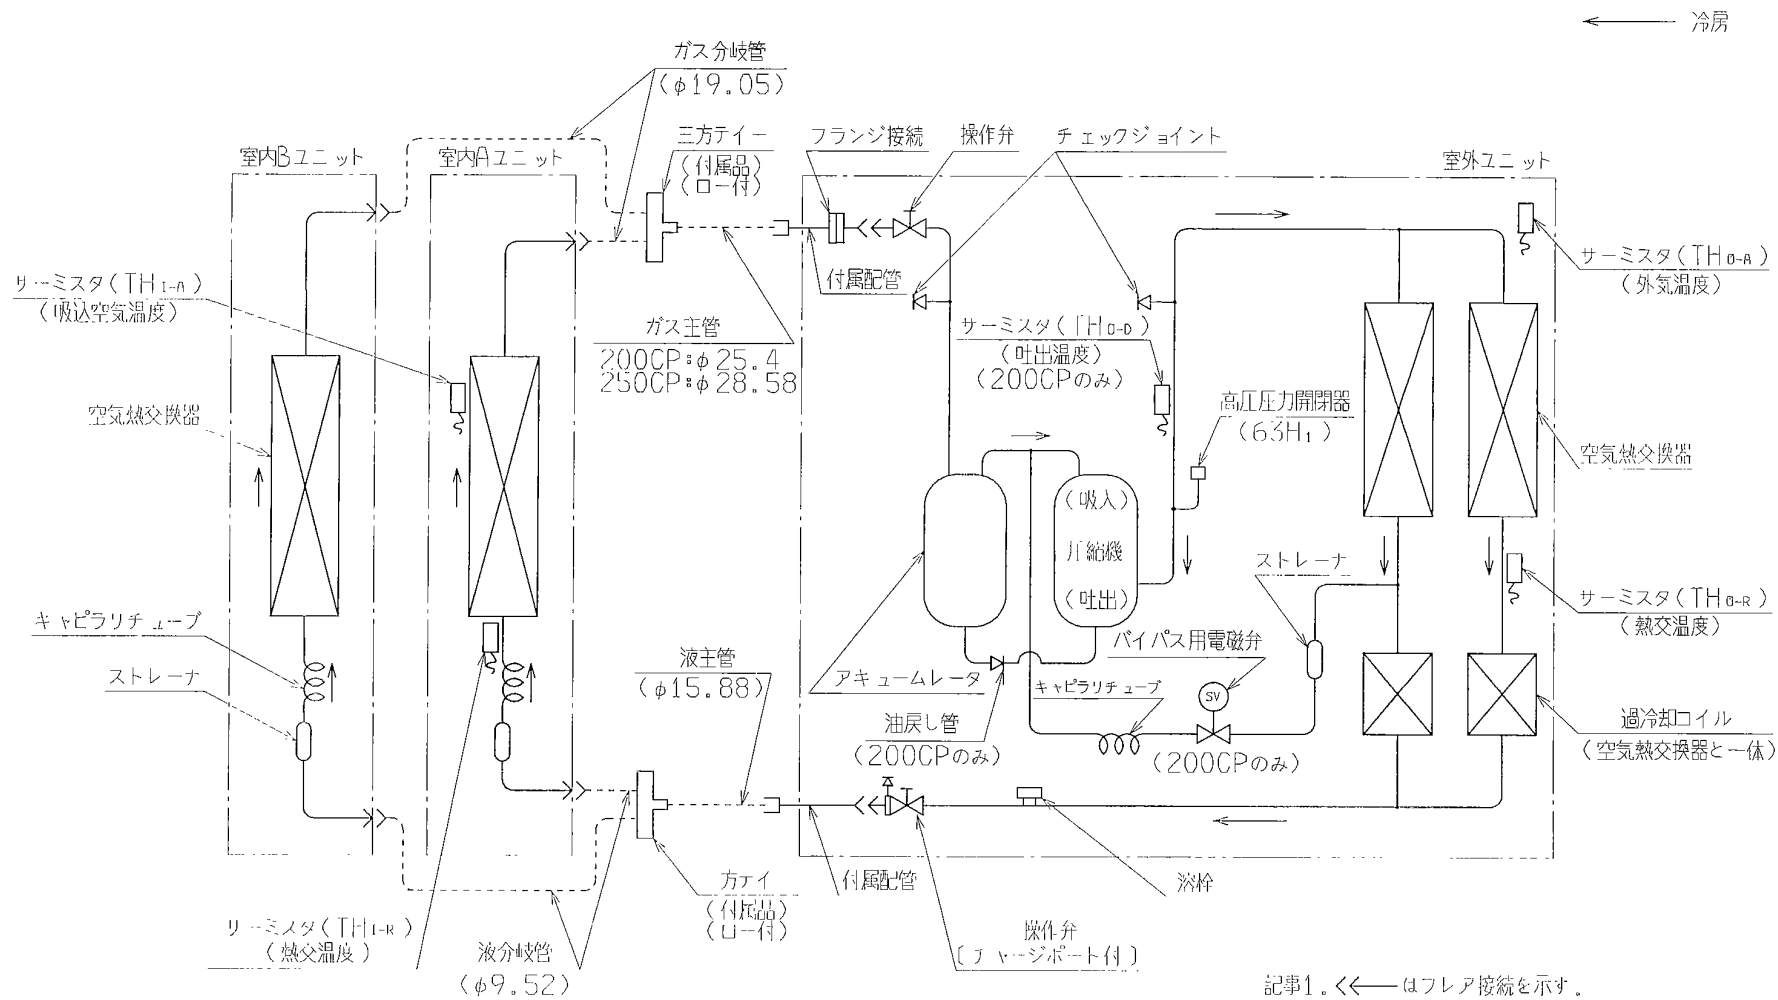

記事1. <<— はフレア接続を示す。
2. □— はロー付接続を示す。

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (THI-R) (熱交温度)	1開/13閉(℃) --- 冷房時フロスト防止
サーミスタ (THO-R) (熱交温度)	70開/60閉(℃) --- 冷房時過負荷保護
サーミスタ (THO-D) (吐出温度)	135開/90閉(℃) --- 吐出温度異常上昇保護 (200CPのみ)
高圧圧力開閉器 (6.3H1)	2.8開/2.2閉(MPa) --- 高圧保護

A PJB1568		98.4.8	点検	尺度 SCALE	形 式 MODEL	親部番 NEXT ASSY	特別配先
訂 訂	訂 訂	年 月 日	点 検	×	FDTW200, 250CP8		1
MARK	REV. NO.	DATE	CHKD	名 称	冷 媒 系 統 図	CAD	2
認可 APPD	検 査	図 名	図 名	DIAGRAM, REF. SYSTEM			3
舟 橋	堀 内	岩 田	EMILE	図 番 DWG NO.	ZPJB000Z387	1/1	4
			95.3.14	品 別	訂 入 符	変 別	5
				SUFFIX	REV. MARK	ST. DISR	6
							7
							8
							9
三菱重工業株式会社 エアコン製作所							A3
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.							