
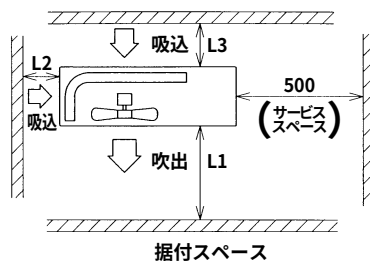


(3) 室外ユニット

FDC45HC8, 45C8, 45M8

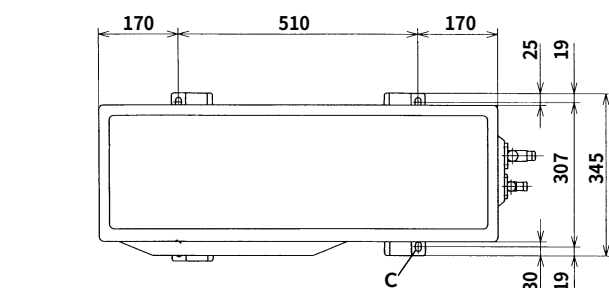


単位: mm

据付例 寸法	I	II
L1	開放	100
L2	100	開放
L3	100	500



記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 6.35$ (フレア)
C	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

- 注(1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 装置銘板は右側面に付いています。

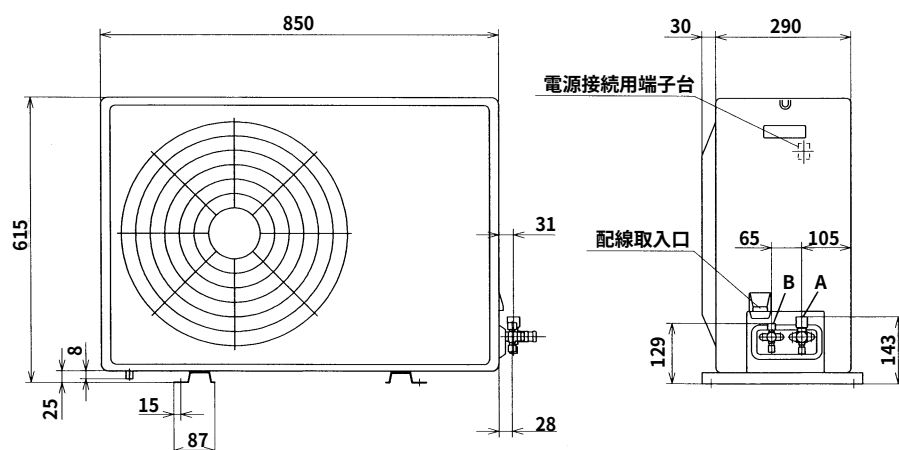

FDC71HC8, 71C8, 71M8


付属冷媒ガス側配管接続後の寸法
(平面図)

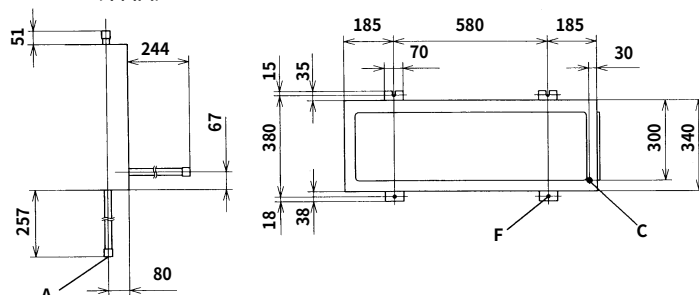

単位: mm

据付例 寸法	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	300	0	開放
L3	100	150	100
L4	0	0	0

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管(付属) $\phi 15.88$ (フレア)
B	配管配線取出口
C	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	配管配線下抜き用穴
F	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

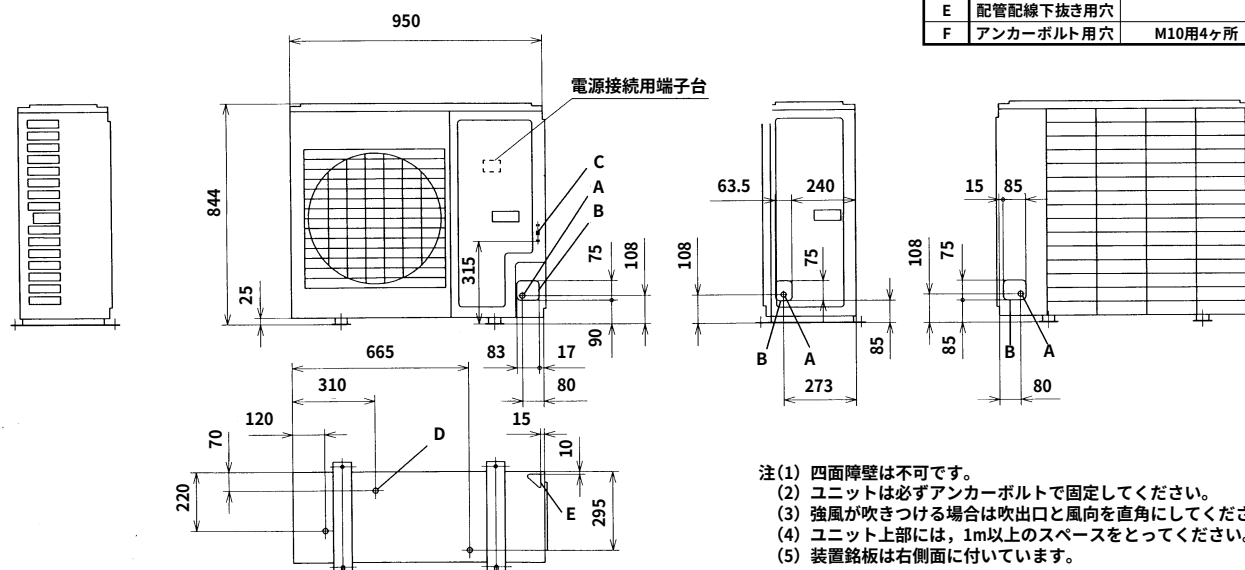

- 注(1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 装置銘板は右側面に付いています。