



配管配線接続図




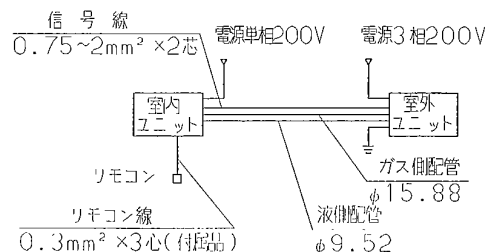


- 注(1)配管はフレア接続
(2)配線は端子台接続
(3)電源線と信号線は分離してください。
(4)装置銘板は制御箱の横の側面に貼付してあります。

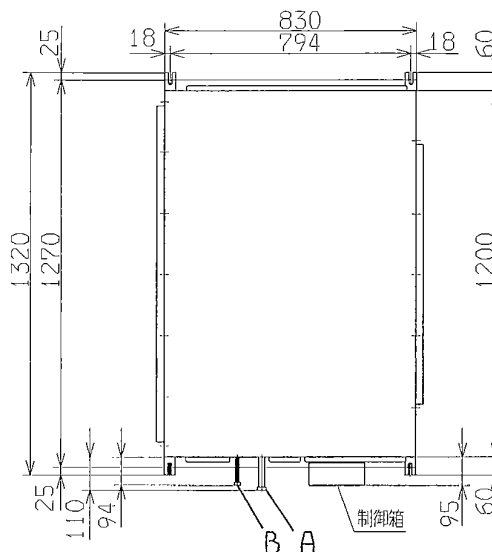


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25(塩ビ管)
D	配線取入口 (φ25)
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X980)

リモコン

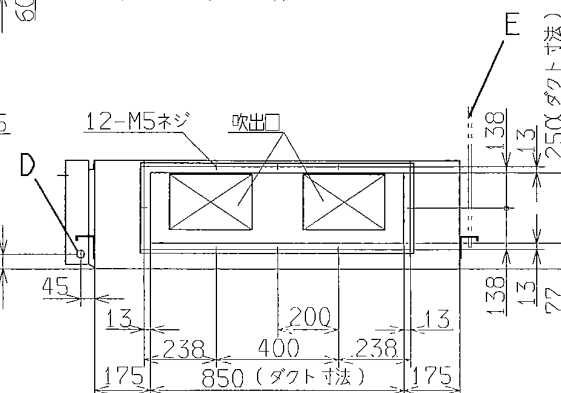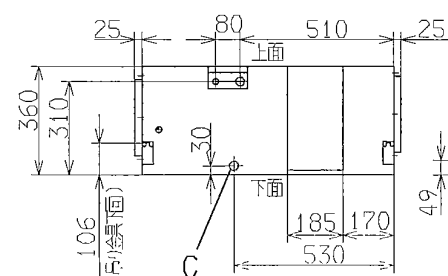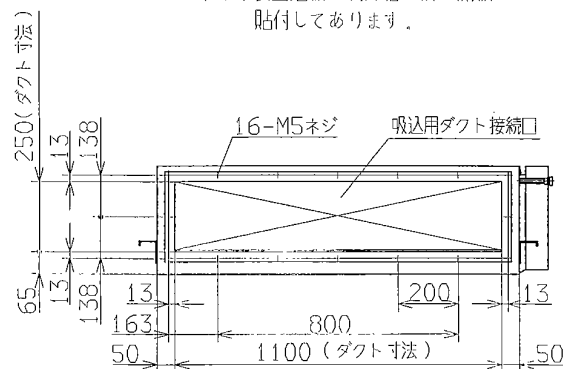

据付スペース

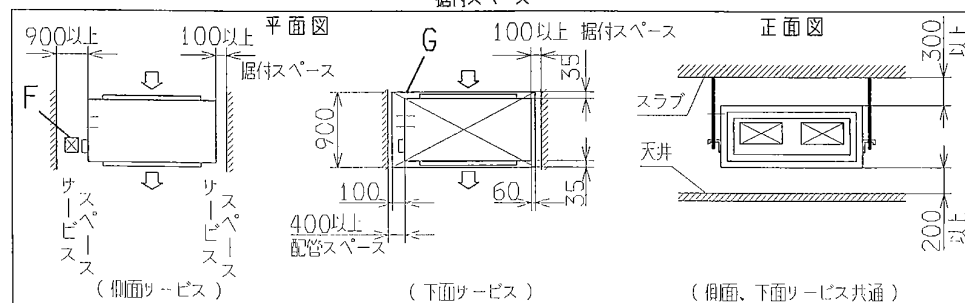

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	室内機外形図 OUTLINE	図 番 Dwg. NO.	品 別 SUFF. LX	訂 入 符 REV. MARK	装 別 PAGE	検 査 記 ST. DISR	1/1	XX	
図 番 95.3.14 ZPJ0000Z410					図 番 95.3.14 ZPJ0000Z410					図 番 95.3.14 ZPJ0000Z410				
三菱重工業株式会社 エアコン製作所 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.														