


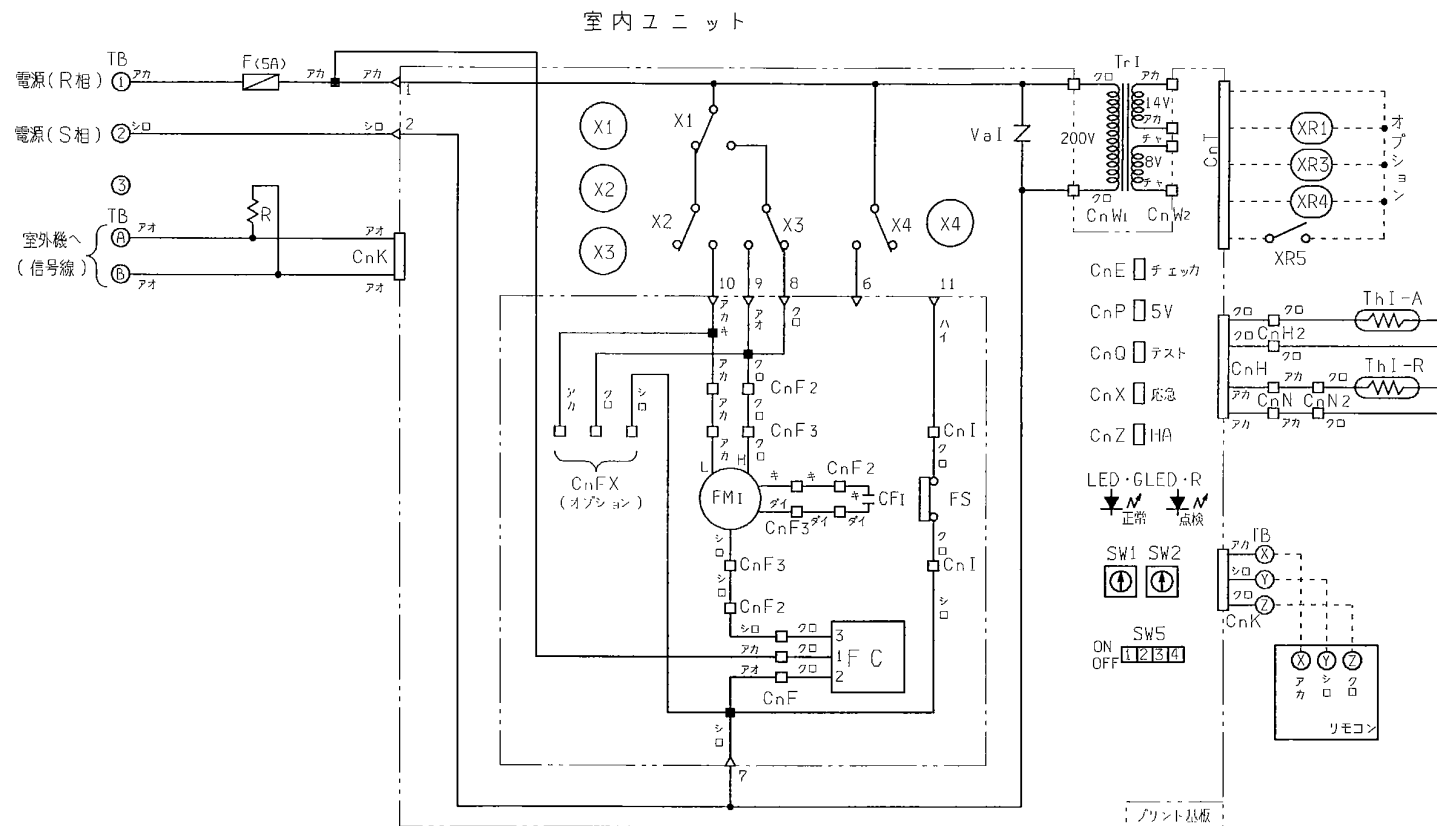

FM1	送風用電動機 (サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
X1~4	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1,2	アドレス設定
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ

LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑一点検表示)
R	抵抗
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ (口印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR3	コンPON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台 (口印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

配線の太さと本数 (室内機)	
電源配線	2mm ² X 2心 ① ②
信号配線	0.75~2mm ² X 2心 ④ ⑤
配線用しゃ断器 (A)	
室内機専用	内外機組合用
15	30

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
 2. 電源配線と信号配線は分離してください。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。

尺度 SCALE 形式 MODEL		F DU 71 C 8		組立番 NEXT ASSY		実測図サイズ	
室内機配線図		WIRING DIAGRAM		CAD		実測図サイズ	
訂符 MARK	訂 REV. NO.	年 DATE	日	点検 CHKD	名称 NAME	図種	図番 DWG NO.
岩	岩	岩	岩	岩	岩	岩	岩
ZPJ D000Z418		95.3.14		RANDY		1/1	
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.		エアコン製作所		検査配番 ST. DISTR.		1/1	
A3							