

注(1)配管は室内側ろう付接続

室外側		※1	※2
	液側	フレア接続	ろう付接続
	ガス側	フランジ接続	



※1 付属配管とユニットとの接続

※2 付属配管と現地配管との接続

(2)配線は端子台接続




(3) 電源線と信号線は分離してください。

(4) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります

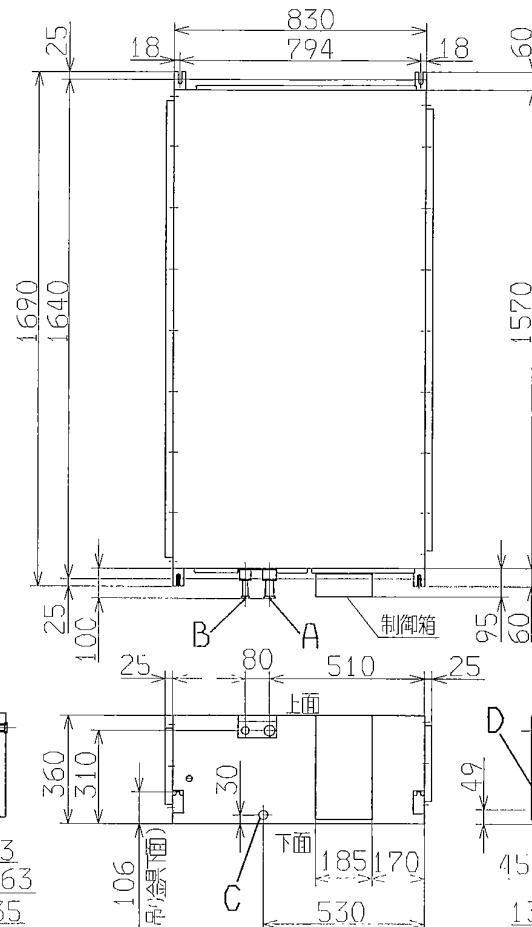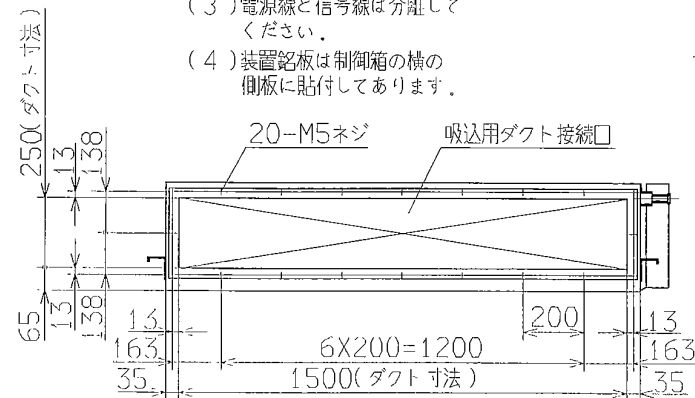

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒液側配管 $\phi 15.88$ (ろう付)
C	ドレン配管接続 ☐ VP25 (塩ビ管)
D	配線取入 ☐ ($\phi 25$)
E	吊りボルト M10
F	点検 ☐ (600×600)
G	点検 ☐ (900×1730)

リモコン

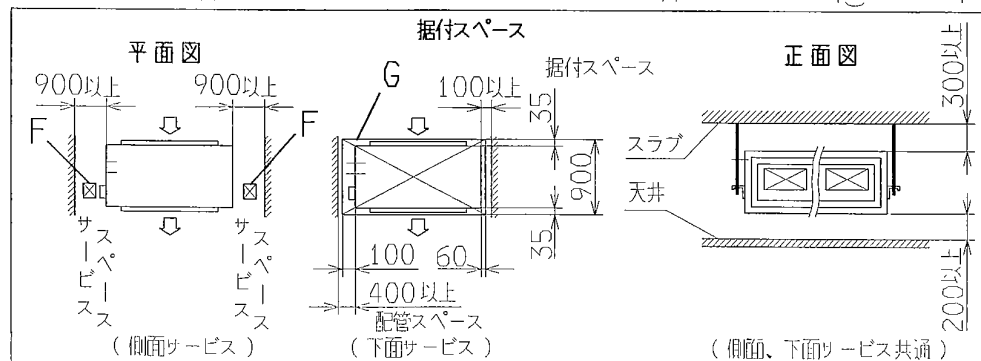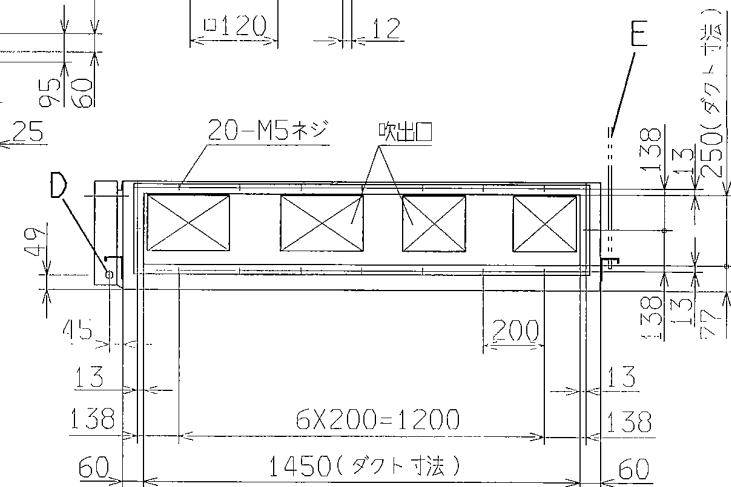

 				尺数 SCALE 形式 MODEL X FDU200C8		期部番 NEXT ASSY		系列図サイズ	
訂行 MARK		訂 REV. NO.		年 月 日 DATE		点 検 CHKD		名称 NAME	
								室内機外形図 CAD	
								特記事項 1	
認可 APPD 		校図 CHKD 		製図 DRAWN 岩谷 @EMILE		図 番 DWG NO.		品 別 SUFFIX	
				95.3.14		ZPJ0000Z412		訂 行 REV. MARK	
								英 別 PAGE	
								標準配 ST. DISTR	
								1/1 XX	
								A3	