



FDE250MT8

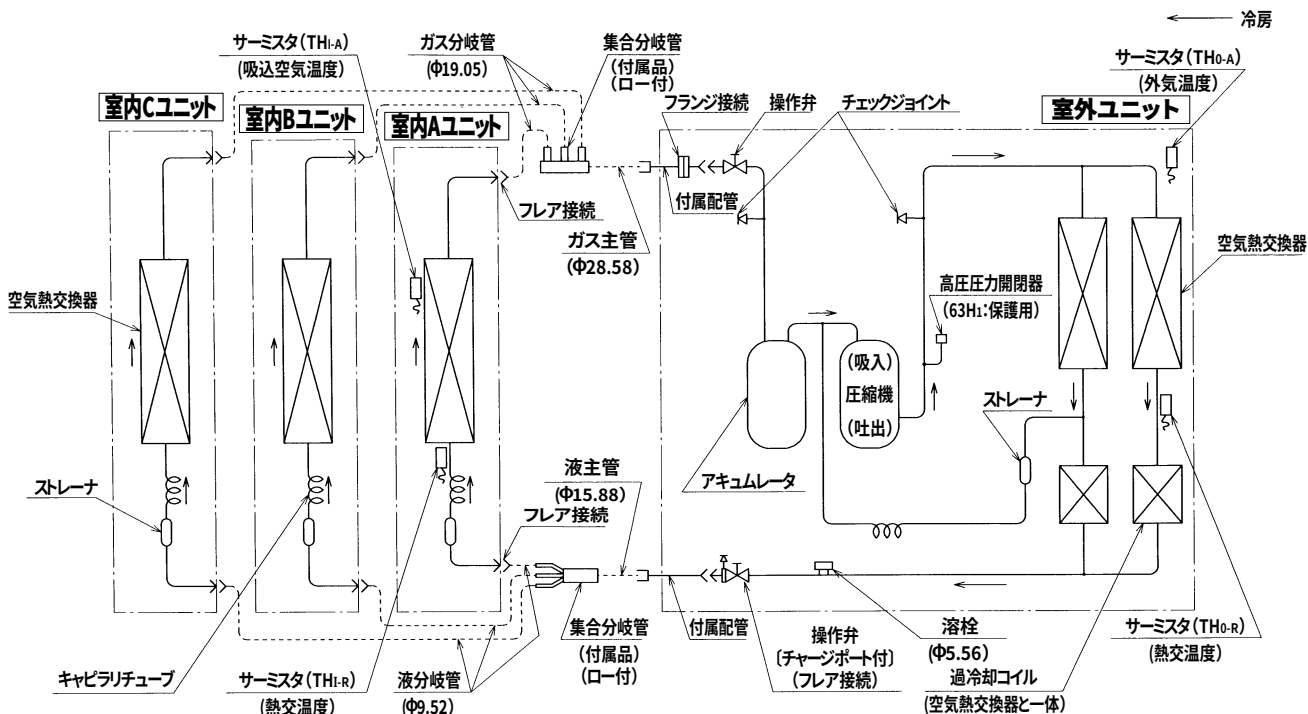

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サーミスタ (TH _{I-R} ・熱交温度)	1開/8閉 (°C) …冷房時フロスト防止
サーミスタ (TH _{O-R} ・熱交温度)	70開/60閉 (°C) …冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{O-D} ・吐出管温度)	135開/90閉 (°C) …吐出温度異常上昇保護
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	2.8開/2.2閉 (MPa) …高圧保護

FDU250CP8

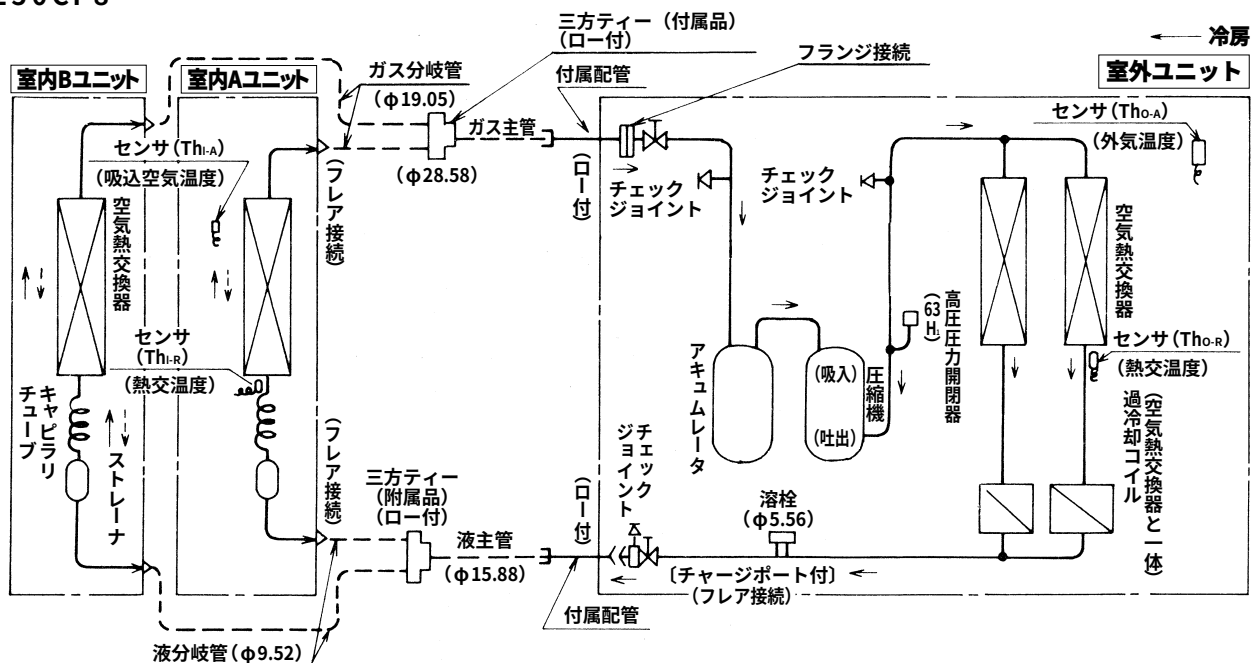

設定値一覧表

名 称	設 定 値
センサ (TH _{I-R} ・熱交温度)	1開/13閉 (°C) …冷房時フロスト防止
センサ (TH _{O-R} ・熱交温度)	70開/60閉 (°C) …冷房時過負荷保護
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	2.8開/2.2閉 (MPa) …高圧保護