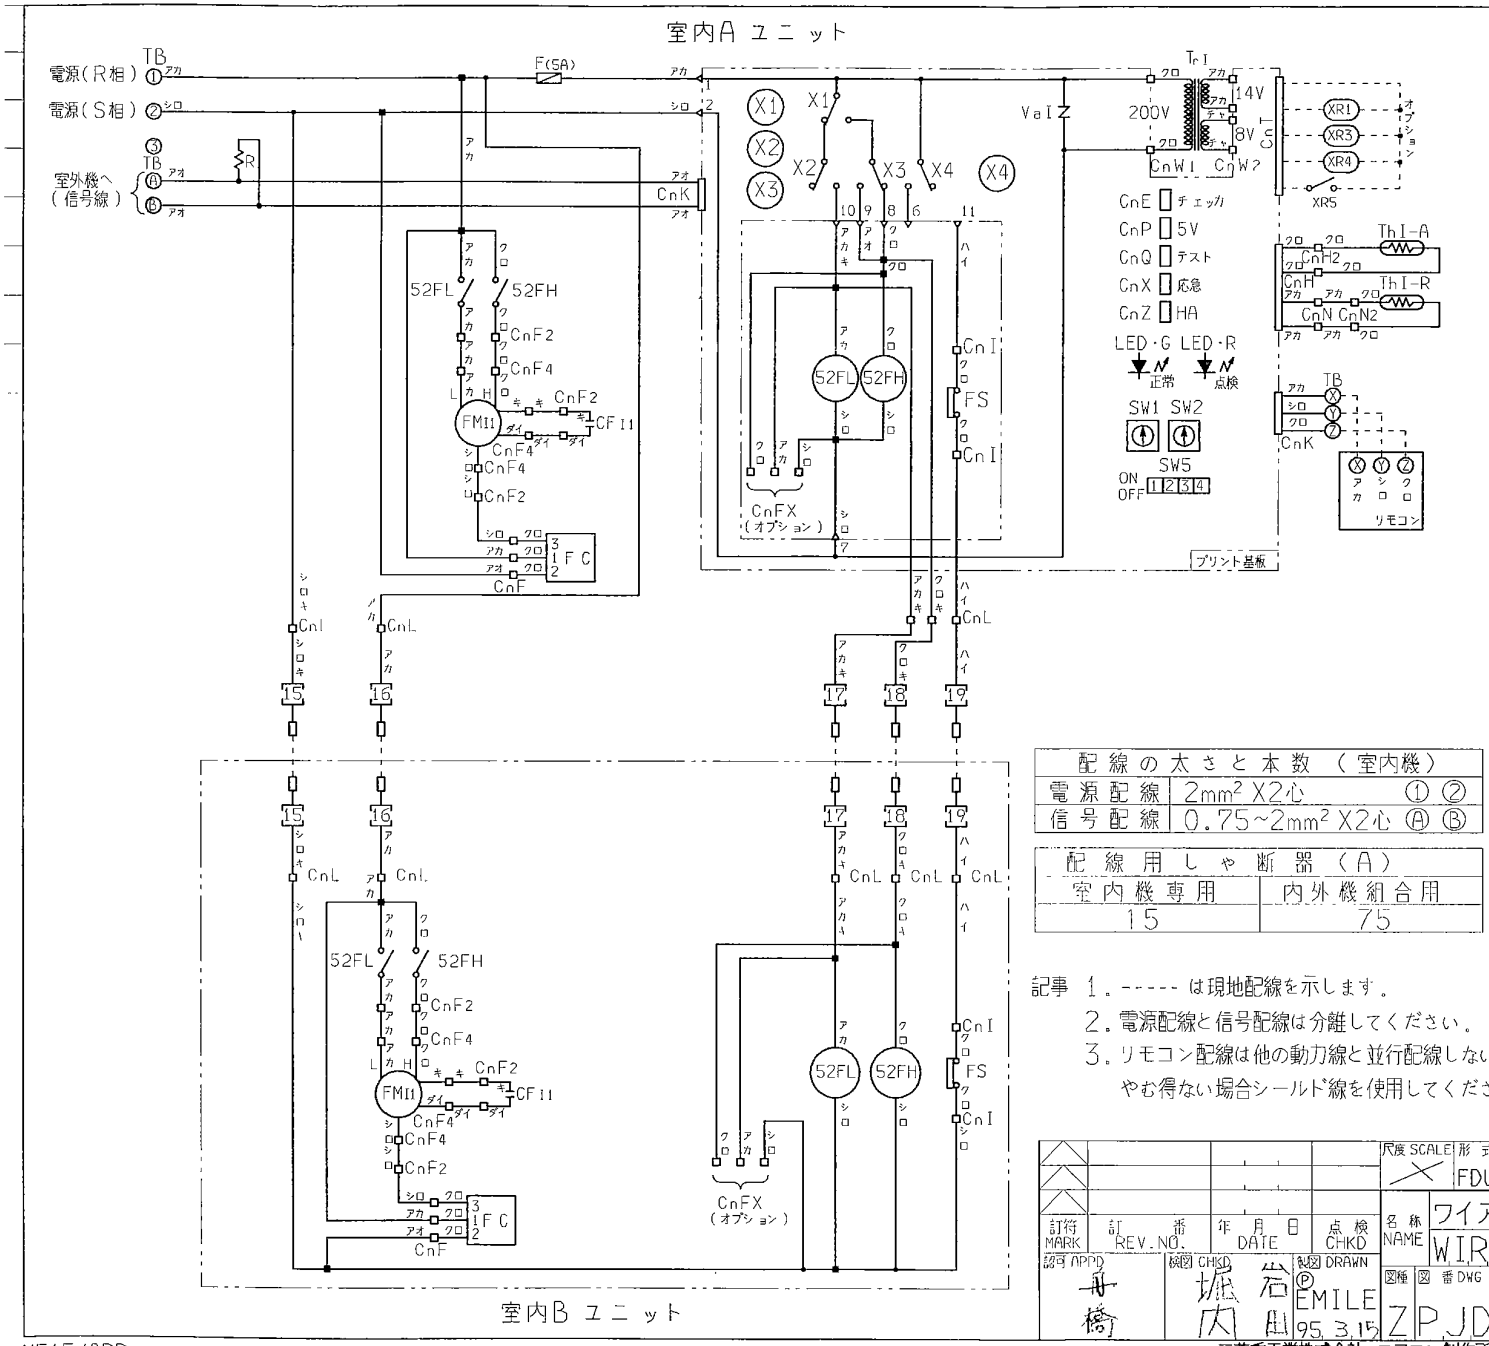

FMI1	送風用電動機(サーモ付)
CFI1	FMI用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
X1~4	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1,2	アドレス設定
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
ValI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤ー点検表示)
LED・G	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
R	抵抗
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(□印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子
15	A,Bユニット渡り線

配線の太さと本数(室内機)		
電源配線	2mm² X2心	① ②
信号配線	0.75~2mm² X2心	Ⓐ Ⓑ

配線用しゃ断器(A)	
室内機専用	内外機組合用
15	75

記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分離してください。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむ得ない場合シールド線を使用してください。

訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD

認可 APPD	検図 CHKD	製図 DRAWN	
井	堀	Ⓟ EMILE	
橋	内	95.3.15	

尺度 SCALE: ×
形式 MODEL: FDU250CP8
親部番 NEXT ASSY:
名称 NAME: ワイアリング WIRING
CAD
図種: Z
図番 DWG NO.: PJD000Z420
品別 SUFFIX: ~
訂入符 REV.MARK:
葉別 PAGE: 1/1
標準配布 ST.DISTR.: XX
特別配布先
1 2 3 4 5
A3

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.

ME15/APP