


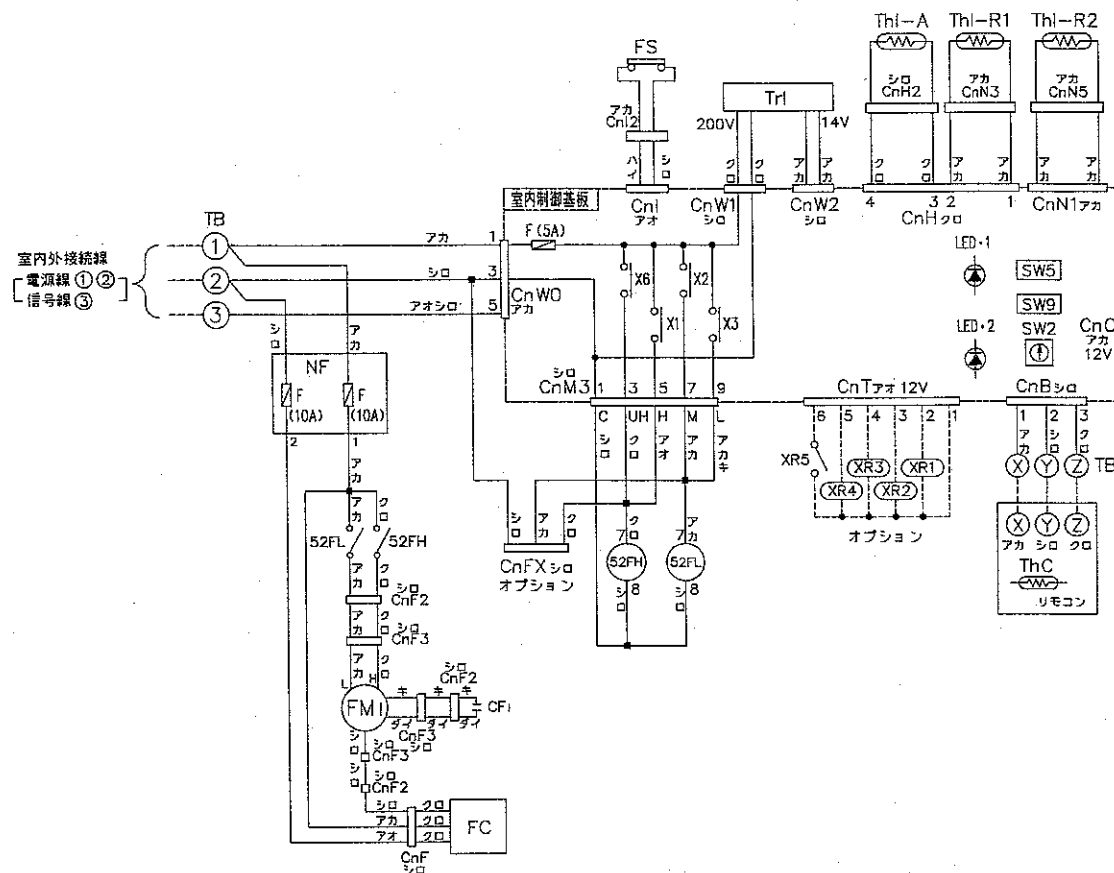

F	ヒューズ
NF	ノイズフィルタ
FM1	ファンモータ(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
FC	ファンコントローラ
52FL, FH	FM1用電磁接触器
FS	フロートスイッチ
Tr1	トランス
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
LED・2	表示灯(緑一マイコン正常表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
X1~3,6	FM用リレー
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
CnB~Z	コネクタ(ロ印)
TB	端子台(ロ印)
■印	閉端接続子

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
- リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	FDUP1402M
形式	FDU
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
笠原	図番
051130	PJD001Z063
	訂 符 業 別
	1/1