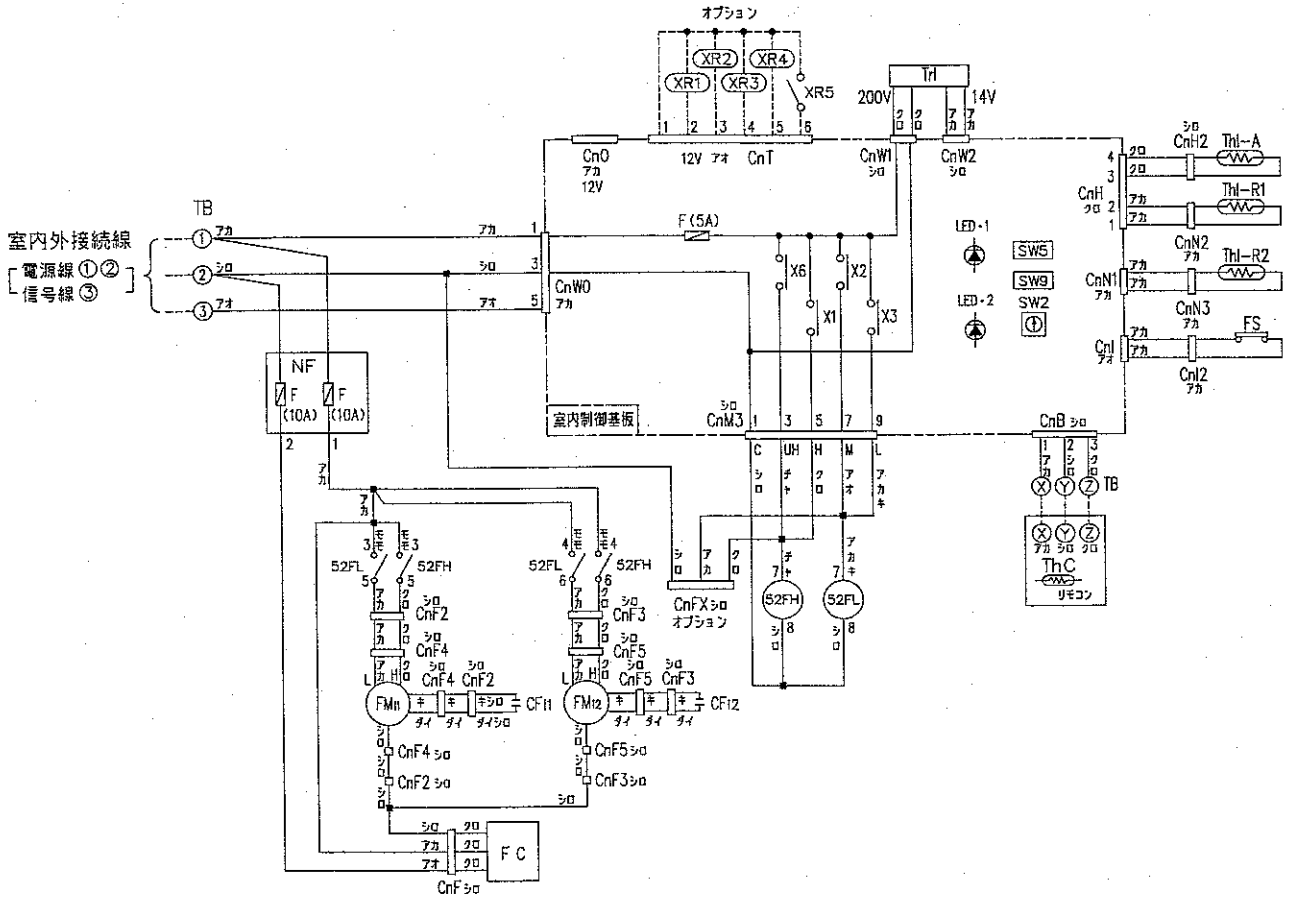


FMn,2	ファンモータ（サーモ付）
52FL,FH	FMn用電磁接触器
CFn,2	FMn用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
NF	ノイズフィルター
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
Trl	トランス
LED・1	表示灯（赤ー点検表示）
LED・2	表示灯（緑ーマイコン正常表示）
CnB~Z	コネクタ（□印）
TB	端子台（○印）
H	補助ヒータ
X1~3,6	FM用リレー
XR1	運転表示　（DC12V出力）
XR2	暖房表示　（DC12V出力）
XR3	コンプON表示　（DC12V出力）
XR4	点検表示　（DC12V出力）
XR5	遠方操作　（無電圧接点）
■ 印	閉端接続子

記事

1. ------は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は0.3mm^{2}x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
   やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
   <客先納入仕様書>中の"リモコン"の項目をご覧ください。

適用機種	FDUP2242M, 2802M
形式	FDU
発行者	笠原
051130	
名称	室内機配線図（WIRING）
図番	PJD001Z064
訂/村	
葉別	1/1

ESP-PP-7507(M39)