


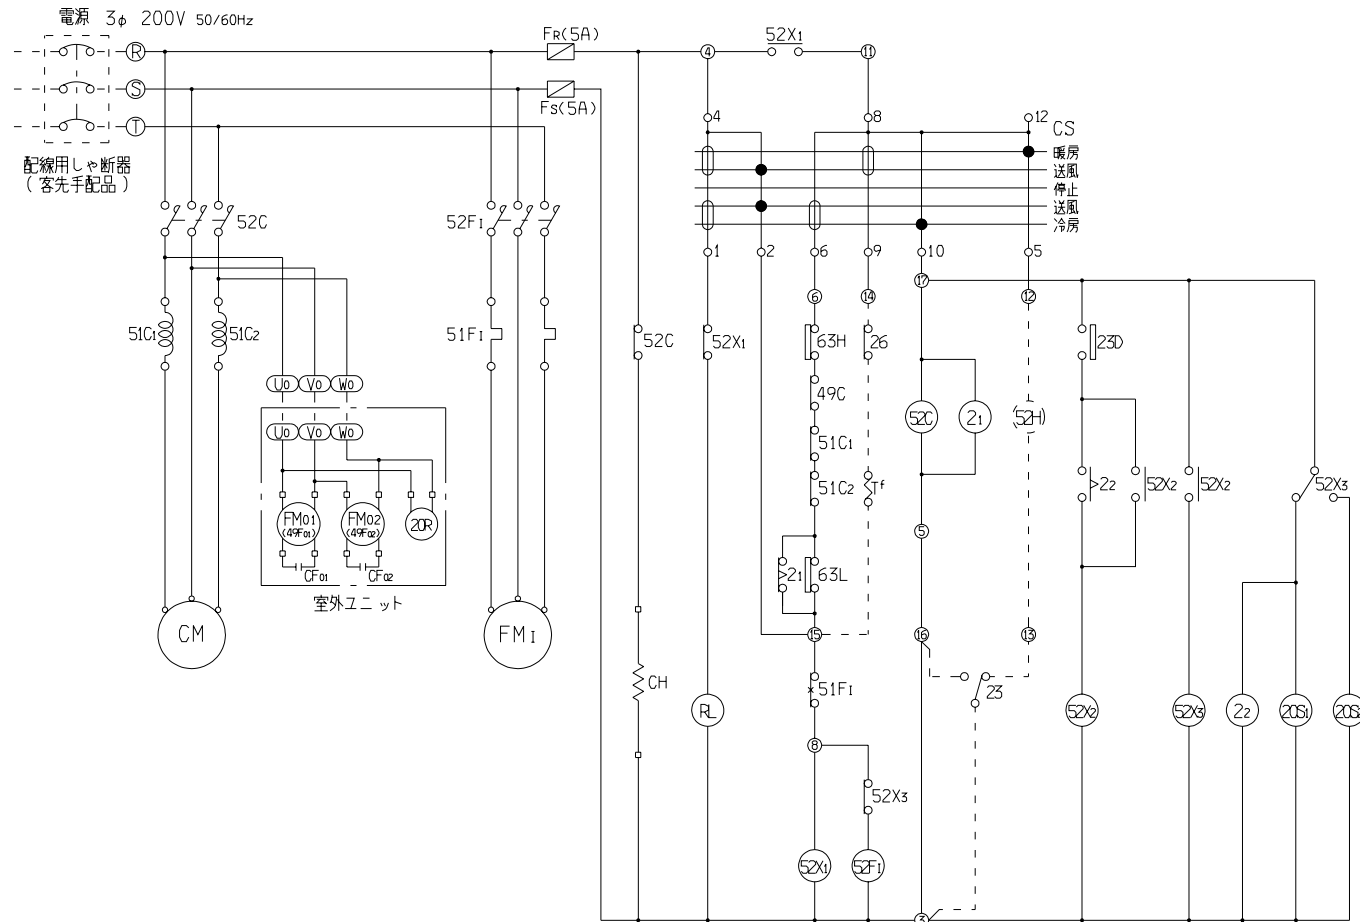

4. 室内外ユニットの接続電線は客先手配品とし、接続は下記による。

U ₀	室外側送風電動機用 3本・2mm ² 以上	U ₀
V ₀		V ₀
W ₀		W ₀

 室外ユニット

形式		AP81L			
発行者		名称		配線 ☒	
佐藤 隆二		図番		訂符業別	
97727		PAA001Z342		A 1	