

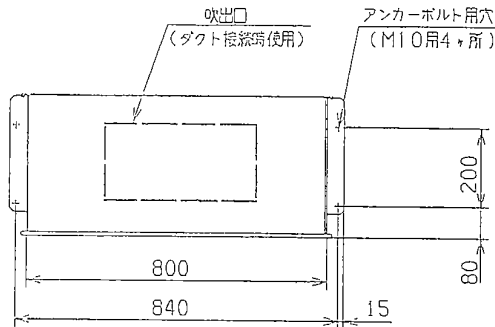
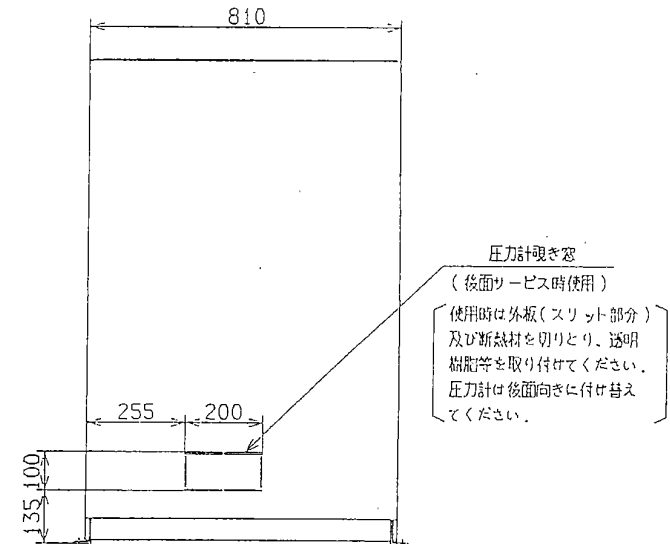
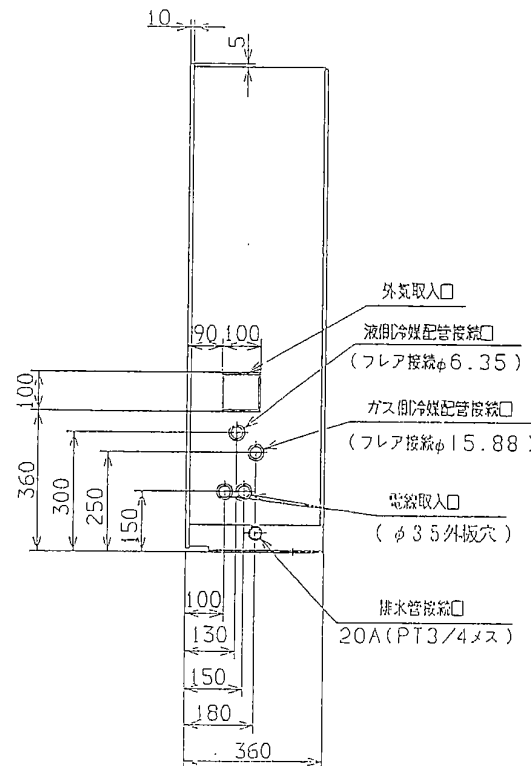


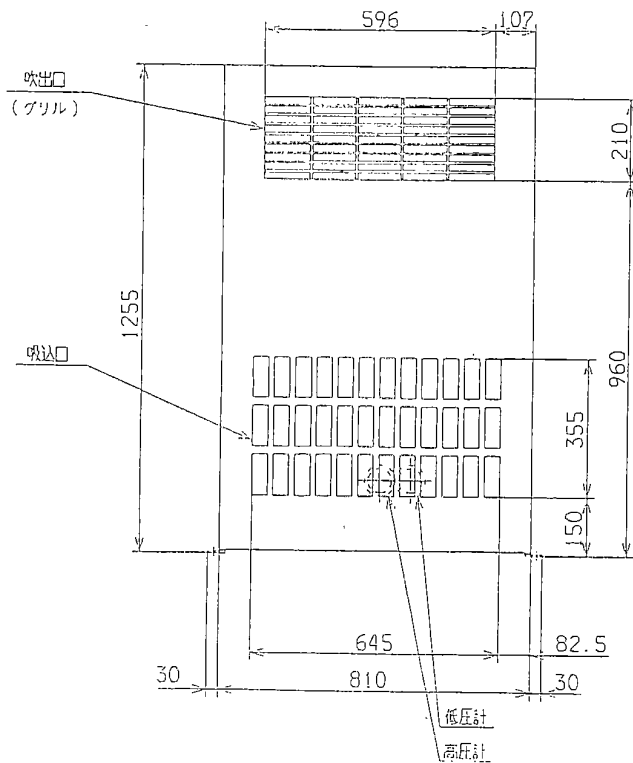

- 注) 1. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 2. 電線・外気の取入は左右いずれも可能です。
 3. 配管の接続は右側面が標準となっておりますが、部品付け替え(現地)により左側面も可能です。
 4. 電気ヒータ組込み及びダクト接続も可能です。詳細は取付図を参照してください。
 5. サービススペースをとってください。
 吸込ダクト接続等で前面サービスが困難な場合は※印後側にサービススペースをとってください。

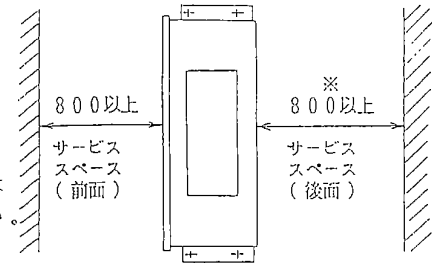

〈改訂〉
 A=追加
 C=変更
 D=削除

〈前記〉
 N=新部品
 R=変更部品

図形
 寸法
 単位
 材料
 仕様
 公差
 仕上
 材料
 変更
 加工
 電気
 組立
 部品
 名称
 部品
 名称

訂 単 番		年 月 日		点 検		名 称		形 式		部 品 番		NEXT ASSY		品 別 番	
MARK		REV. NO.		DATE		CHKD		NAME		MODEL		UEF2A2		WISS	
認 可		図 面		図 面		図 面		図 面		図 面		図 面		図 面	
APPO		CHKO		CHKO		CHKO		CHKO		CHKO		CHKO		CHKO	
佐々木		矢田		前田		900615		ZXAC000Z001		品 別 番		訂 単 番		部 品 番	
SUFFIX		REV. MARK		PAGE		ST. DISTR.		X.X		品 別 番		訂 単 番		部 品 番	
1		2		3		4		5		品 別 番		訂 単 番		部 品 番	