


〈改訂〉
A=追加
C=変更
D=削除

〈新訂〉
N=新部番
R=変更部





図寸法は斜谷公仕材組表に追加記部名を記入する

- 注) 1. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
2. 本機は冬期の低外気温時に高圧圧力を一定に保つためファンスピードコントロールを行っていますので、設置場所の状況により次の様に据付けてください。
又、ユニット底部の※印箇所は塞がないで風が通り抜ける様にしてください。(防風フードは客先手配)

- 据付例 I・・・壁面がある場合
II・・・風の方がほぼ一定となる場合
III・・・風の方が定まらない場合

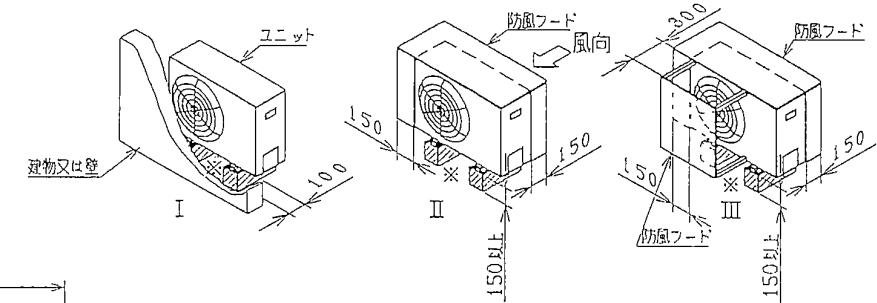

3. 下記サービススペースをとってください。
又、ユニット上部にも1m以上のスペースをとってください。

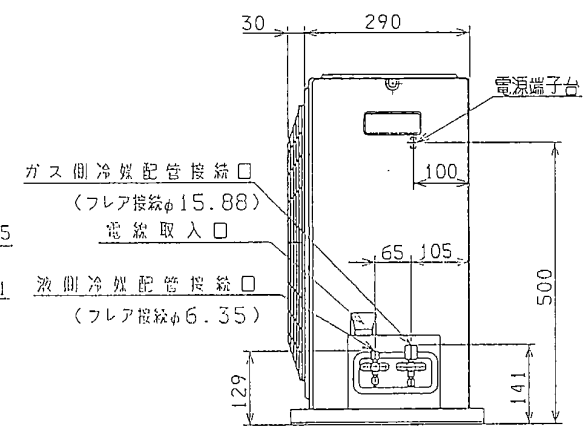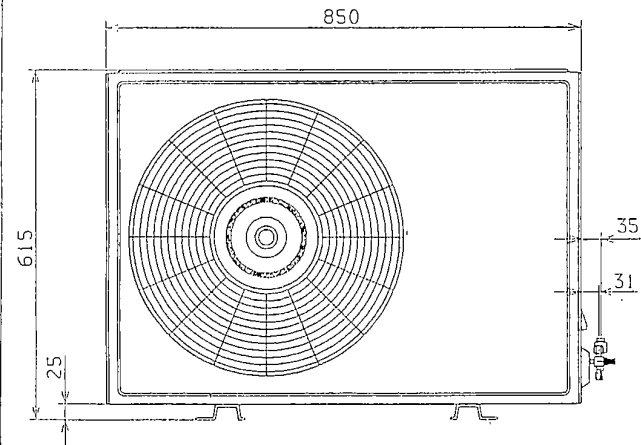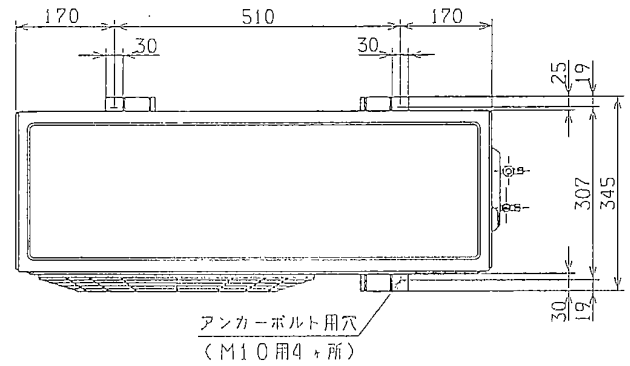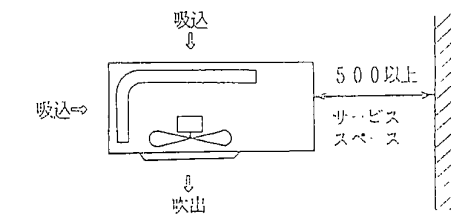

代尺 SCALE		形式 MODEL JEC2A2		視部番 NEXT ASSY		禁部回サイズ	
訂荷 MARK	訂 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 外形図 OUTLINE		CAD	
認可 APPD	検図 CHKD	検図 DRAWN	図 号 番 DWG NO.	品 別 SUFFIX		計 入 頁 REV. MARK	製 別 図 号 ST. DISTR.
佐々木	矢田	竹中	900615	ZXAC.000Z.003~		1	1 X X
三菱重工業株式会社 エアコン製作所				A3			