

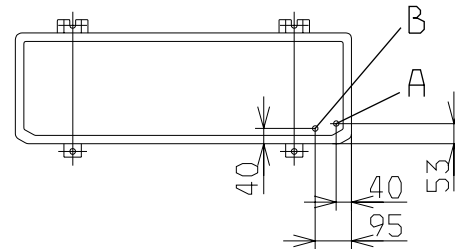
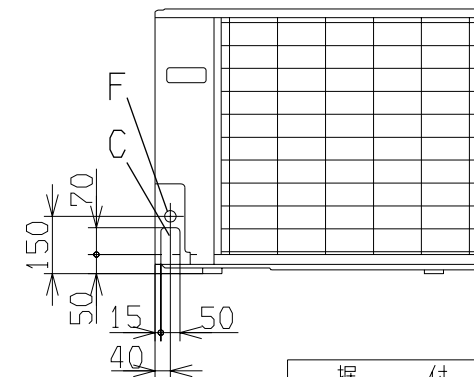



記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 6.35$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 $\phi 30$ 3ヶ所

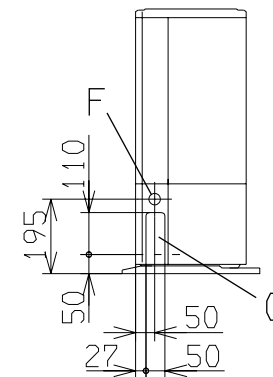

- 注(1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と
 してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角に
 してください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとって
 ください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下として
 ください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。

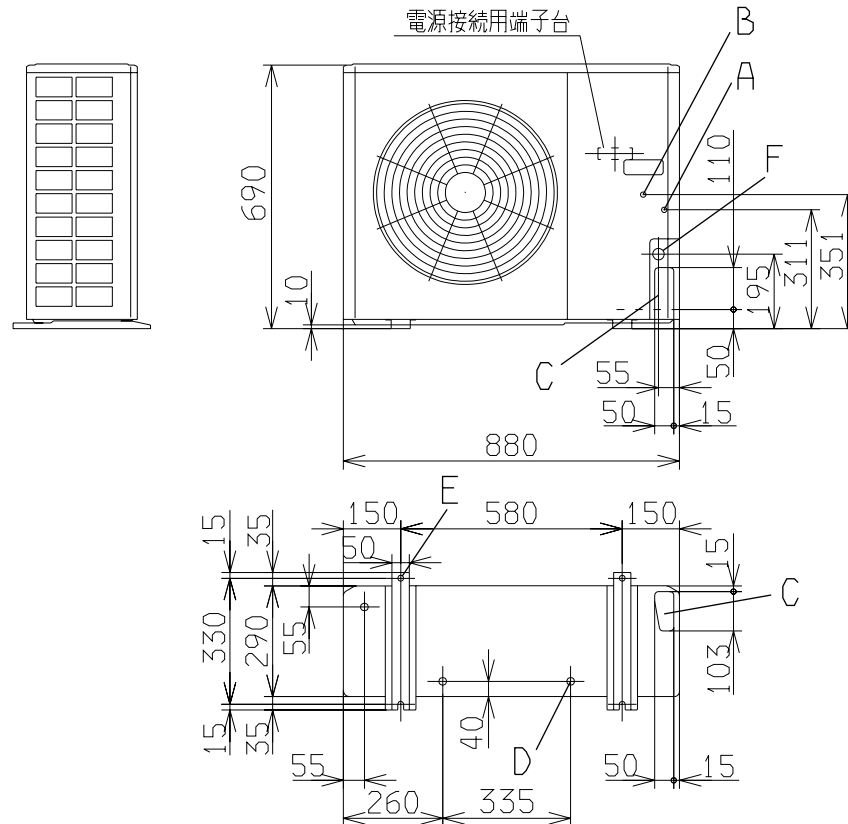

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L ₁	開放	開放	500
	L ₂	300	5	開放
	L ₃	100	150	100
	L ₄	5	5	5

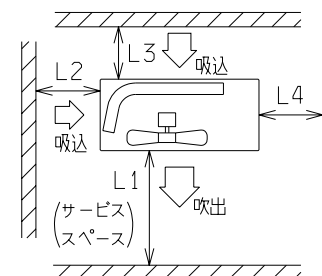

据付最小スペース

適用機種	FDCP40HD2, P45HD2, P50HD2 FDCP40HKD2, P45HKD2, P50HKD2 FDCP40CD2, P45CD2, P50CD2 FDCP40CKD2, P45CKD2, P50CKD2		
形 式	FDCP		
発行者	名 称 室外機外形図(OUTLINE)		
北 川	図 番	PCA001Z173	訂 符 業 別 A 1/1
00, 712			