
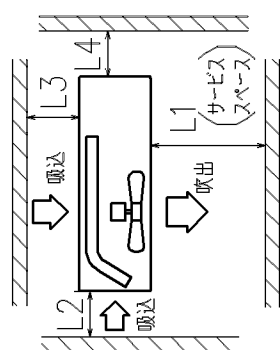





記号	内 容
A	冷媒液配管取出口 (外板穴)
B	冷媒ガス配管取出口 (外板穴)
C	付属冷媒液配管 (フレア接続)
D	付属冷媒ガス配管 (フレア接続)
E	電源取入口
F	アンカボルト用穴
G	下抜き配管・配線用穴
H	ドレン排水用穴
I	電源端子台

付属冷媒ガス側配管接続後の寸法
(平面図)

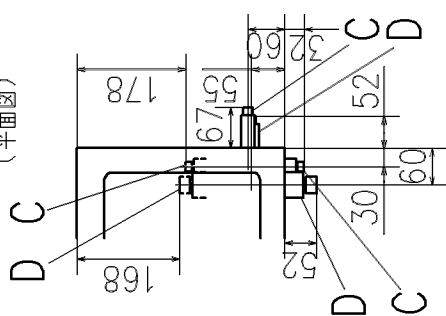

据付スペース
(単位:mm)

寸 法	例
L1	開放
L2	開放
L3	開放
L4	開放

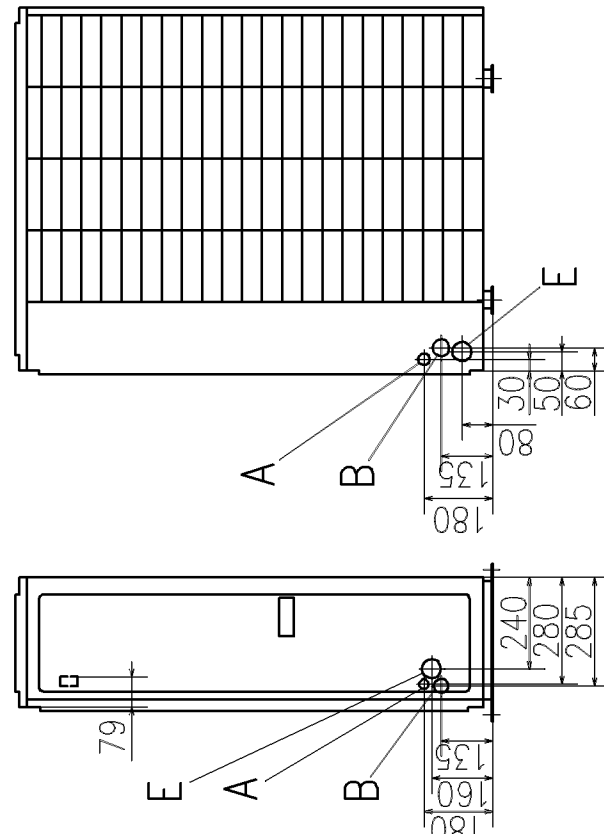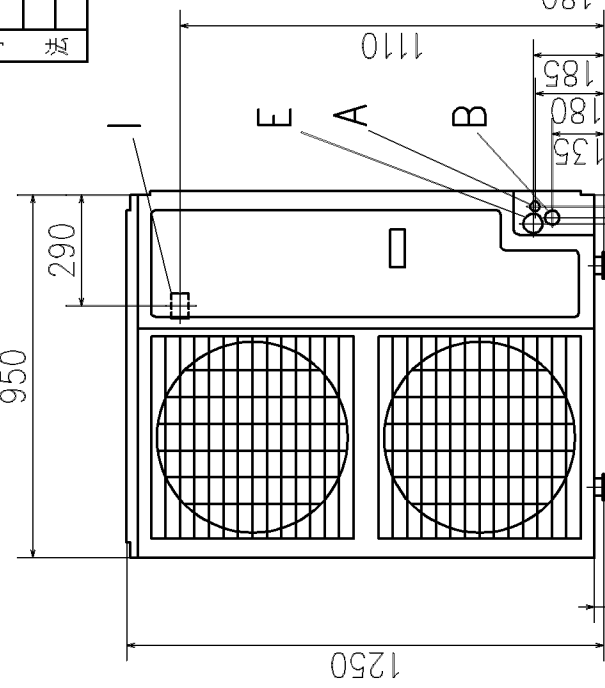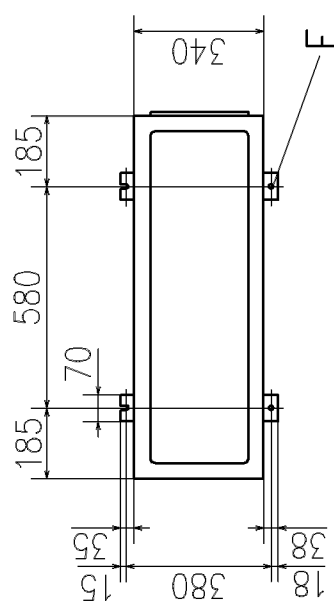

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 装置銘板は正面下方に付いています。

適用機種 AUCP150DC1, AUCSP150DC1
 形 式 AUC_DC
 発行 佐々倉 図 番 PCC000Z254
 060825