



|        |                   |
|--------|-------------------|
| FM1    | ファンモータ            |
| DM     | ドレンモータ            |
| FS     | フロートスイッチ          |
| LM1~4  | ルーバモータ            |
| PS     | パネルスイッチ           |
| Tr1    | トランス              |
| M1,2   | グリル自動昇降用モータ       |
| F      | ヒューズ              |
| Th1-A  | 吸込空気センサー          |
| Th1-R1 | 熱変センサー (赤・リベンダ)   |
| Th1-R2 | 熱変センサー (黒・キャピラリー) |
| Th1-R3 | 熱変センサー (黒・ガスヘッド)  |
| ThC    | リモコン付属サーモスタ       |
| SM     | スプリングモータ (電機操縦用)  |
| SW1    | ユニットNo.10の位       |
| SW2    | ユニットNo.10の位       |
| SW3    | 室No.10の位          |
| SW4    | 室No.10の位          |
| SW5-1  | ドレンポンプ試運転         |
| SW5-2  | 加温器ファン制御          |
| SW6    | 微増量切換             |
| SW9-4  | 高天井 (ファン回転アップ)    |
| J1     | フィルタサイン           |
| J2     | 運転許可・禁止           |
| J8     | 加温ドレン運転切換         |
| LED・1  | 表示灯 (赤・点検表示)      |
| LED・2  | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)  |
| CnA~Z  | コネクタ (口印)         |
| H      | 補助ヒータ             |
| 52H    | H用電磁接触器           |
| XR1    | 運転出力 (DC12V出力)    |
| XR2    | 暖房出力 (DC12V出力)    |
| XR3    | サーモON出力 (DC12V出力) |
| XR4    | 点検出力 (DC12V出力)    |
| XR5    | 遠方操作 (無電圧接点)      |
| X4     | DM用リレー            |
| X7     | 正逆転用リレー           |
| X8-1,2 | M1, M2用リレー        |
| TB1, 2 | 端子台 (口印)          |
| ■印     | 閉鎖接線子             |

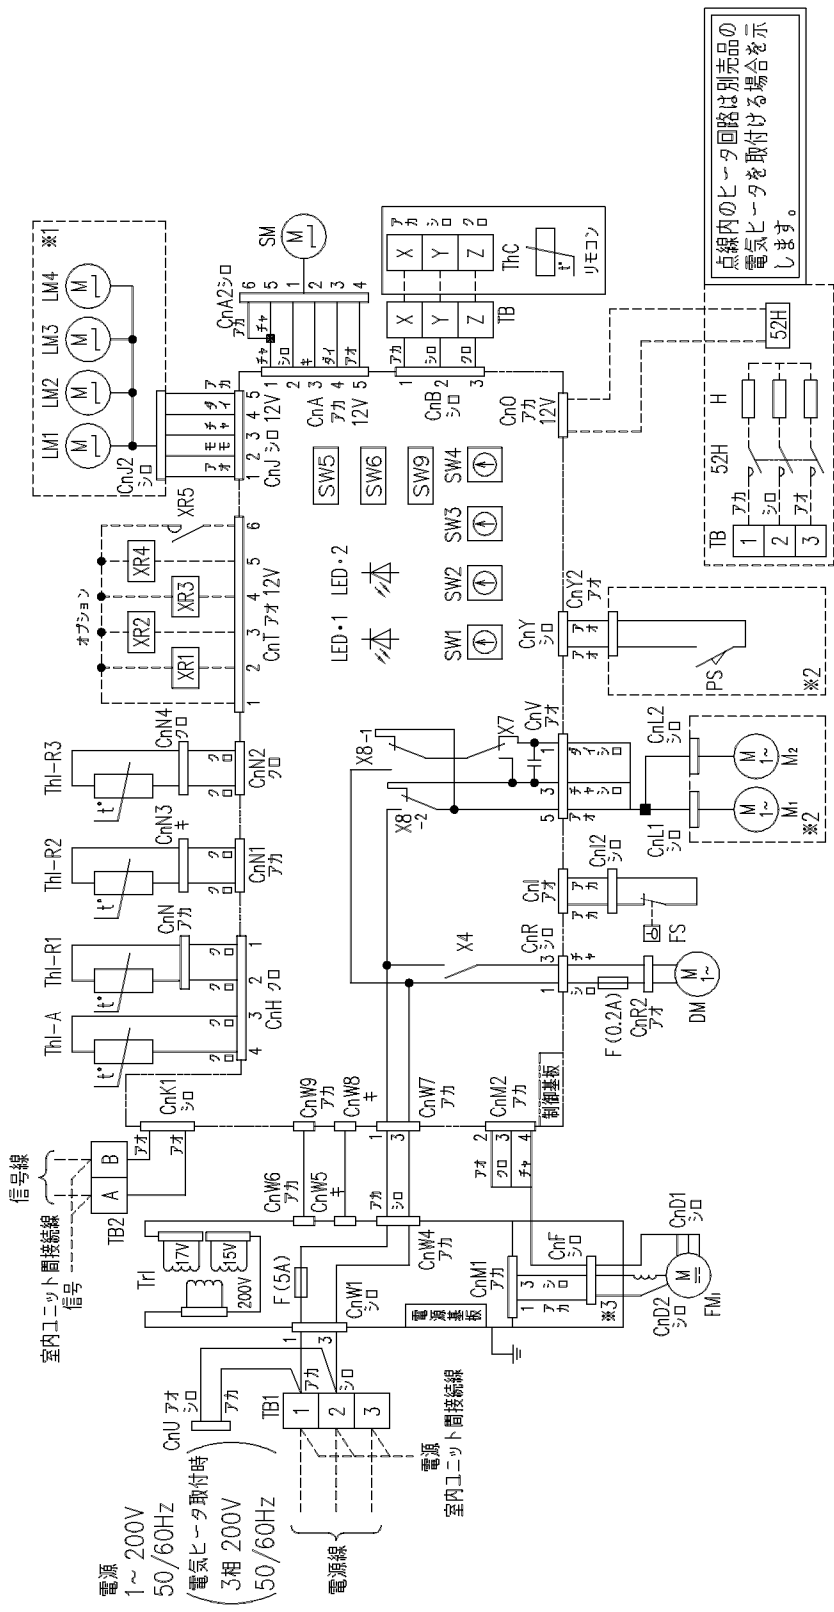

点検内のヒータ回路は別売品の電気ヒータを取付ける場合を示します。



- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TB2の [A] [B] は信号線用端子台 (5V) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup>×2心 ( [A] , [B] ) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合はシールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、  
〈客先納入仕様書〉中の「リモコン」の項目をご覧ください。
6. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
7. 点検内 (※2印) の回路は自動昇降無しの場合配線されていません。
8. 点検内 (※3印) のファンモータ用の接続コネクタは必ず元電源を切ってから抜いてください。
9. 吸込グリル自動昇降長さの設定 (本体コントロール基板上)  
ファンモータの故障の原因となります。

|          |      |     |     |      |
|----------|------|-----|-----|------|
| SW9-1    | OFF  | OFF | ON  | ON   |
| SW9-2    | OFF  | ON  | OFF | ON   |
| 昇降長 (mm) | 1.3  | 1.6 | 2.0 | 4.0  |
| パネル      | 2m対応 |     |     | 4m対応 |

適用機種  
GTP1122S7B, 1402S7B

形式  
GT  
パネル  
T-PSL-35W  
T-PSCL-35W

発行番号  
笠原  
室内機配線図 (WIRING)

図番  
060719  
PJA003Z255

別冊  
A  
1/1