


例1：分岐方式

接続容量：299

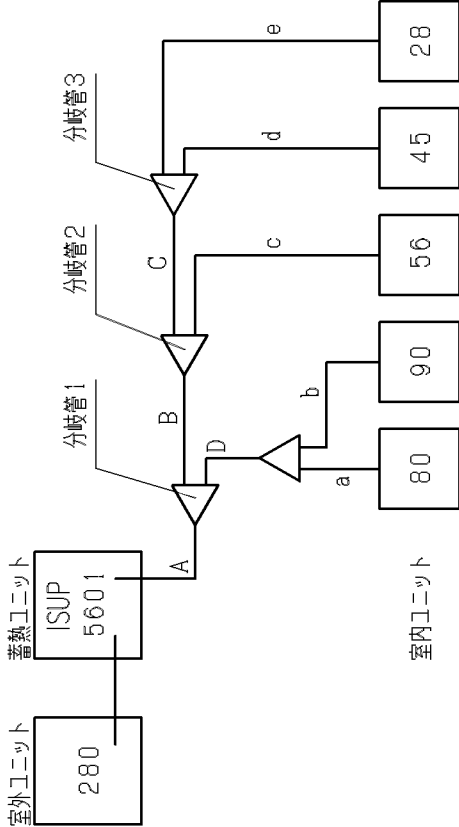

配管サイズの選定


記号	選定要項	配管サイズ		PKG000Z188 の選定表
		ガス管	液管	
A	A ≤ 90の場合	φ25.4	φ9.52	表1と表2
A	A > 90の場合	φ25.4	φ12.7	
B	下流の室内ユニット容量合計 (56+45+28) = 129	φ15.88	φ9.52	表3
C	下流の室内ユニット容量合計 (45+28) = 73	φ12.7	φ9.52	表3
D	下流の室内ユニット容量合計 (80+90) = 170	φ15.88	φ9.52	表3
a	室内ユニット配管サイズ(80)	φ15.88	φ9.52	表4
b	室内ユニット配管サイズ(90)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内ユニット配管サイズ(56)	φ12.7	φ6.35	表4
d	室内ユニット配管サイズ(45)	φ12.7	φ6.35	表4
e	室内ユニット配管サイズ(28)	φ9.52	φ6.35	表4

分岐管セットの選定 (PKG000Z188の表5より)

記号	選定要項	分岐管セット
分岐管1	下流の室内ユニットの容量合計 (80+90+56+45+28) = 299	DIS-180-1
分岐管2	下流の室内ユニット容量合計 (56+45+28) = 129	DIS-22-1
分岐管3	下流の室内ユニット容量合計 (45+28) = 73	DIS-22-1

例2：ヘッド方式

接続容量：340

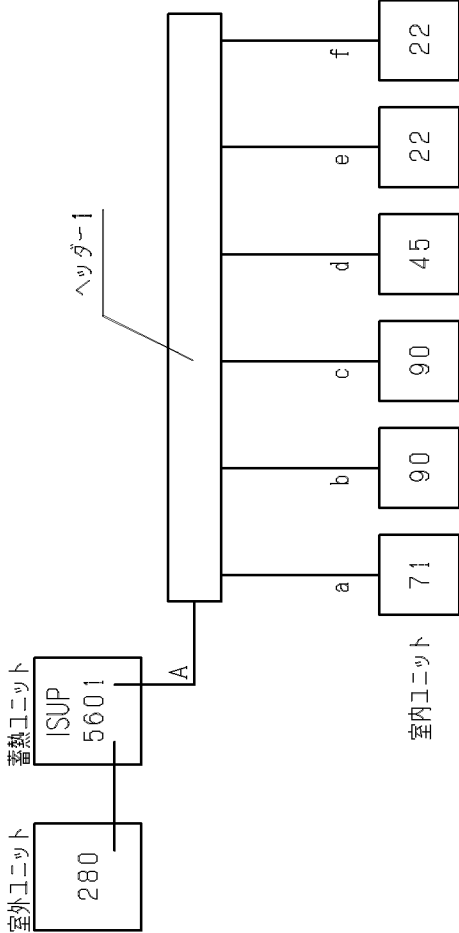

配管サイズの選定

記号	選定要項	配管サイズ		PKG000Z188 の選定表
		ガス管	液管	
A	A ≤ 90の場合	φ25.4	φ9.52	表1と表2
A	A > 90の場合	φ25.4	φ12.7	
a	室内ユニット配管サイズ(71)	φ15.88	φ9.52	表4
b	室内ユニット配管サイズ(90)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内ユニット配管サイズ(90)	φ15.88	φ9.52	表4
d	室内ユニット配管サイズ(45)	φ12.7	φ6.35	表4
e	室内ユニット配管サイズ(22)	φ9.52	φ6.35	表4
f	室内ユニット配管サイズ(22)	φ9.52	φ6.35	表4

ヘッド方式の選定 (PKG000Z188の表6より)

記号	選定要項	ヘッド方式
ヘッド-1	下流の室内ユニットの容量合計 (71+90+90+45+22+22) = 340	HEAD6-180-1

適用機種 LXiシリーズ

形式	FDC	名 称	配管選定図2
発行	佐々倉	図 番	05.426 PKC000Z189
訂 符	1/2	業 別	