





後面 冷媒配管接続口の寸法 (平面図)

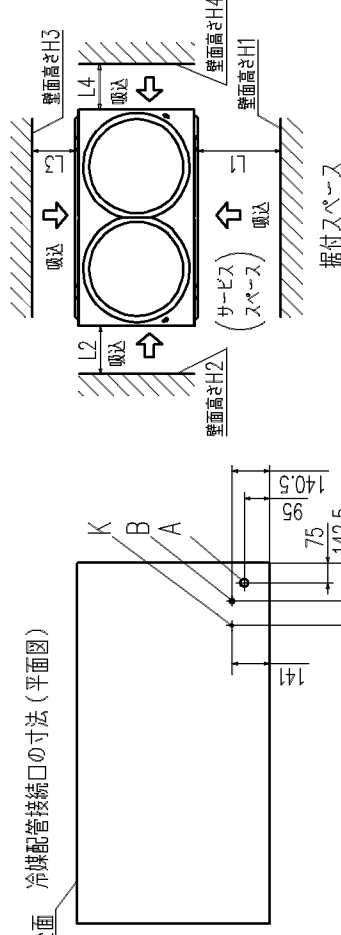

(単位:mm)

寸法	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	—
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	—

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口
B	冷媒液側配管接続口
C	冷媒配管取出口
D	電源取入口
F	アンカボルト用穴
G	ドレン排水ホース用穴
H	ドレン排水用穴
K	均油配管接続口
L	搬入、吊り下げ用穴

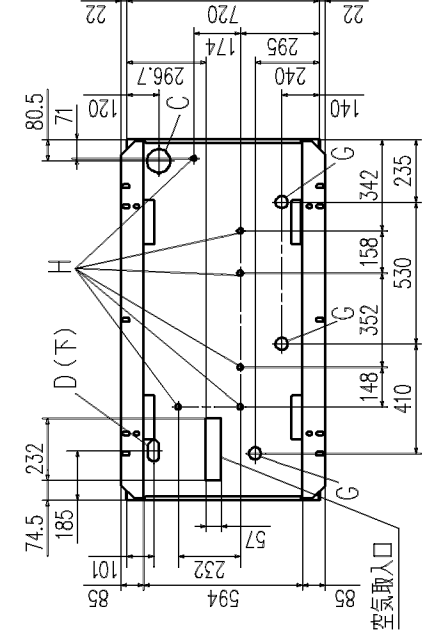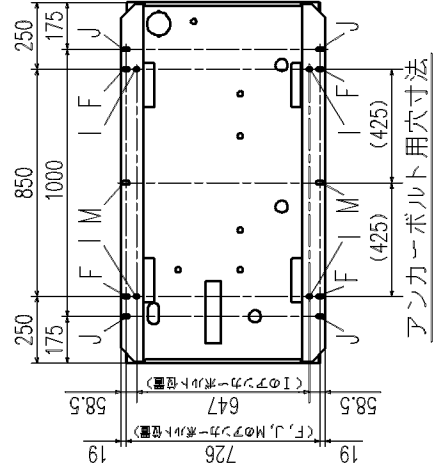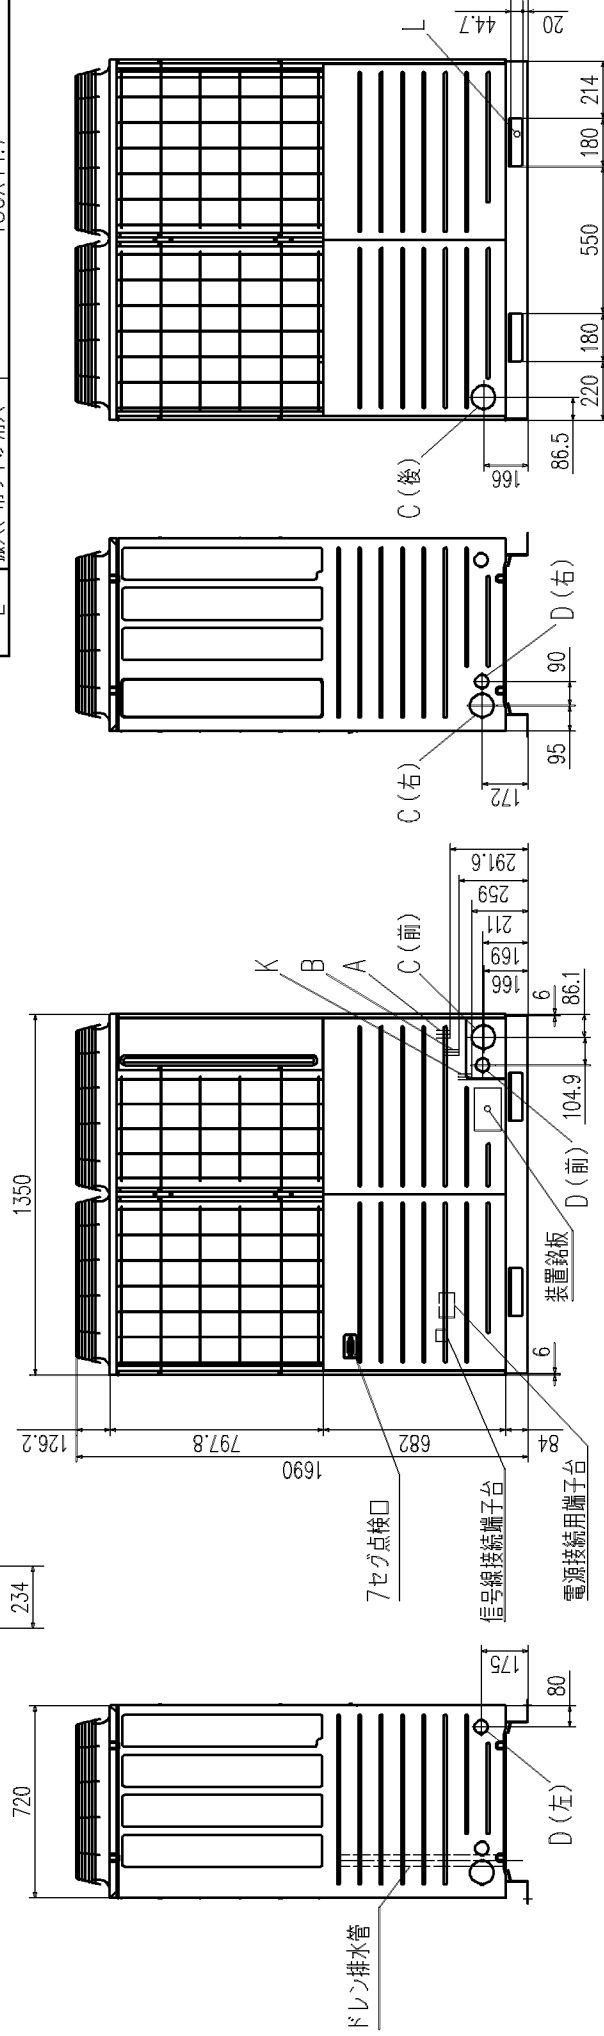

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 装置銘板は正面下方につけています。
 (4) 冷媒配管 (ガス側、液側共) の接続は現場手配です。
 (5) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーブリング形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
 (6) 冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。(φ100は冷暖フリー用です。)
 (7) 記号J,Mのアンカー用穴 (M10用6ヶ所) はリニューアル物件にご使用ください。
 (8) Kの均油配管は室外組合せユニットのみ接続してください。

適用機種 **FDCP3352HLXIB**

形式 **FDC**

発行番号 **佐々倉**

名称 **室外機外形図 (OUTLINE)**

図番 **060831 PCB002Z786**

訂 符 **1/1**