


記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 3ヶ所

注(1)四面障壁は不可です。

- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- アンカーボルト飛び出し長は15mm以下としてください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の壁壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。

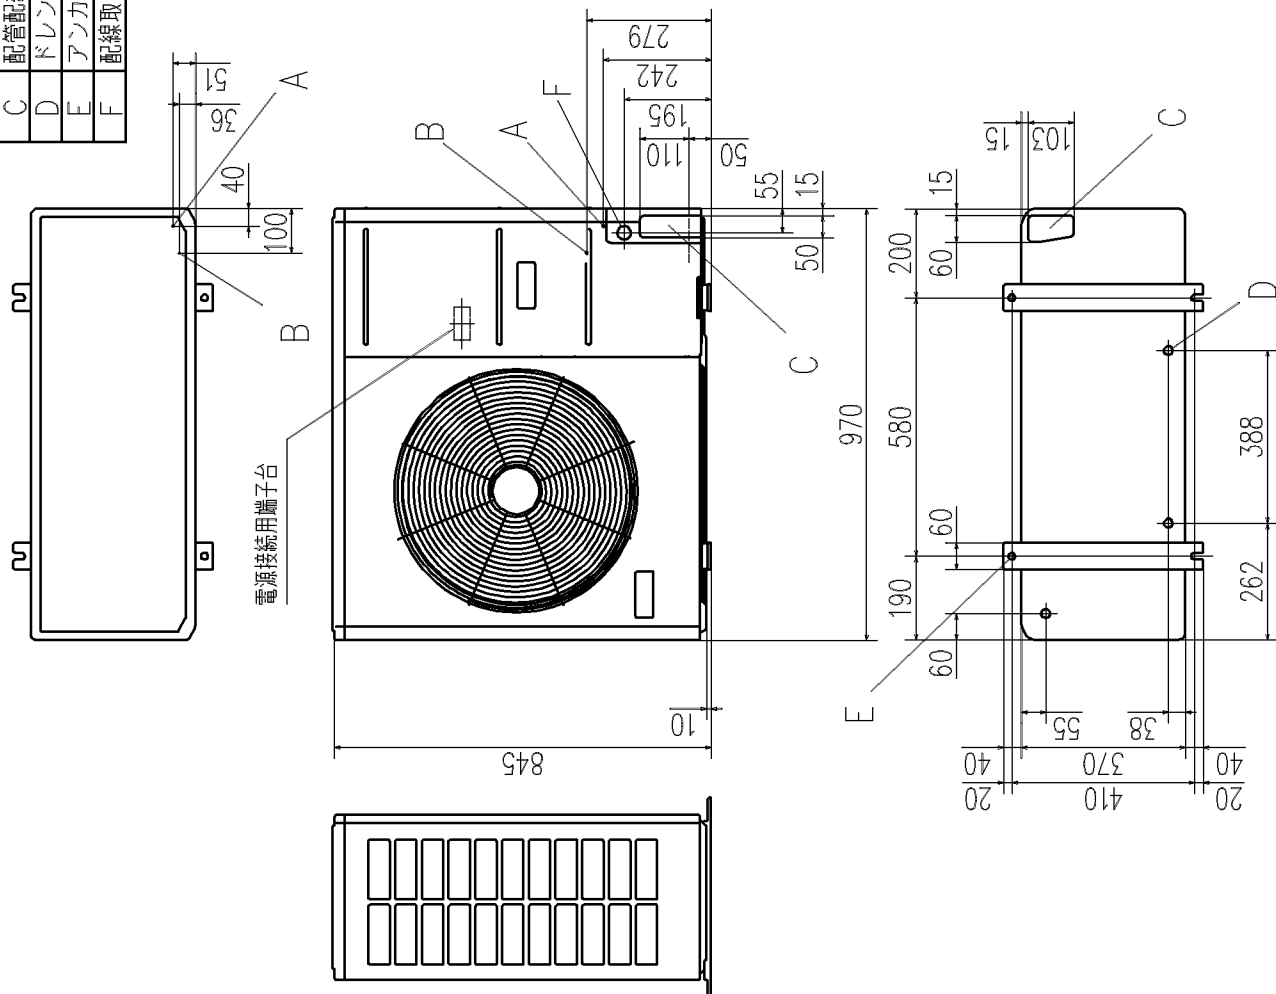

据付例			
	I	II	III
寸	L1	開放	500
法	L2	300	5 開放
	L3	150	300 150
	L4	5	5 5

適用機種

FDCXP1122HMB, 1402HMB

形式 EDCXP

発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)
-----	----	------------------

立原 061117 PCA001Z470 圖書 訂符 11 類別