


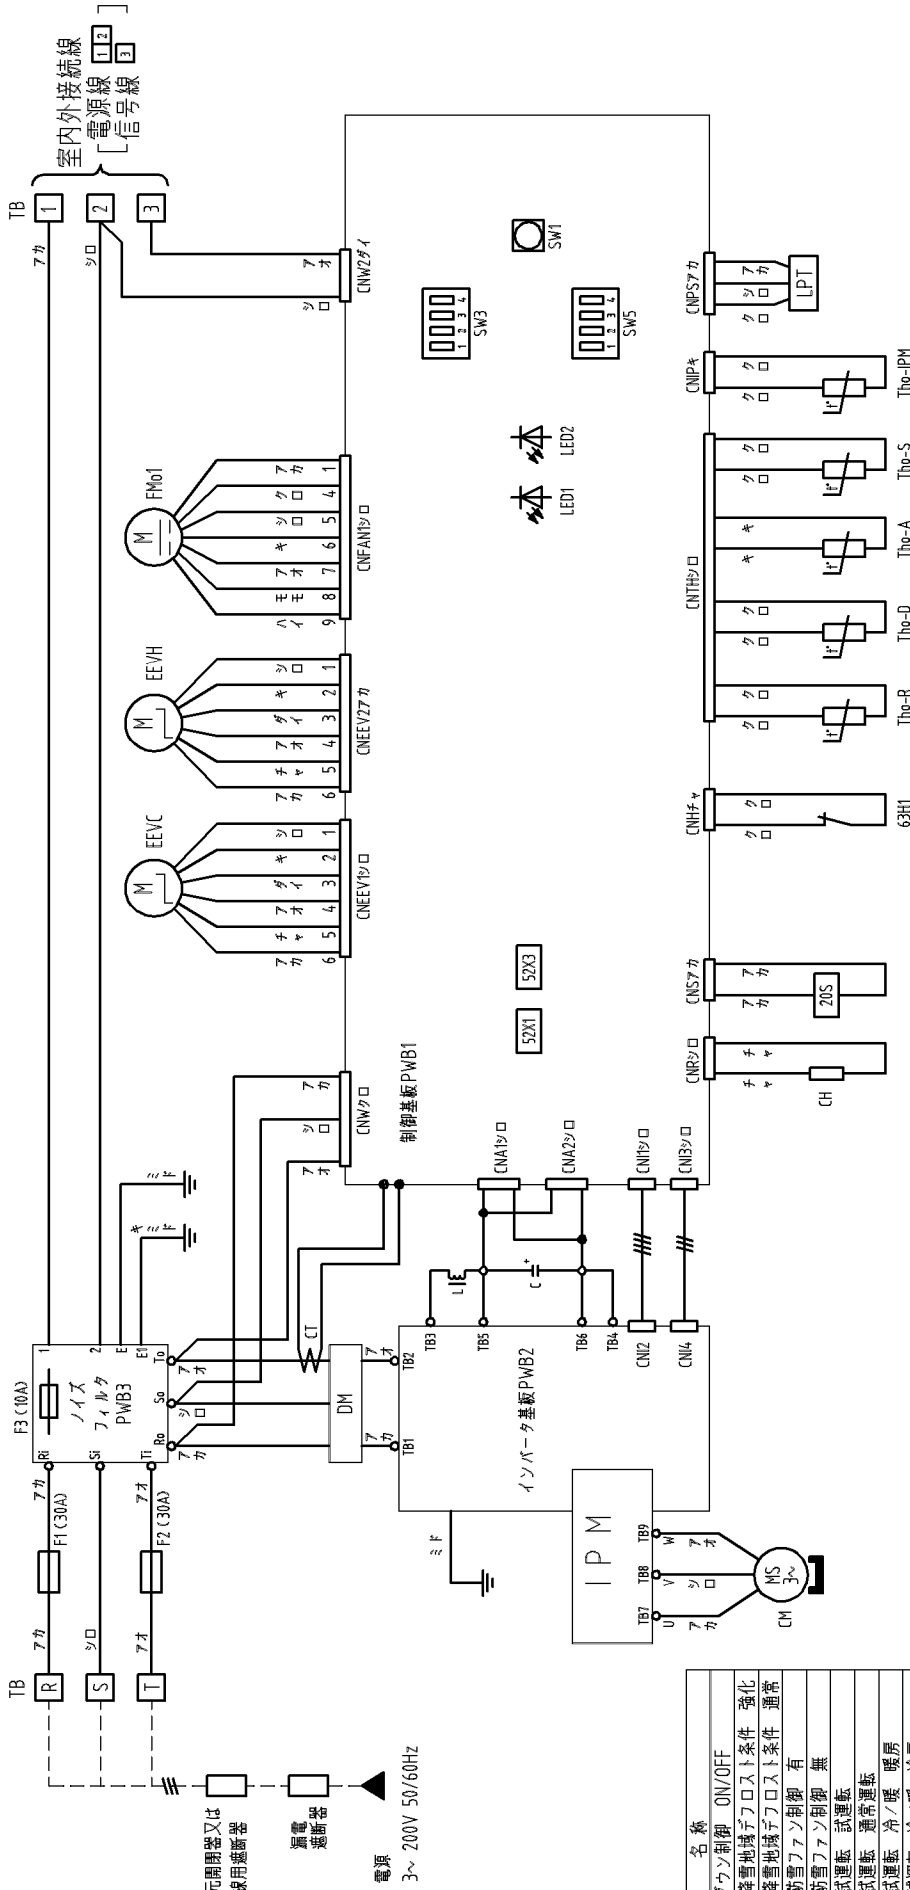

記号	名称
SW1	ポンプ/ダクト制御 ON/OFF
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化
OFF	降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有
OFF	防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転
OFF	試運転 通常運転
SW3-4	ON 試運転 冷/暖 暖房
OFF	試運転 冷/暖 冷房
SW5-1	ON 既設配管制御 有効
OFF	既設配管制御 無効

記号	名称
C	電解コンデンサ
CH	クラシフィックヒータ
CM	圧縮電動機
CNA-Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁 (暖房用)
EEVH	電子膨張弁 (冷房用)
FMo1	送風用電動機
F12,3	ヒューズ
IPM	インテリジェントモジュール
L	リアクタ
LED1	表示灯 (緑=マイコン正常表示)

記号	名称
LED2	表示灯 (赤=点検表示)
LPT	低圧センサ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
Tho-R	熱変センサ
Tho-S	吸入管センサ
20S	四方切換電磁弁
52X1	補助電磁器 (CH用)
52X3	補助電磁器 (20S用)
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断器 定格電流	電源配線 太さ X 本数	内外接続線 太さ X 本数	アース 太さ
112	30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	5.5mm ² X3	φ16mmX3	φ1.6
14.0						M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(2) 室内内外接続線は、総長70mまでとしてください。

室内内外接続線は、3芯ケーブルを使用してください。

太さは2mm² (1.6mm以上) 以上です。

(3) 開閉器、電源線、室内内外接続線、アース線、ヒータ用電源線 (ヒータ付、ヒータ後付け時) などの

仕様については、<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種	FDCXP1122HMB, 1402HMB
形式	FDCXP
発行番号	笠原
名称	室外機配線図 (WIRING)
図番	061117 PCA001Z473
訂正	1/1