


FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
52FL,FH	FM1用電磁接触器
CF11,2	FM1用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントロール
NF	ノイズフィルター
Th1-A	吸入空気センサー
Th1-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
Tr1	トランス
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (口印)
X1~3,6	FM用リレー
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
■ 印	閉端接続端子

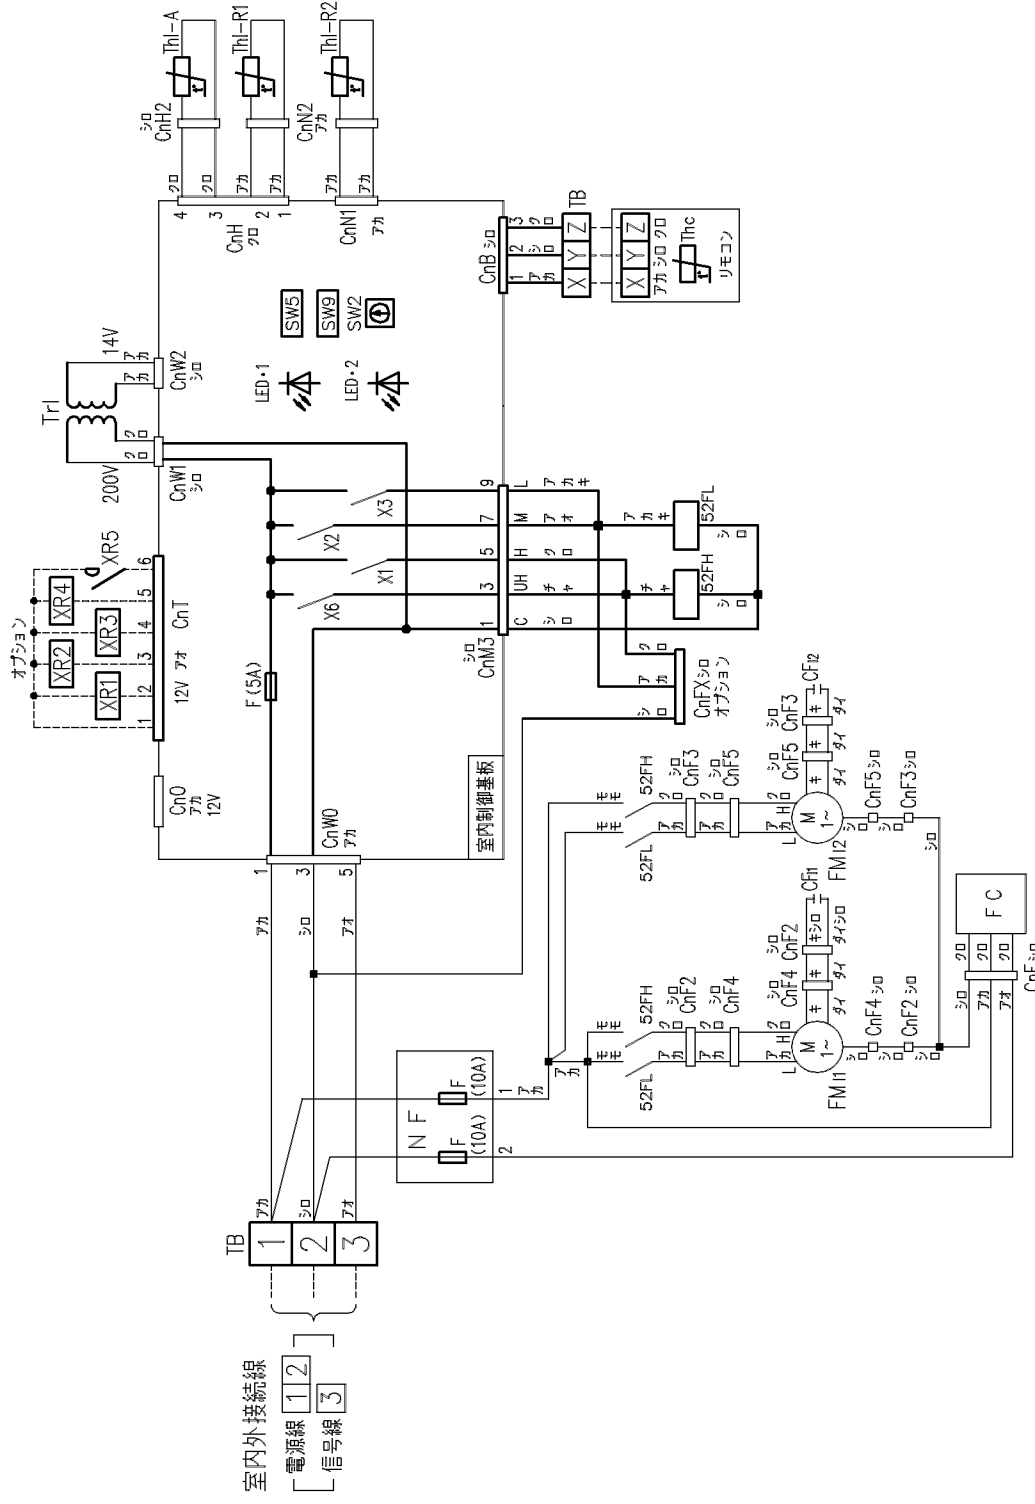

押品

1.は現地配線を示します。
2. 室内接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	FDUP2242M, 2802M		
形式	FDU		
発行者	笠原	名称	室内機配線図 (WIRING)
061117	PJD001Z152	図番	別表 1/1