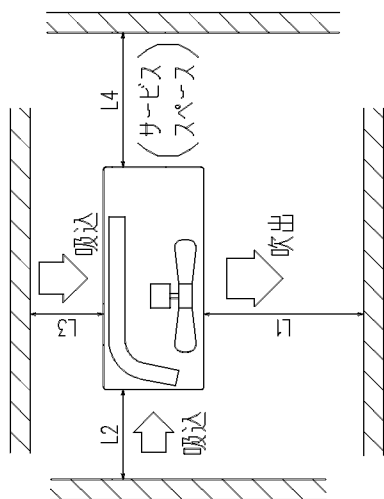
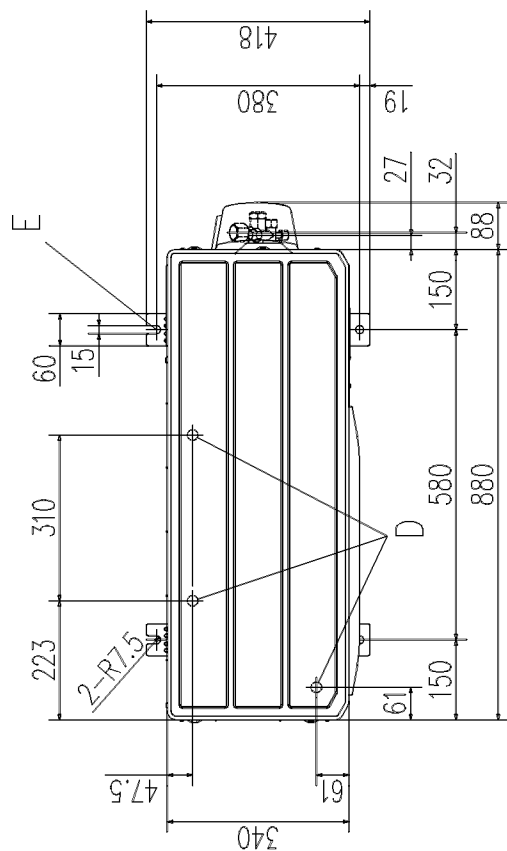


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

注(1) 四面障壁は不可です。

- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。

[illegible]

据付最小スペース

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	250	開放
	L3	100	150	100
	L4	250	250	250

通用機種		FDCXP802HMB	
形式	FDCXP		
発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)	
笠原	図番	室別	
061117	PCA001Z469	1 1	