


FM1	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ルーバモータ
PS	パネルスイッチ
Tr1	トランス
M1,2	グリル自動昇降用モータ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2	熱交換センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井（ファン回転アップ）
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
CnB~Z	コネクタ（□印）
J4	暖房室温検知補正+3℃
J5	ルーバフリールーバ停止制御
J8	加湿器ドレン運転切換
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンポン表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB	端子台（□印）
■印	閉端接続子
F	ヒューズ

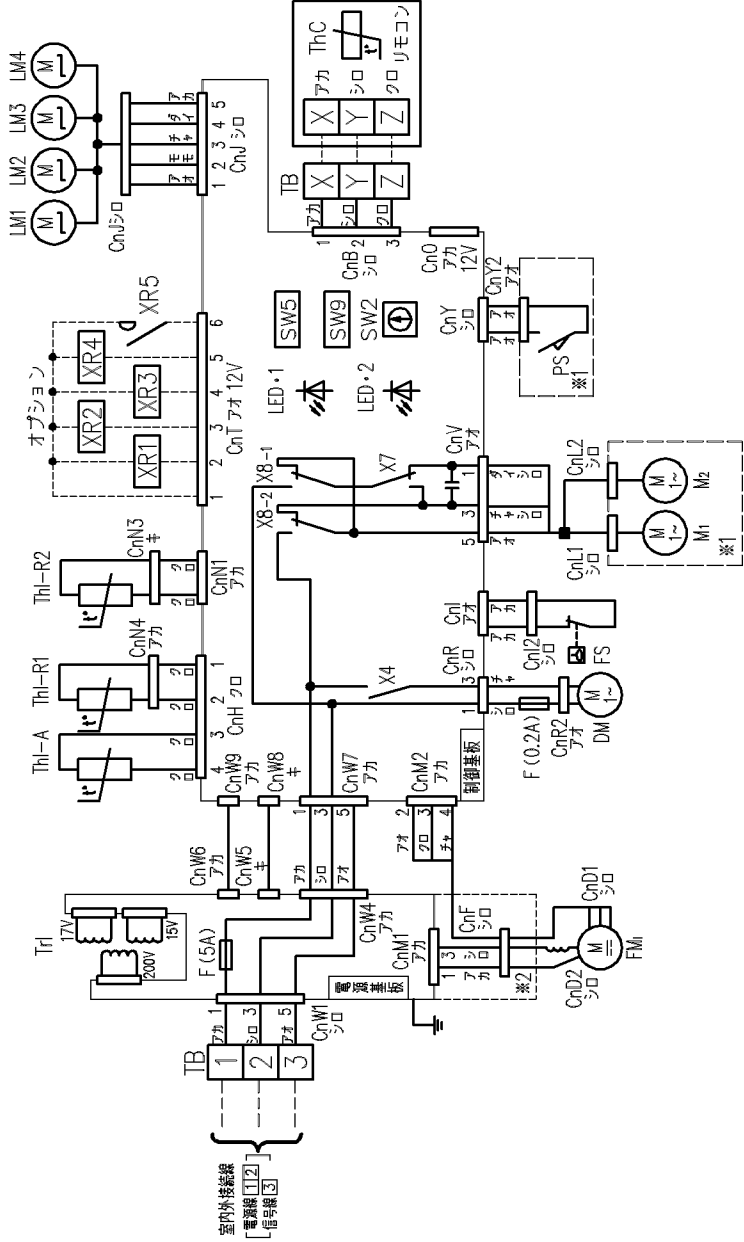

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は0.3mm²×3芯とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様に
く「客先納入仕様書」中の「リモコン」の項目をご覧ください。
4. 点検内（※1印）の回路は自動昇降無しの場合配線されていません。
5. 点検内（※2印）のファンモータ用の接続コネクタは必ず元電源を切ってから抜いてください。
ファンモータの故障の原因となります。
6. 吸込グリル自動昇降長さの設定（本体コントロール基板上）

SW9-1	OFF	OFF	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF
昇降長(m)	1.3	1.6	2.0
パネル	2m対応		

適用機種
FDTP1402M

形式
FDT

発行
笠原

名称
室内機配線図（WIRING）

図番
061117

訂
1

業別
1