


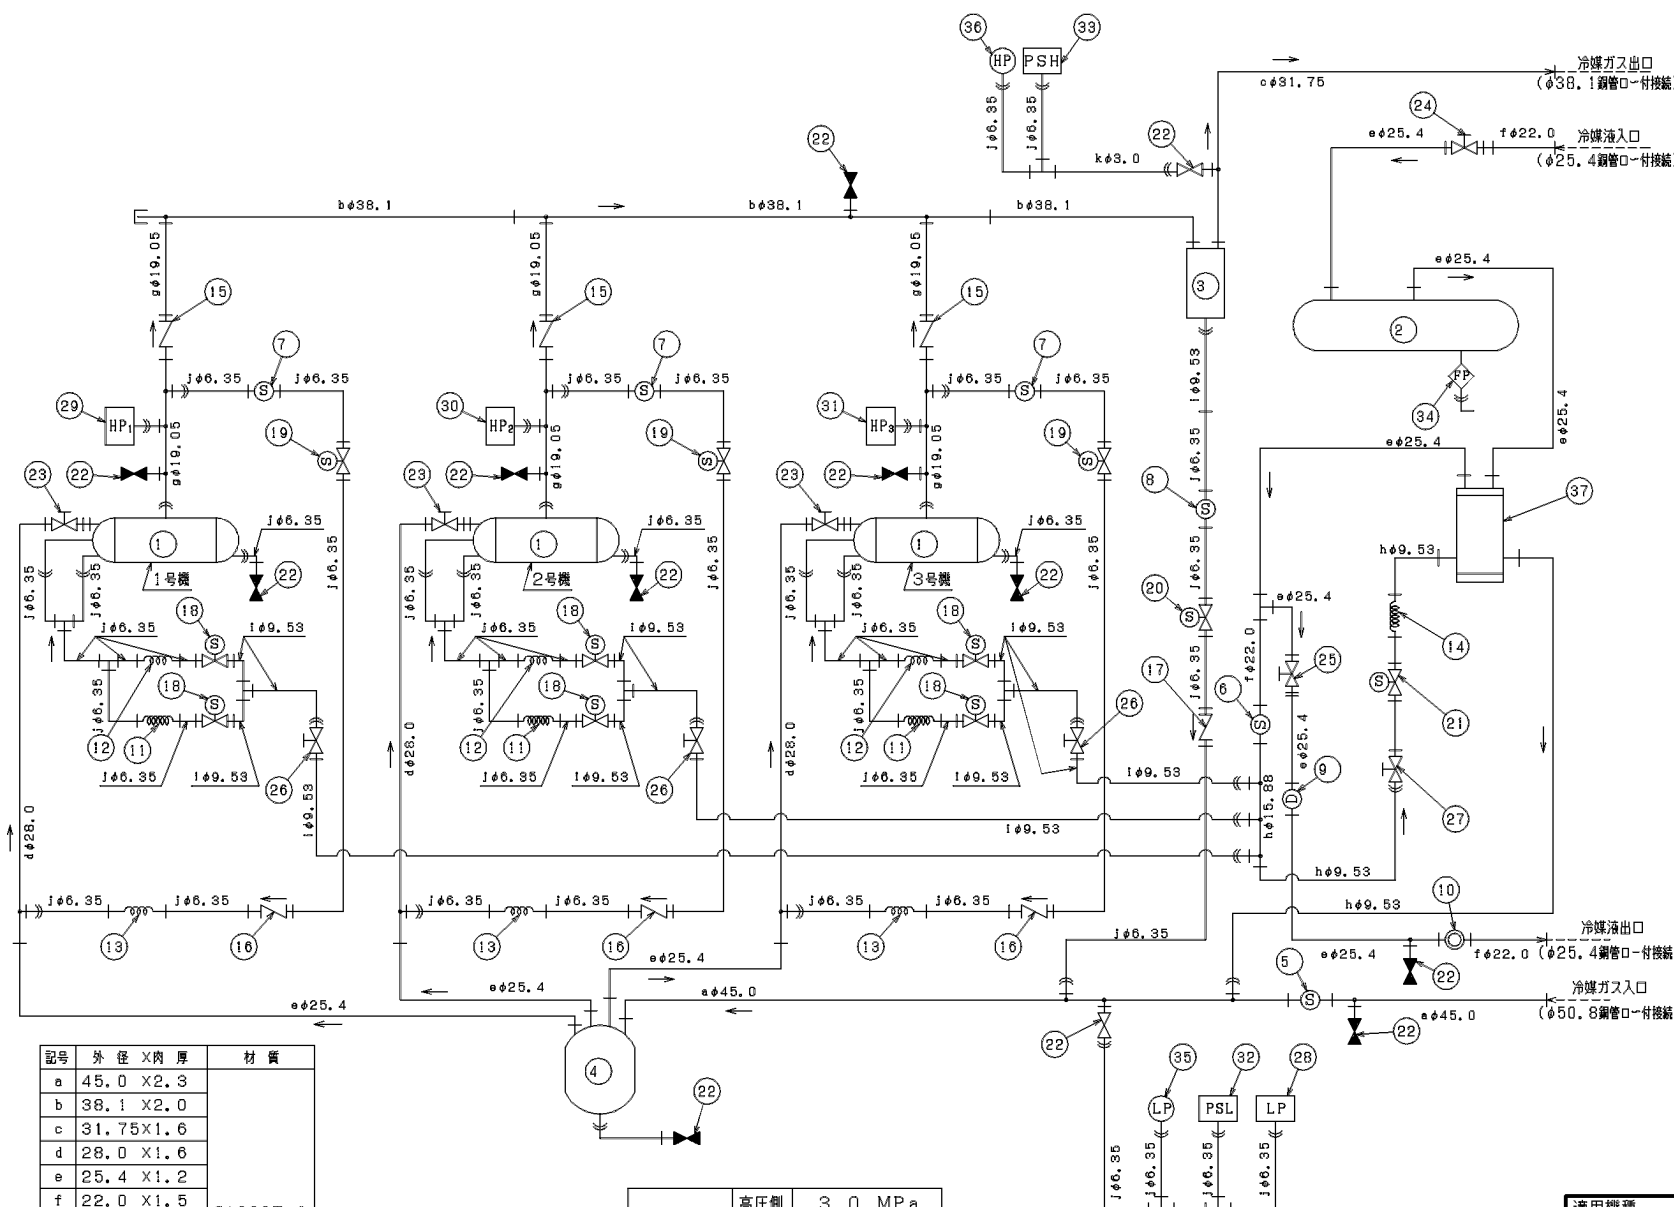

記号	外径×肉厚	材質
a	45.0×2.3	C1220T-O
b	38.1×2.0	
c	31.75×1.6	
d	28.0×1.6	
e	25.4×1.2	
f	22.0×1.5	
g	19.05×1.2	
h	15.88×1.2	
i	9.53×1.2	
j	6.35×1.07	
k	3.0×0.8	

— : ロー付接続
 — : フランジ接続
 — : フレアナット接続

設計圧力	高圧側	3.0 MPa
	低圧側	1.7 MPa
気密試験圧力	高圧側	3.0 MPa
	低圧側	1.7 MPa

記号	名称	備考
1	全密閉形圧縮機	スクロール式
2	受液器	圧力容器
3	油分離器	圧力容器ではない
4	アキュムレータ	圧力容器
5	ストレーナ	吸入用
6	ストレーナ	液インジェクション用
7	ストレーナ	起動バイパス用
8	ストレーナ	油戻し用
9	ドライヤ	
10	サイトグラス	
11	キャピラリチューブ	液インジェクション用
12	キャピラリチューブ	液インジェクション用
13	キャピラリチューブ	起動バイパス用
14	キャピラリチューブ	過冷却器用
15	逆止弁	吐出用
16	逆止弁	起動バイパス用
17	逆止弁	油戻し用
18	電磁弁	液インジェクション用
19	電磁弁	起動バイパス用
20	電磁弁	油戻し用
21	電磁弁	過冷却器用
22	チェックジョイント	
23	阻止弁	吸入用
24	阻止弁	液入口用
25	阻止弁	液出口用
26	阻止弁	液インジェクション用
27	阻止弁	過冷却器用
28	低圧遮断装置	応急運転用
29	高圧遮断装置	No. 1圧縮機
30	高圧遮断装置	No. 2圧縮機
31	高圧遮断装置	No. 3圧縮機
32	圧力センサ	低圧
33	圧力センサ	高圧
34	溶栓	
35	連成計	低圧
36	連成計	高圧
37	過冷却器	

適用機種 HRS195AM1, 220AM1

形式 HRS

発行者

笠原

名称 冷熱系統図
DIAGRAM, REF SYSTEM

図番

070423 LRG000Z018

訂 符 業 別
1/1