


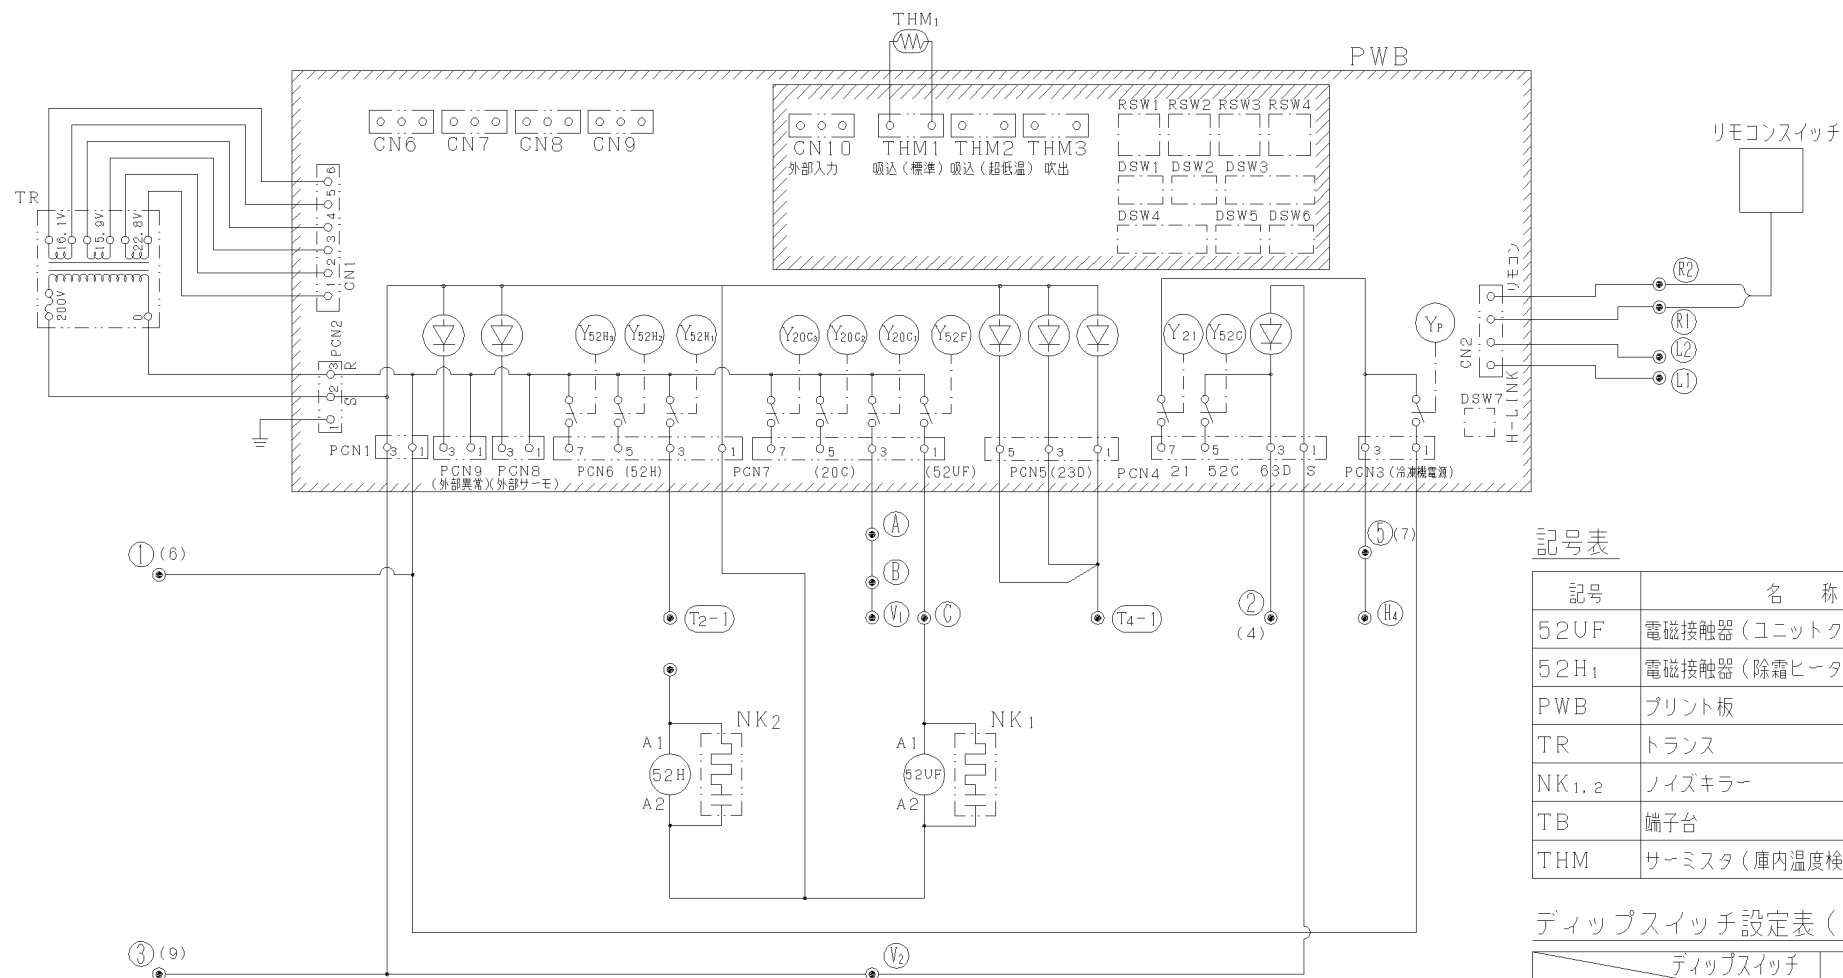

記号表

記号	名 称
52UF	電磁接触器（ユニットクーラ送風機用）
52H1	電磁接触器（除霜ヒータ用）
PWB	プリント板
TR	トランス
NK _{1,2}	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ（庫内温度検知用）

ディップスイッチ設定表（ 設定側）

温度区分	ディップスイッチ	DSW2								
冷蔵（HE）	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4					ON
1	2	3	4							
										
冷凍（LE）	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4					ON
1	2	3	4							
										

注 記

- 図中  部分はプリント板を示します。
- 図中  端子台（TB）を示します。
- 工場出荷時のディップスイッチの設定は冷蔵（HE）設定となっています。
冷凍（LE）仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種	PUCC-HL		
形 式	PUCC		
発行者	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
笠原	図 番	訂 符	葉 別
070405	LRH000Z093		1/1