

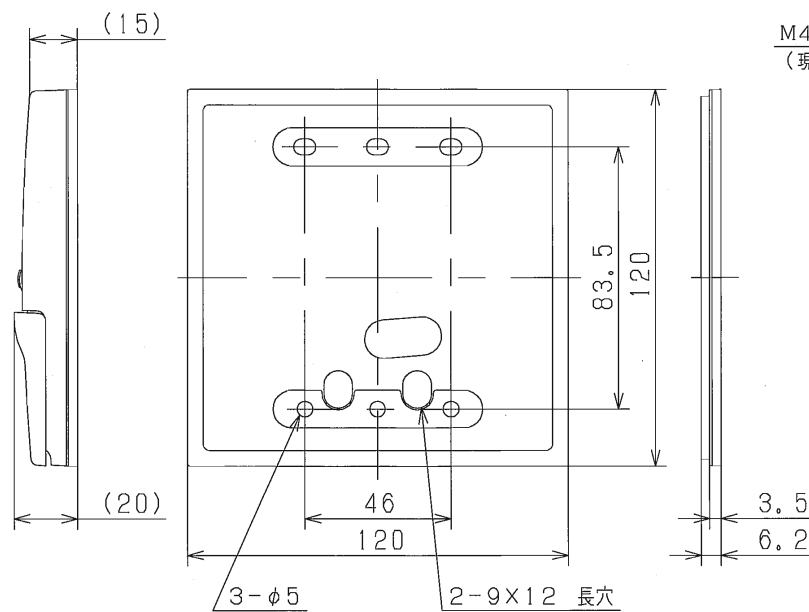


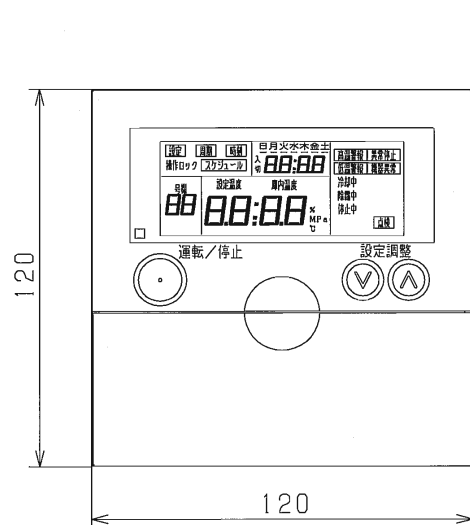


壁および1個用スイッチボックスへの取付用穴 (上下2箇所)
配線引出し用穴

取付ベースの壁などへの取付穴は上図のとおりで、この穴以外の穴あけ、取り付けはできません。

取付ベース (本体付属) の取付寸法

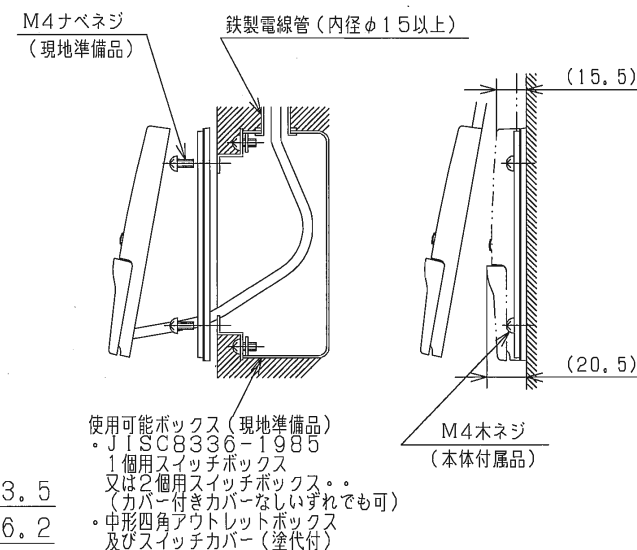


ケーブル部壁埋込取付の場合

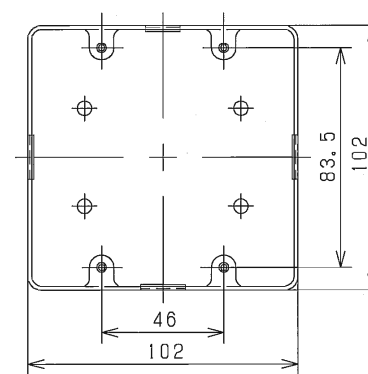


(2個用ボックス)

壁掛 (ケーブル露出) 取付の場合

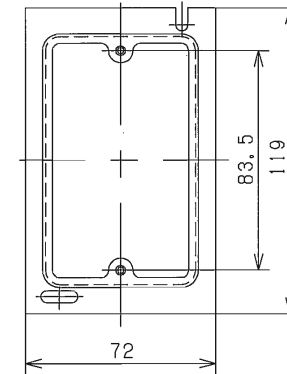

(1個用ボックス)

JISスイッチボックス使用の場合の取付例

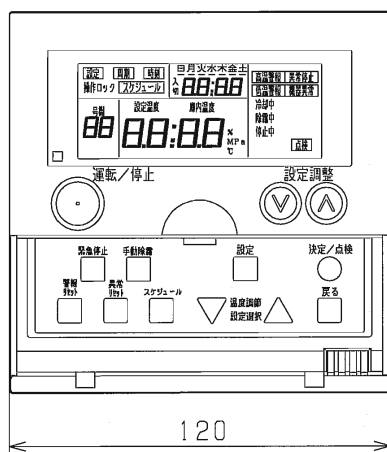

注 記

1. JISスイッチボックス (現地準備品) 使用の場合は、天地方向に御注意のうえ取り付けてください。
2. 液晶表示は全てを同時に表示した場合は示しています。実使用状態においては運転状態に応じた表示となります。
3. 停電時はEEPROMで設定内容を記憶していますので、再設定は不要です。
4. 現在時刻はバッテリーバックアップにより、停電中の2週間は動き続けます。2週間以上停電した場合は、現在時刻を再設定していただく必要があります。ただし、据付け後10時間以内では、上記時間より短くなる場合があります。
5. 付属品: 取付ネジ (M4×16mm、木ネジ) 3本

適用機種	PUCC-E, HL, HLD, HLT		
形 式	PUCC		
発行者	名 称	外形図 (OUTLINE)	
笠原	図 番	070405	訂 符 業 別
		LRH000Z015	1/1