


三菱重工ルームエアコン 騒音特性

測定条件 JIS C 9612による

(室内ユニット)

形式名	SRK22Z1V	
騒音値	冷房	47 dB(A)
	暖房	47 dB(A)

×..... 冷房 ○—— 暖房

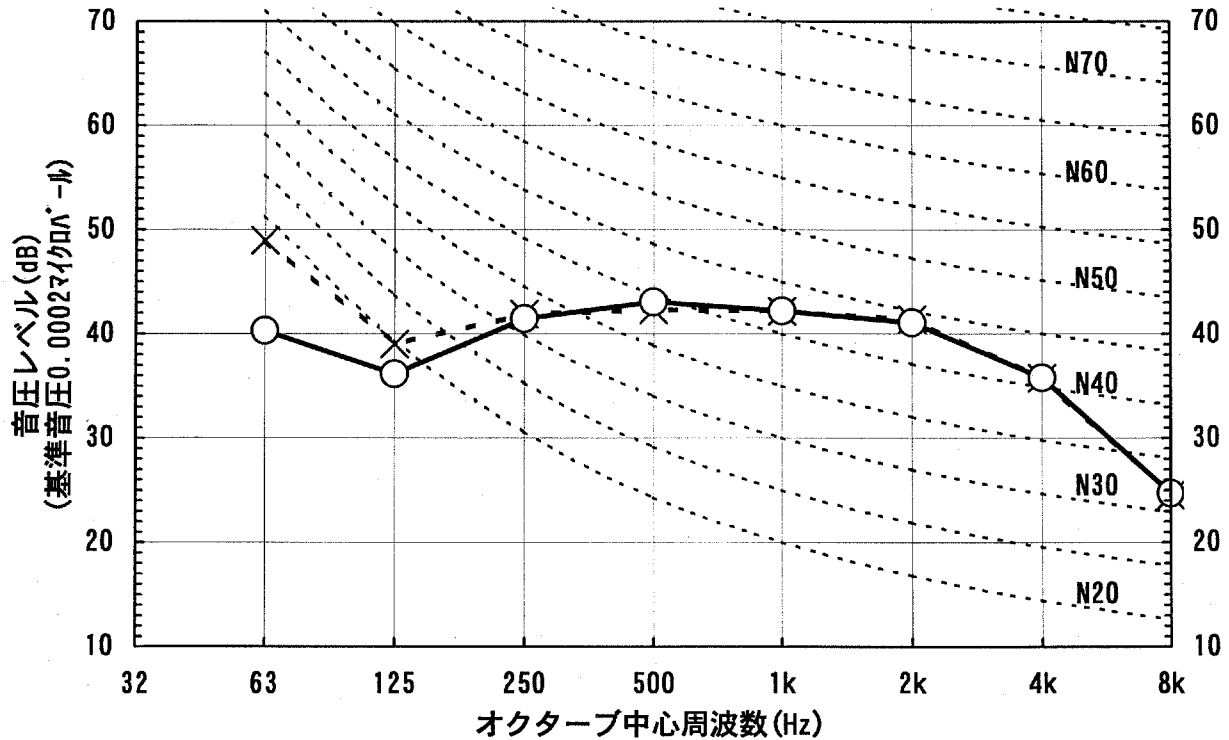

(室外ユニット)

形式名	SRC22Z1V	
騒音値	冷房	43 dB(A)
	暖房	42 dB(A)

×..... 冷房 ○—— 暖房

