

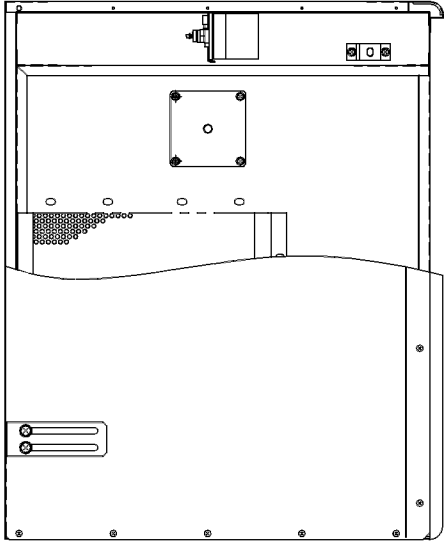


注 記

1. フィルタユニットは現地にて取付けてください。取付方法は、室内ユニットに
付属の据付点検要領書を参照ください。

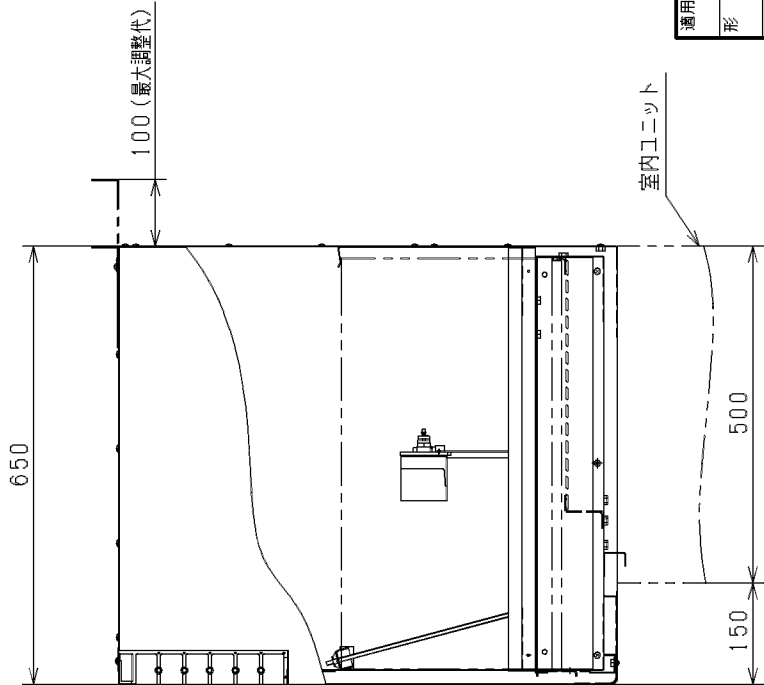

2-M8アンカボルト穴
(転倒防止用)

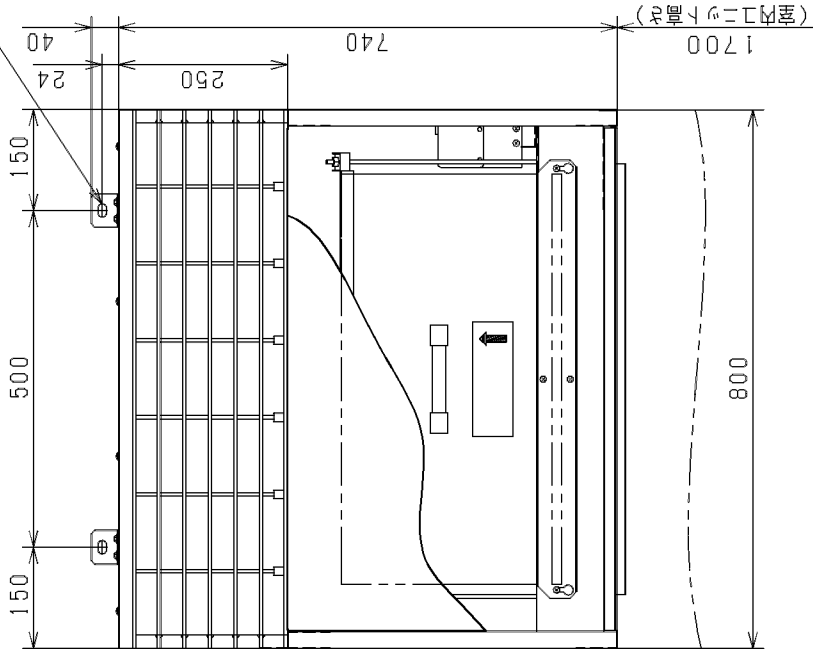

室内ユニット

適用機種		CLFU50	
形 式	CLFU		
発行号	笠原	名 称	フィルタユニット外形図 (OUTLINE)
図 番	06 720 LRC000Z016	訂 符	業 別
		1	1