


注 記

1. フィルタユニットは現地に取付けてください。取付方法は、室内ユニットに
付属の据付点検要領書を参照ください。

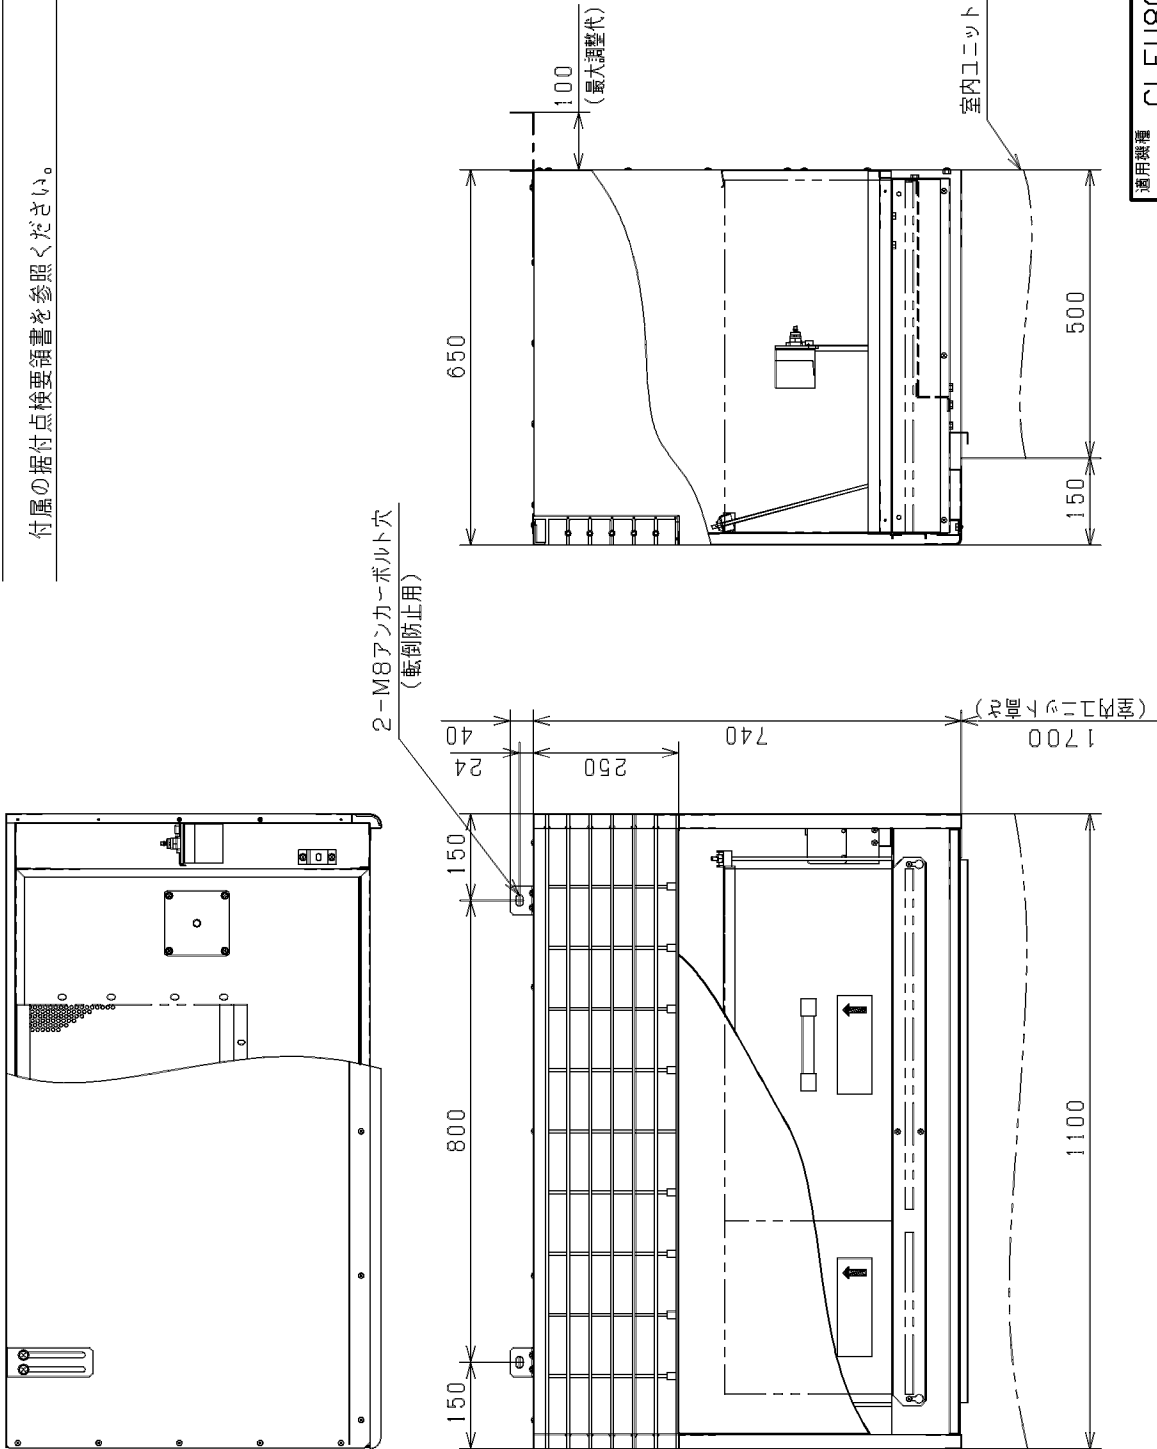

適用機種		CLFU80	
形 式	CLFU	名 称	フィルタユニット外形図 (OUTLINE)
発行者	笠原	図 番	06 720 LRC000Z017
		訂 符	1 / 1