
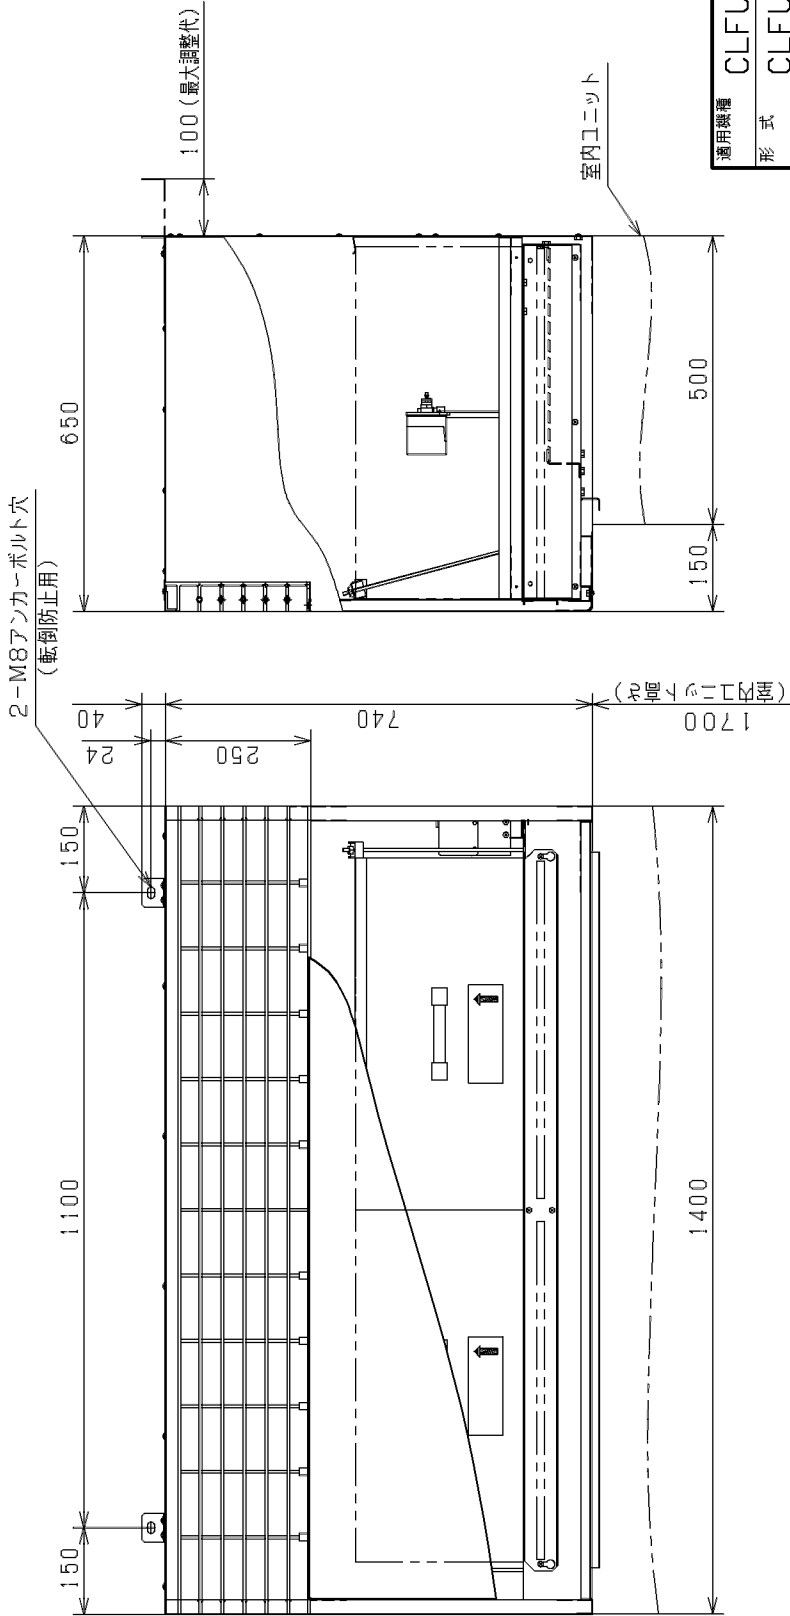


注 記

1. フィルタユニットは現地にて取付けてください。取付方法は、室内ユニットに

付属の据付点検要領書を参照ください。

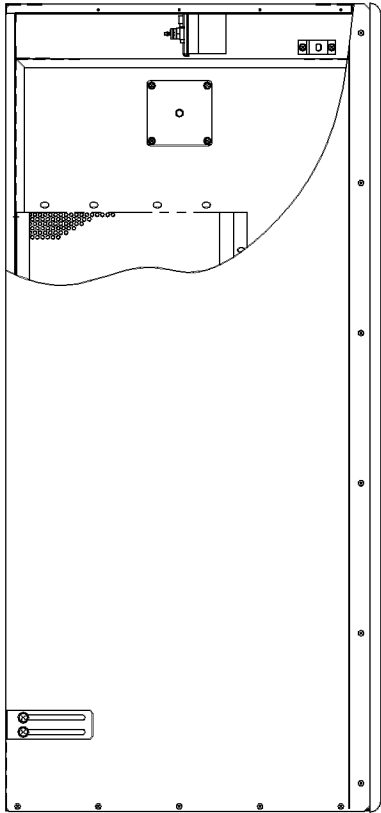

適用機種

CLFU100

形式 CLFU

名称 フィルタユニット外形図 (OUTLINE)

発行所 笠原

図番 06 720 LRC000Z018

訂 1

業 別

1