


注 記

1. フィルタユニットは現地に取付けてください。取付方法は、室内ユニットに
付属の据付点検要領書を参照ください。

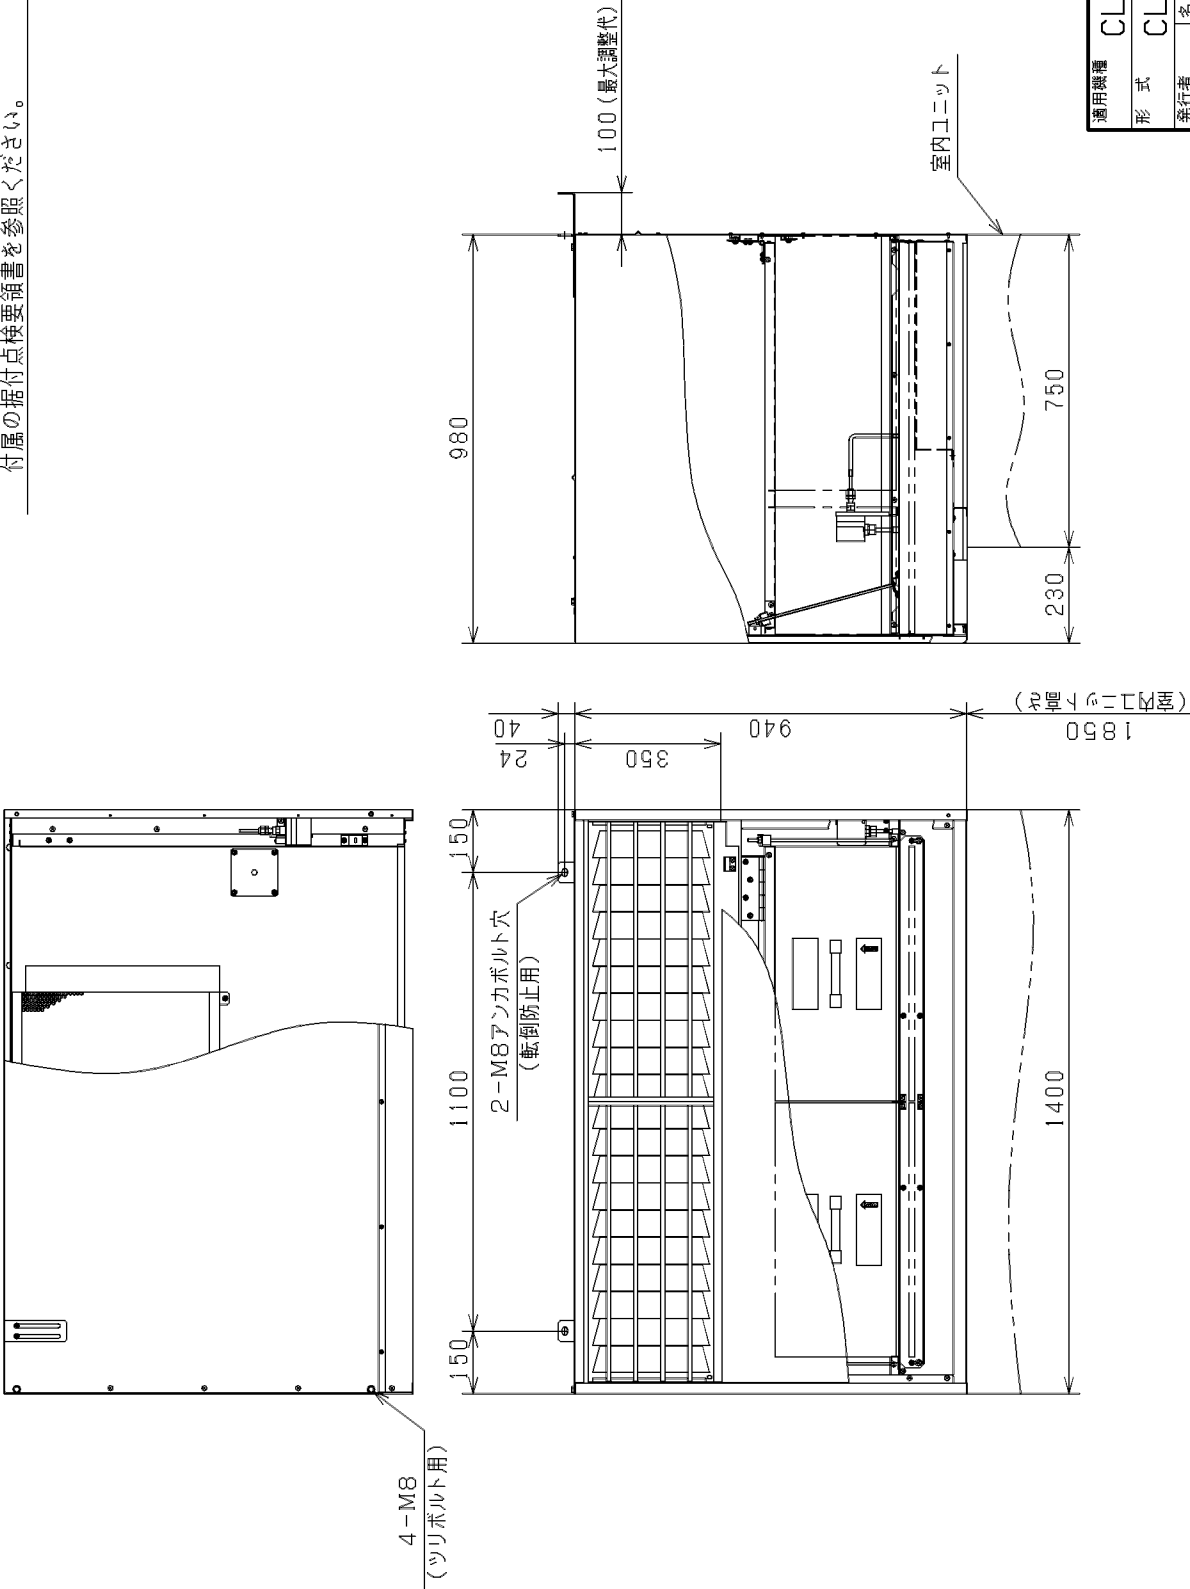

適用機種

CLFU150

形式

CLFU

発行者

笠原

名称
フィルタユニット外形図 (OUTLINE)

図番
06 720 LRC000Z019

訂符
1

業別
1