

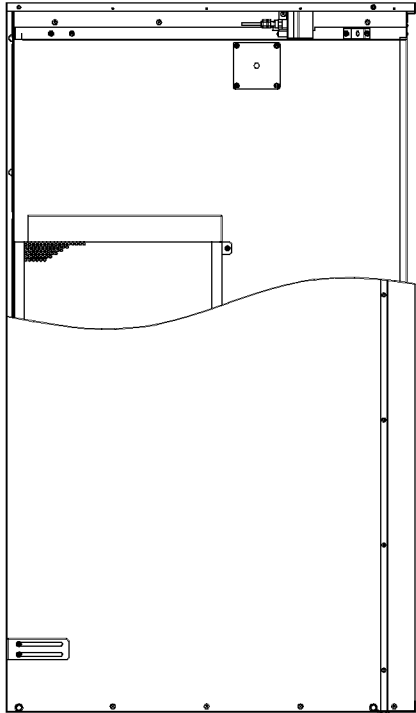


注 記

1. フィルタユニットは現地に取付けてください。取付方法は、室内ユニットに
付属の据付点検要領書を参照ください。

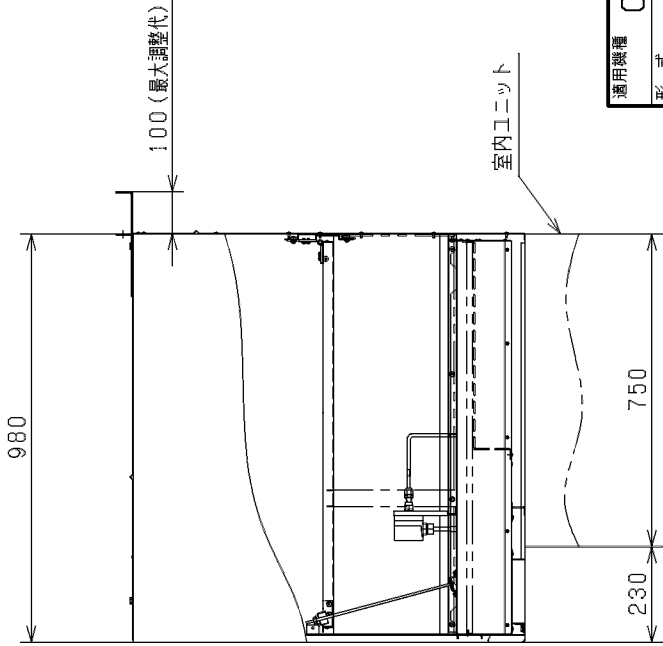

4-M8
(ツリボルト用)

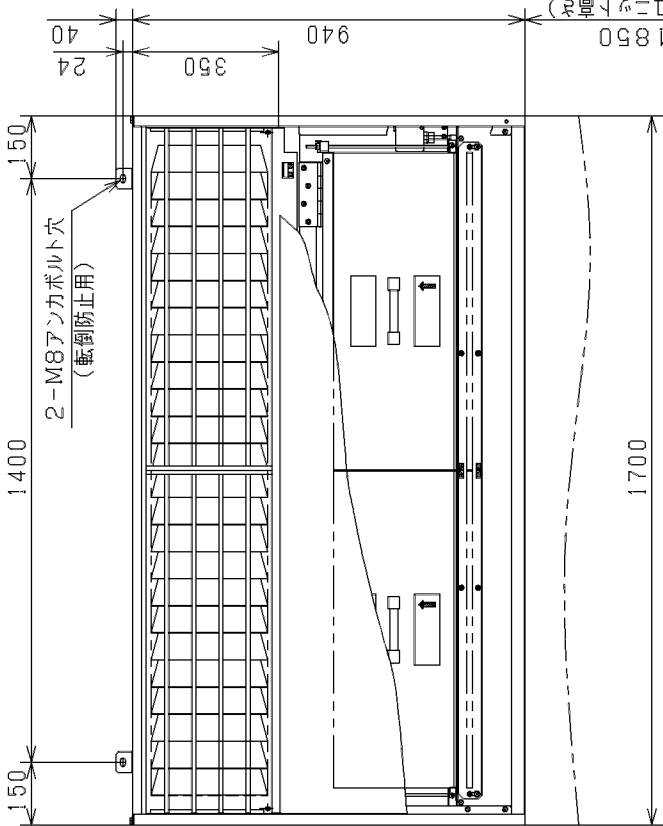

適用機種

CLFU200

形式

CLFU

発行者

笠原

名称

フィルタユニット外形図 (OUTLINE)

図番

06 720 LRC000Z020

訂 符

1

業 別

1