


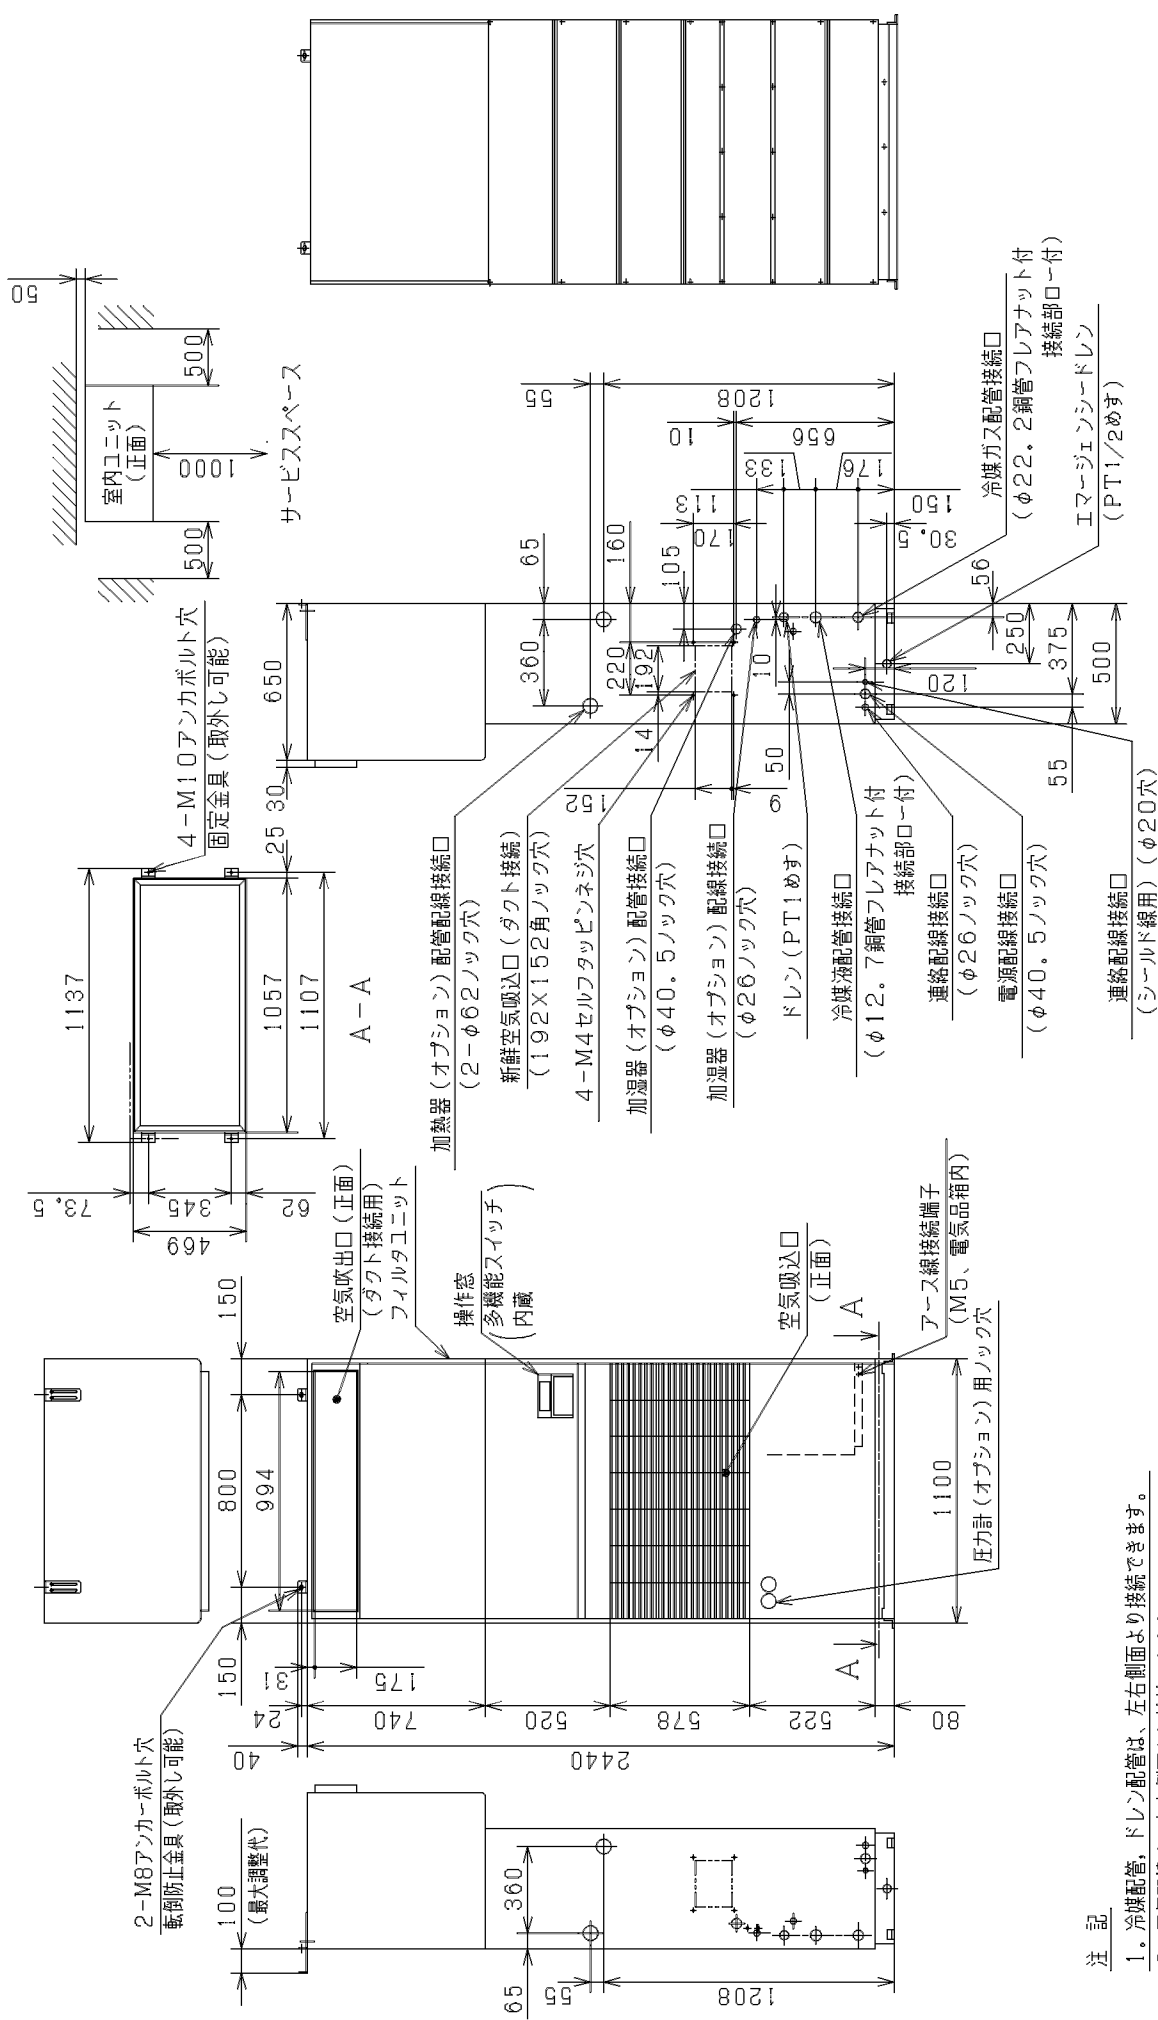

品
共

1. 冷媒配管、ドレン配管は、左右側面より接続できます。
2. 電気配線は、左右側面より接続できます。
3. フィルタユニットは別梱包です。現地にて取付けてください。
4. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、送風機回数の変更が必要です。プリー、Vベルトをフィルタユニットに付属のプリー、Vベルトと交換してください。

通用機種		ASP80HCLT	
形式	ASP		
発行者	名称	室内機外形図 (OUTLINE)	
笠原	図番	別紙	
06 7201	LRC00007008	1	