


注 記

1. フィルタユニットは現地に取付けてください。取付方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。
  2. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、室内ユニットの送風装置のファンブリーを、フィルタユニットダクト形に付属のファンブリーと交換してください。  
(モータブリー、Vベルトは交換不要です。)
- 交換方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。

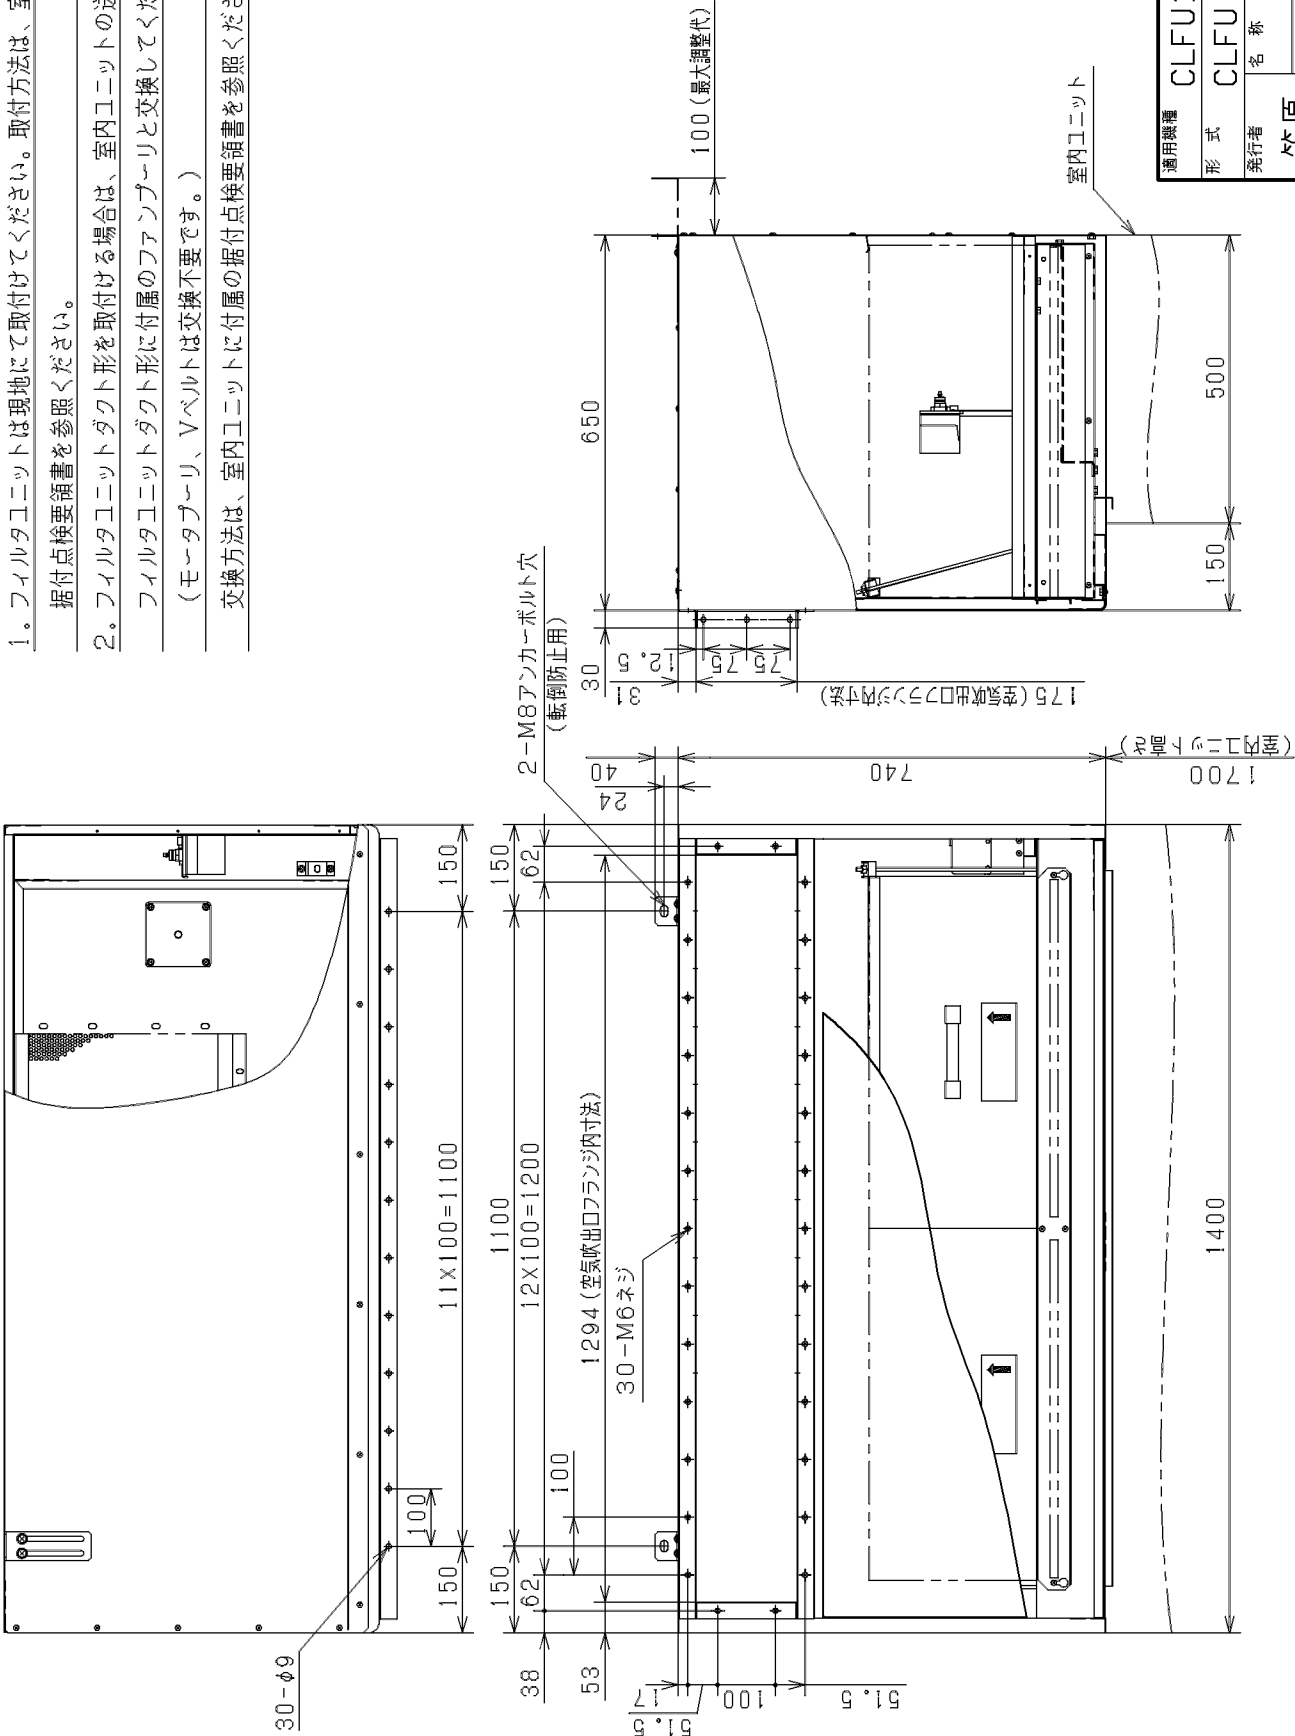

|      |                   |                       |
|------|-------------------|-----------------------|
| 適用機種 |                   | CLFU100T              |
| 形式   | CLFU              |                       |
| 名称   | 名称                | フィルタユニット外形図 (OUTLINE) |
| 発行   | 笠原                |                       |
| 図番   | 06 720 LRC000Z023 |                       |
| 訂    | 1                 | 1                     |
| 業    | 別                 |                       |