


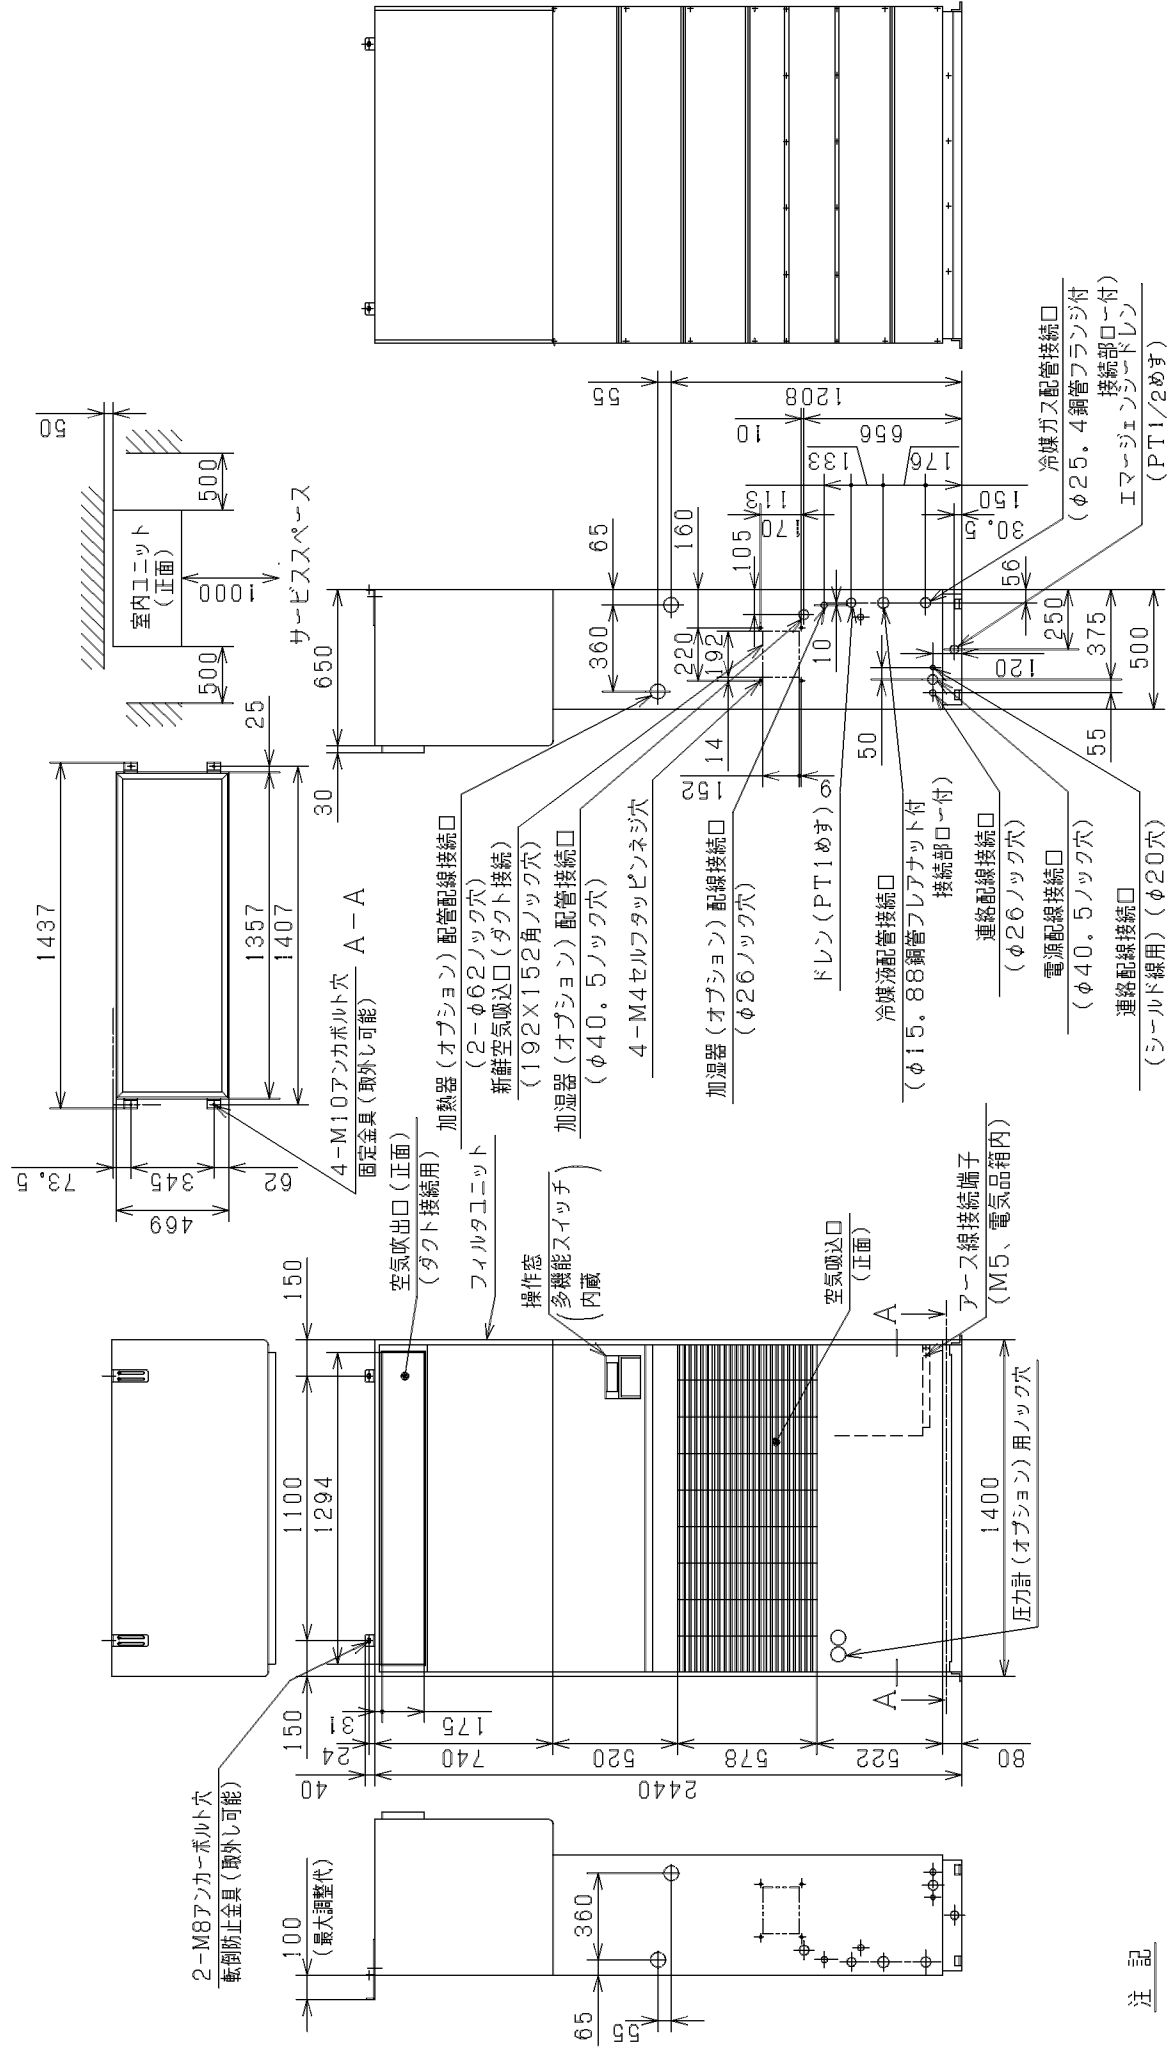

注 記

1. 冷媒配管、ドレン配管は、左右側面より接続できます。
2. 電気配線は、左右側面より接続できます。
3. フィルタユニットは別梱包です。現地にて取付けてください。
4. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、送風機回転数の変更が必要です。プーリ、Vベルトをフィルタユニットに付属のプーリ、Vベルトと交換してください。

適用機種

ASP100HCLT

形式 ASP



名称 室内機外形図 (OUTLINE)

発行所 笠原

図番 06 720 LRC000Z009

訂 符

業 別

1 1