


注 記

1. 冷媒配管、ドレン配管は左右側面より接続できます。
2. 電気配線は左右側面より接続できます。
3. フィルタユニットは別梱包です。現地に取付けてください。
4. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、送風機回転数の変更が必要です。プーリ、Vベルトをフィルタユニットに付属のプーリ、Vベルトと交換してください。
5. 空気吸込口を背面側に変更する場合は、背面吸込へい板セット（オプション部品）が必要です。

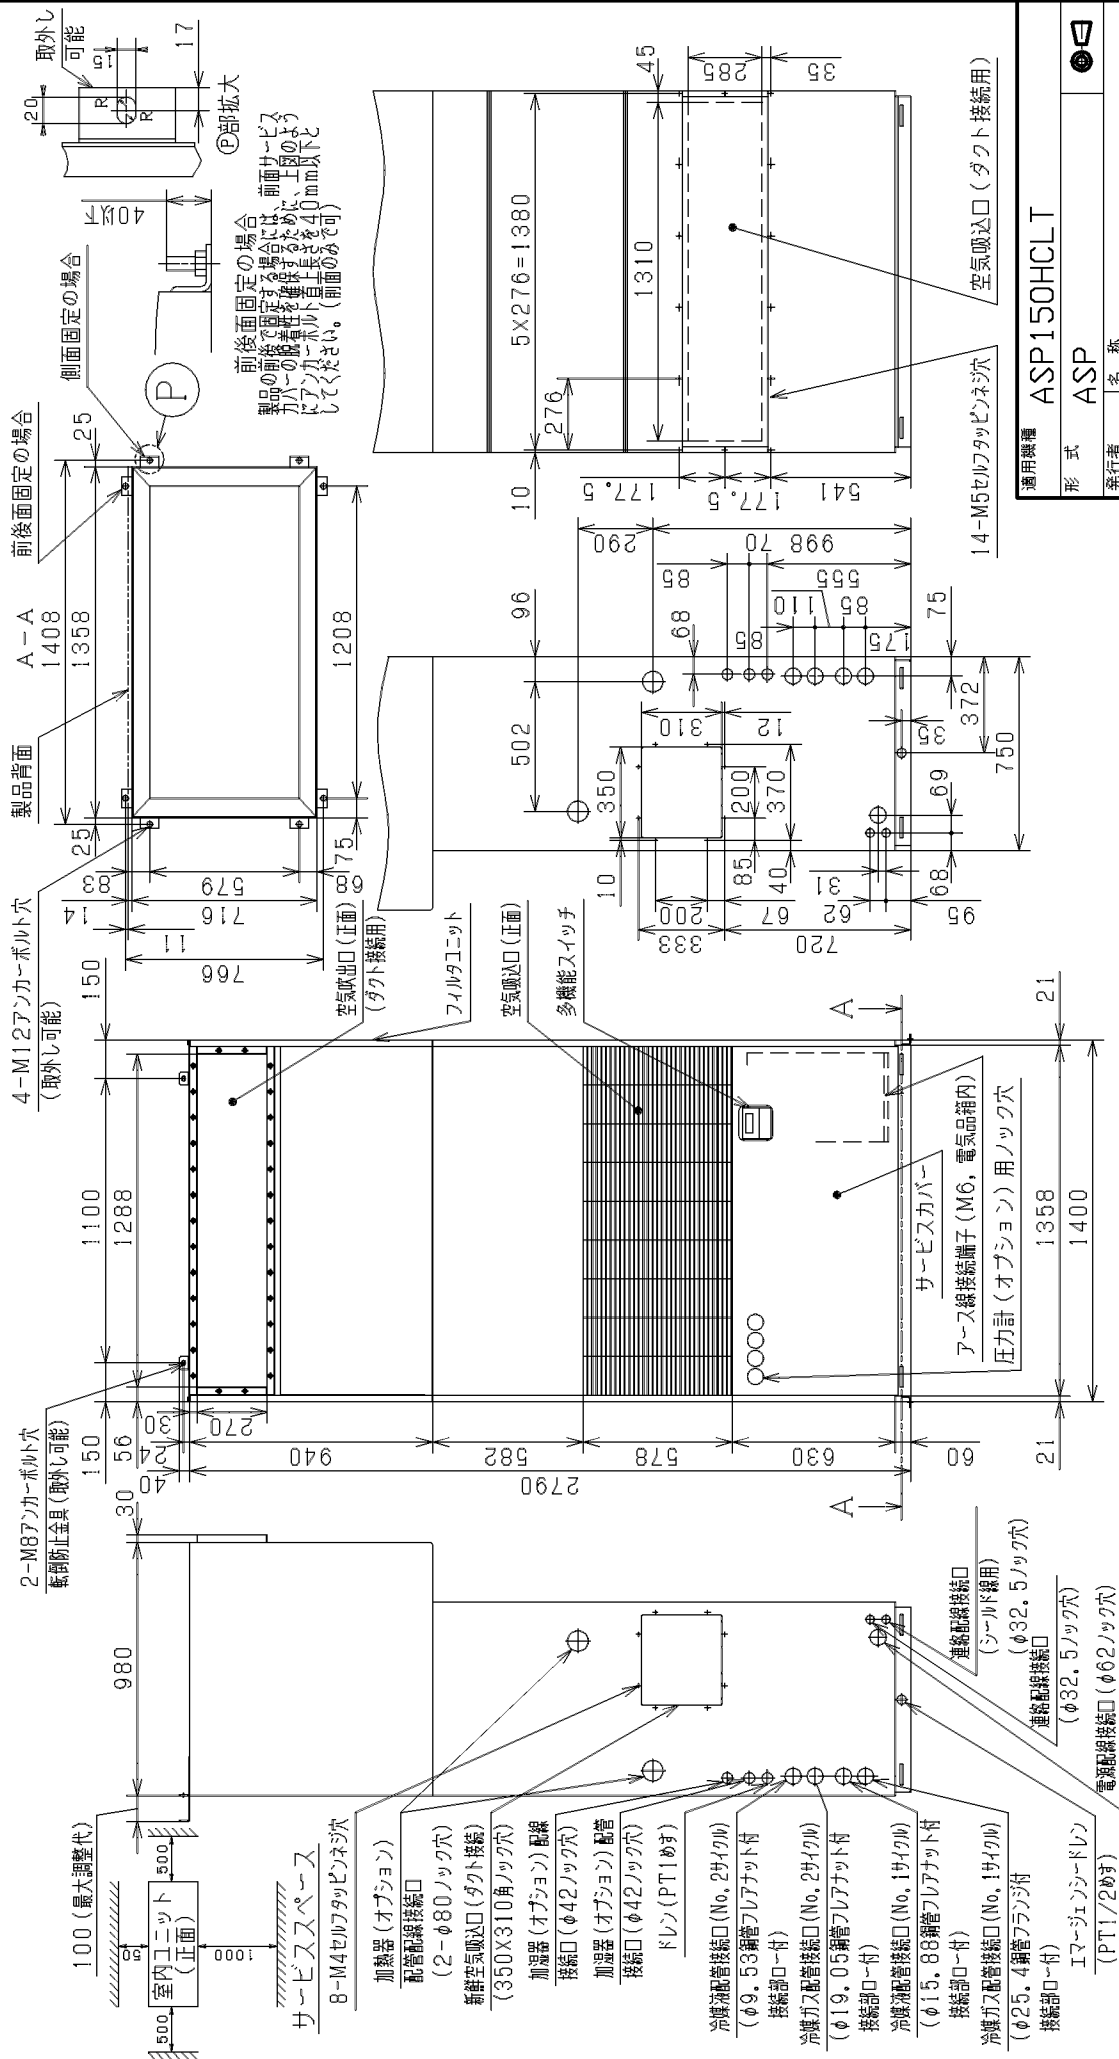

適用機種		ASP150HCLT	
形式	ASP	名称	室内機外形図 (OUTLINE)
発行者	笠原	図番	06 720 LRC000Z010
		訂/符	業 別
		1	1