


注 記

1. フィルタユニットは現地に取付けてください。取付方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。
 2. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、室内ユニットの送風装置のファンブリーを、フィルタユニットダクト形に付属のファンブリーと交換してください。
(モータブリー、Vベルトは交換不要です。)
- 交換方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。

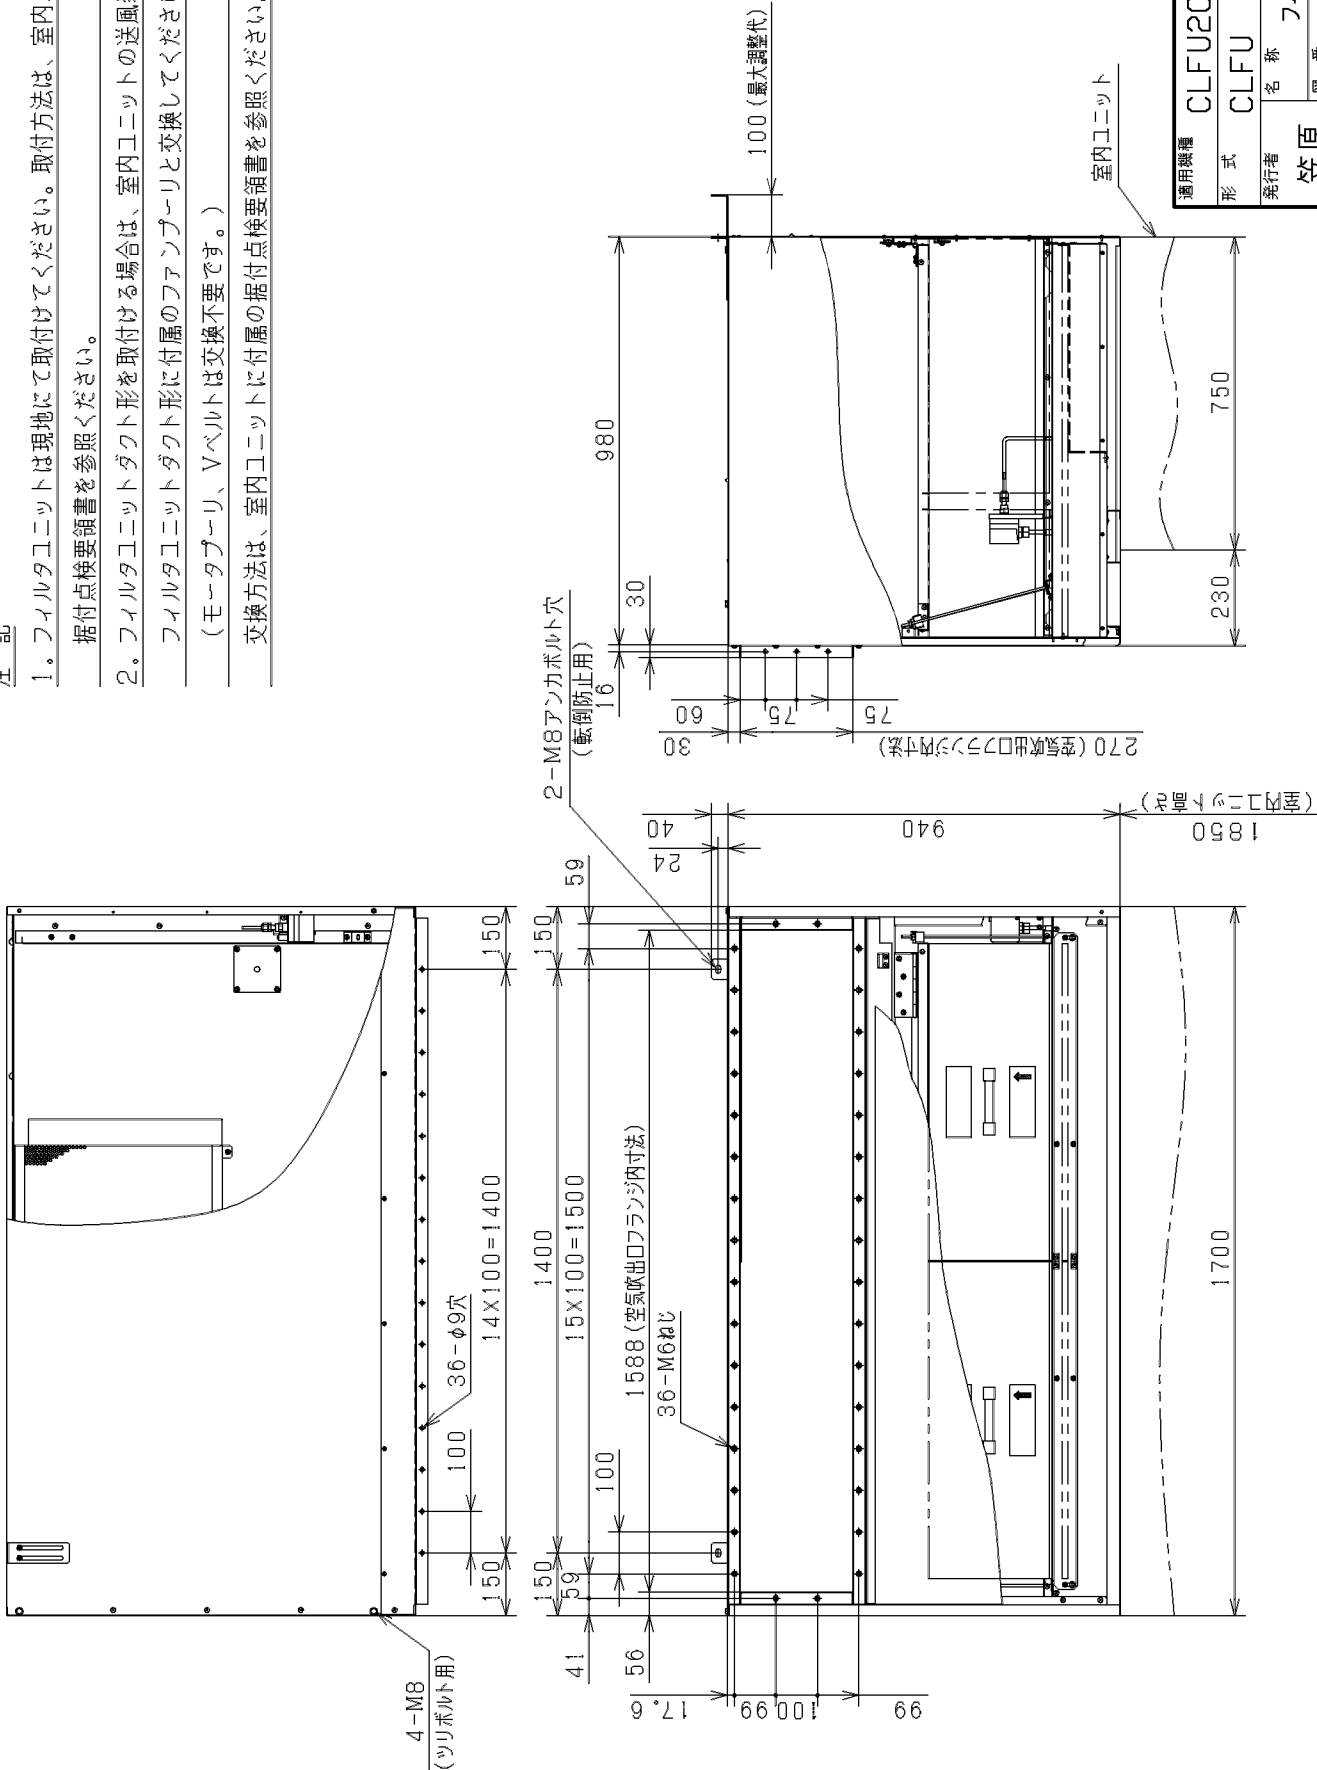

適用機種		CLFU200T
形式	CLFU	
名称	フィルタユニット外形図 (OUTLINE)	
発行所	笠原	図番
06 720 LRC000Z025		訂 符
		業 別
		1 / 1