冷 却 塔 仕 様 一 覧 表

項目 / 枠番	冷却能力	入口温度	出口温度	湿球温度	水 量	損失水頭	モータ	電流値 (A)		駆動方式	ファン	散布水ポンプ	電流値 (A)		配管サイズ(A)							補給水圧力	質量 (kg)	
	kW	℃	℃	℃	L/min	m	kW×P×台数	50Hz/200V	60Hz/200V		直径×台数	kW×P×台数	50Hz/200V	60Hz/200V	循環水入口	循環水出口	オーバフロー	ドレン	自動給水口	手動給水口	循環水ドレン	MPa	製品質量	運転質量
315371W							3.7x4x1	16.0	15.2	ベルト	φ1500x1	1.5x2x1	6.4	6.2	80x1	80x1	40x1	40x1	15x1	15x1	40x2	0.03~0.3	1160	2570

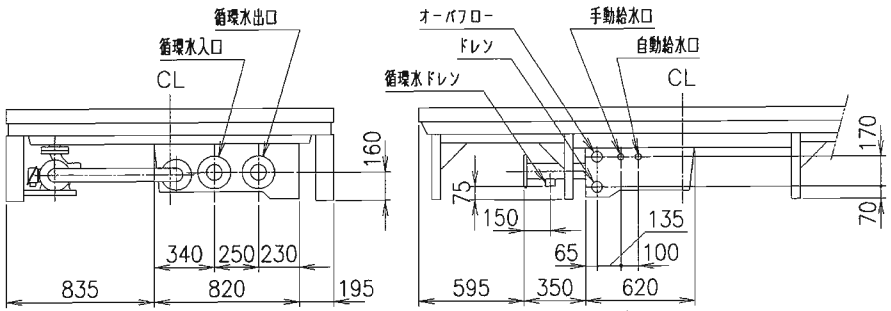

配管廻り詳細図
(S=1:30)

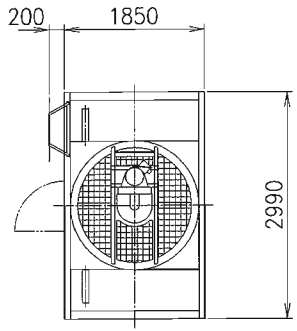

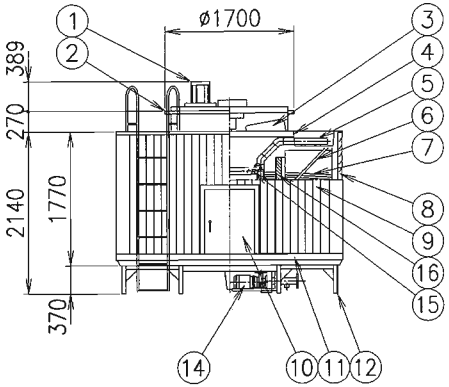

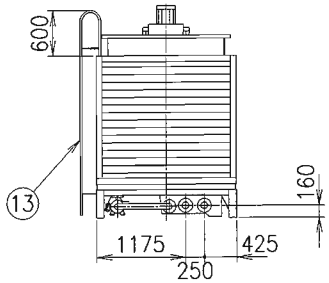

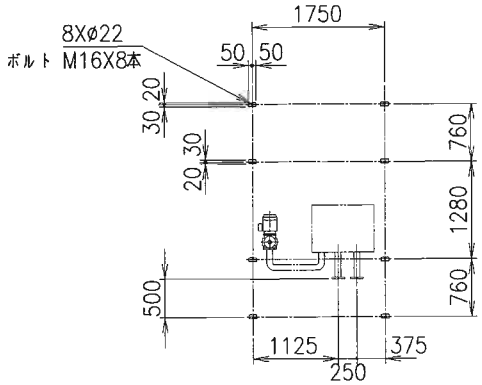

脚プレートボルト穴位置図

品番	品 名	材 料	個数	摘 要
1	モータ		1	冷却塔用
2	ファンケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
3	ファン	耐食アルミ合金鋳物	1	
4	上部散水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2	
5	内部配管	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	本体骨組	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
7	熱交換器	銅管	1組	
8	ルーバ	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
9	外板	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
10	点検口	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830Hx650W
11	下部水槽(テーパ付)	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
12	下部フレーム	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼・鋼管	1	溶融亜鉛めっき
14	散布水ポンプ		1	
15	熱交エア抜きバルブ	青銅	4	
16	エリミネータ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	

冷却塔外観色:マンセルN−7

(注)
1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ、
その他の配管はソケット(青銅)を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
3. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5〔MPa〕以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様　　水平 9.8〔m/s²〕 垂直 4.9〔m/s²〕

低 騒 音 型
内 部 配 管 型
ユ ニ ッ ト 搬 入 型

番号	製 番 / 内容・理由	年・月・日	製図	設計	調査	承認

図 面 来 歴

御注文先	御使用先
図名 冷 却 塔 図	型式 MTC−U60KSW
承認 菊池 調査 鶴木 設計 雀部 製図 白尾	作図年月日 2008年04月10日 / 尺度 1:70 / 投影法
三菱重工業株式会社	図番 C−3071022−01 / REV. 1